





曾文南化聯通管工程 計畫概述




**有穩定的供水系統，拼台灣的經濟，
國家富有，造福後代子孫**

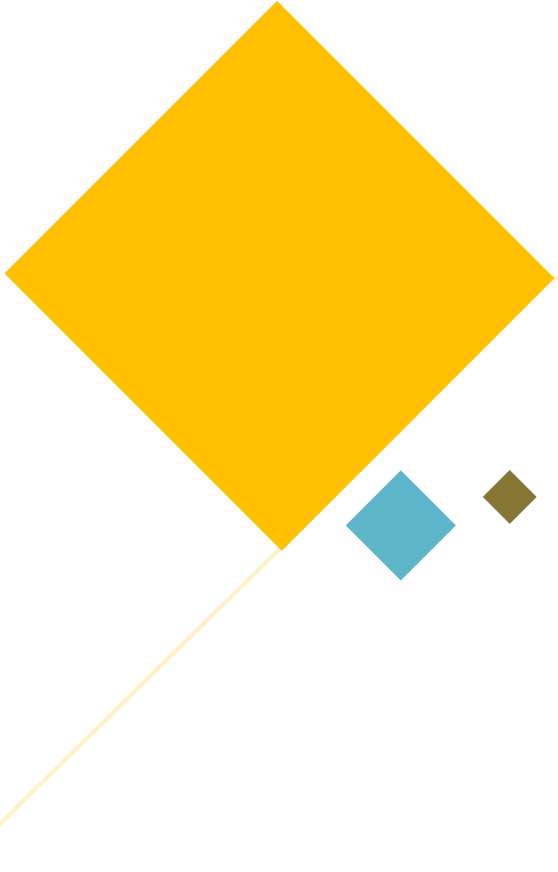

大台南地區公共用水哪裡來？

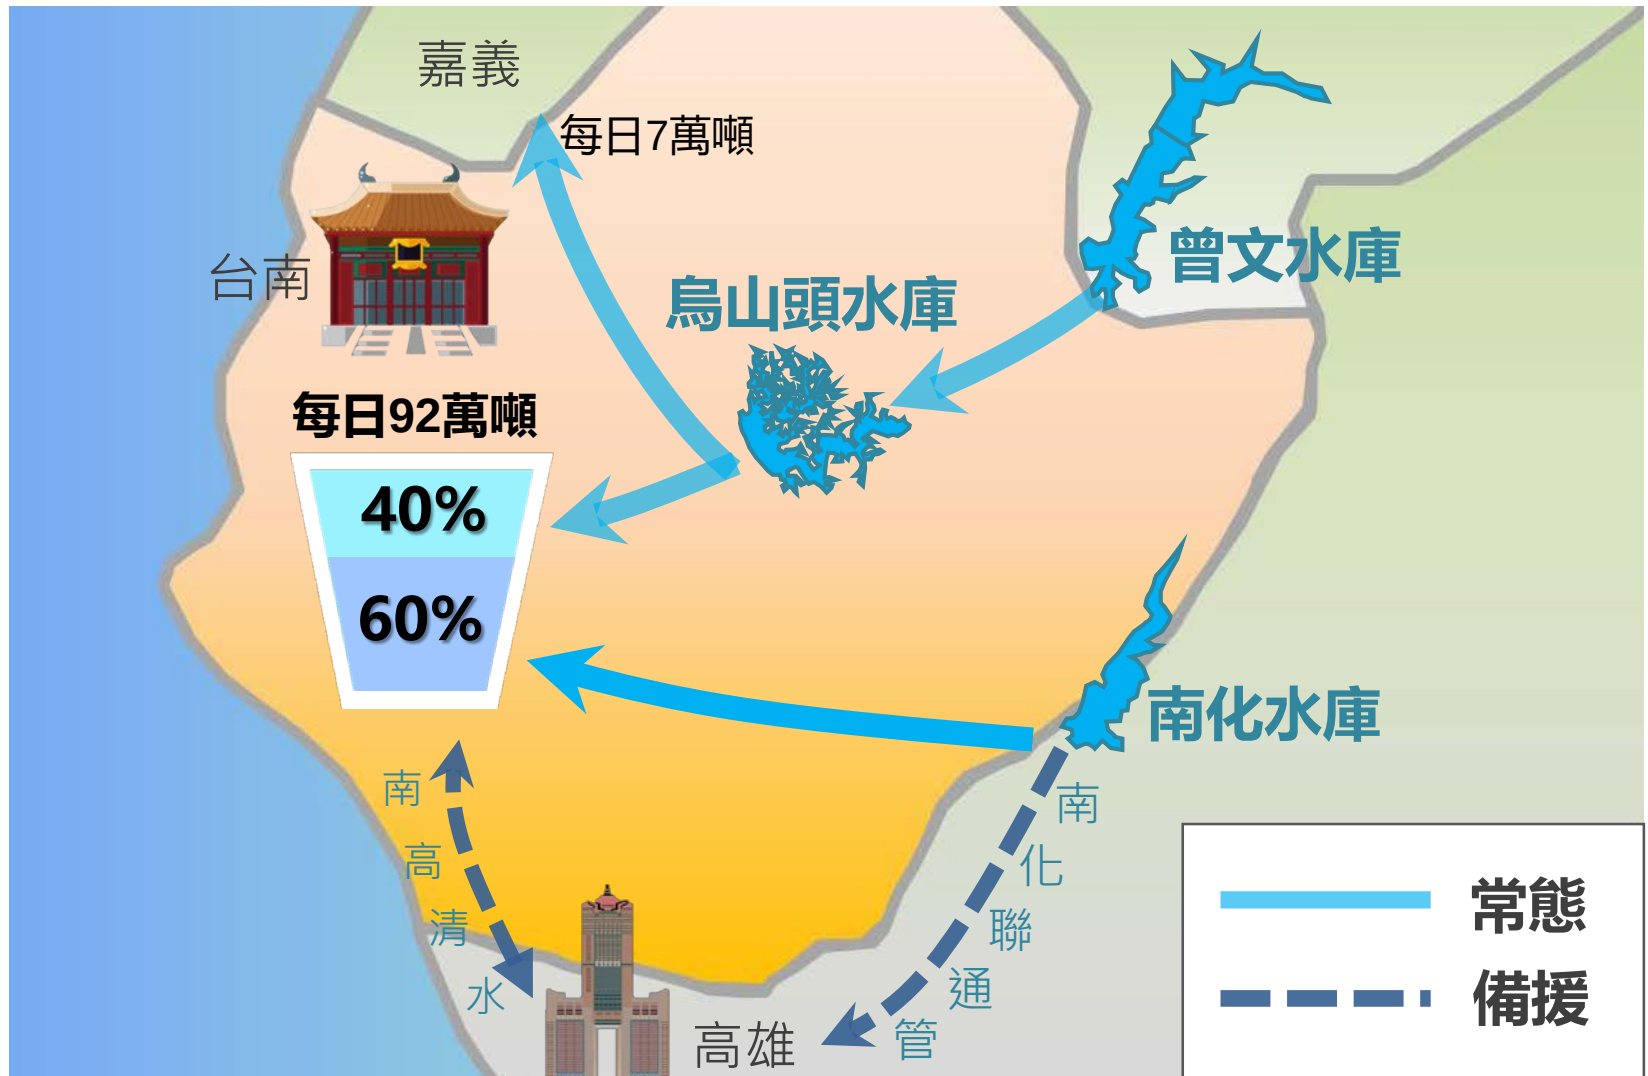


現況及未來供水風險有哪些？

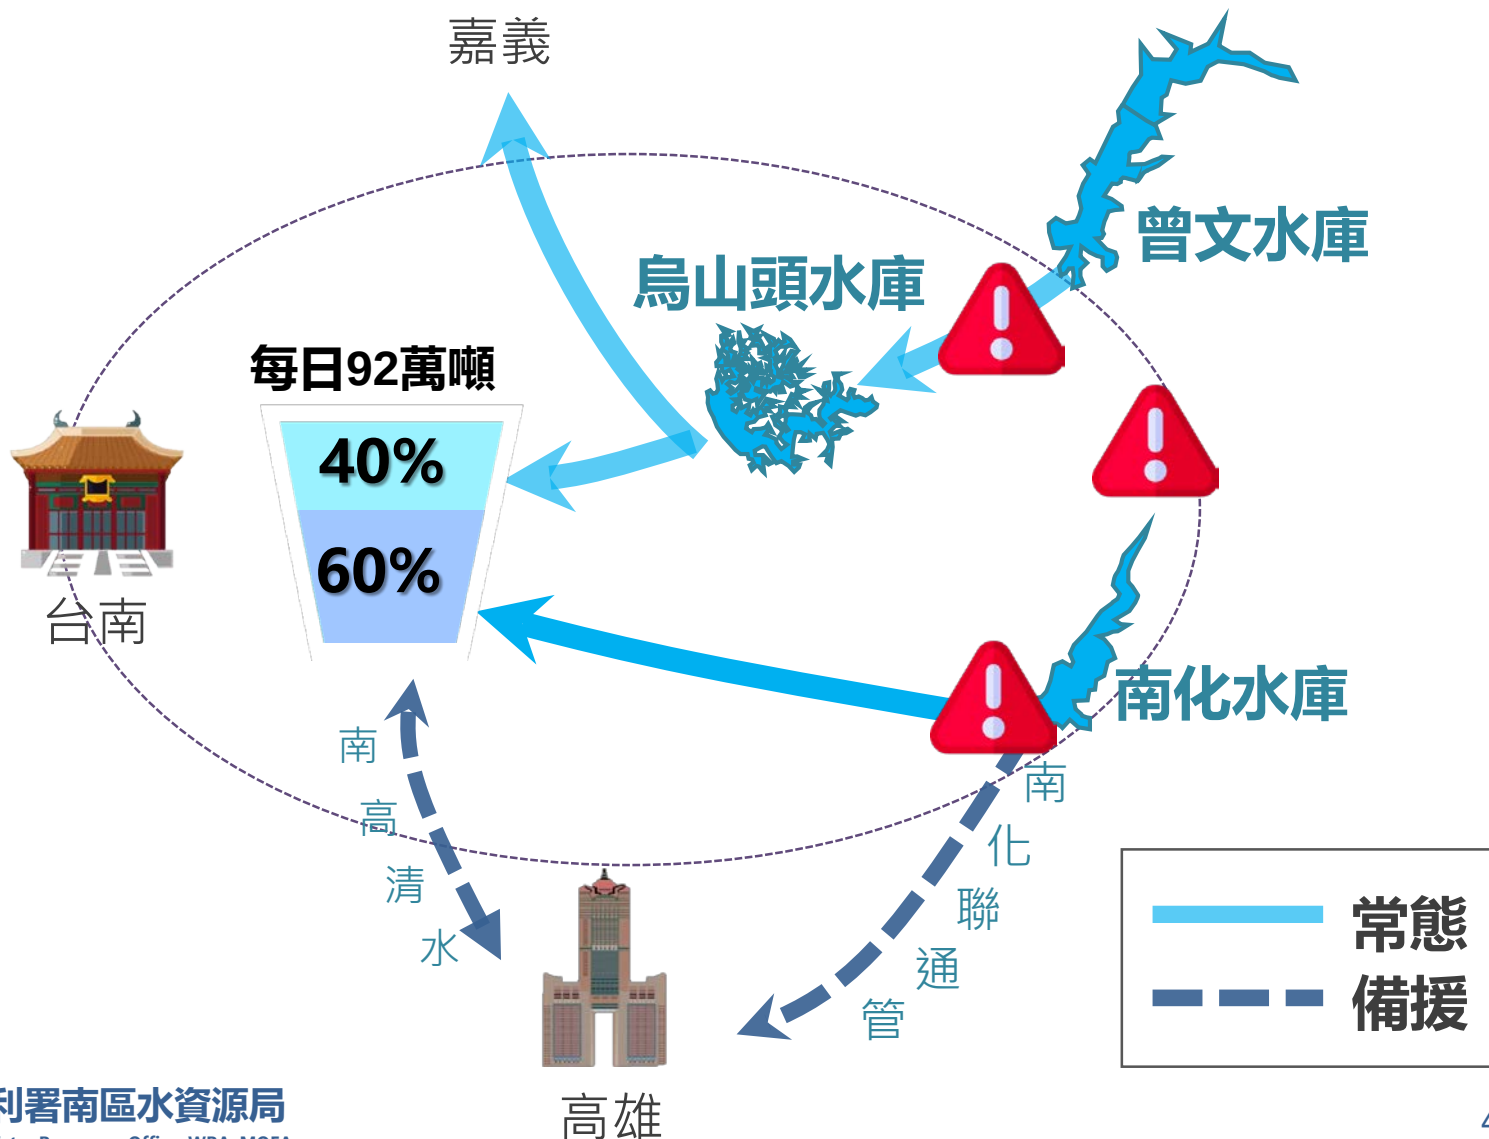

公益性

為了降低供水風險(1/3)

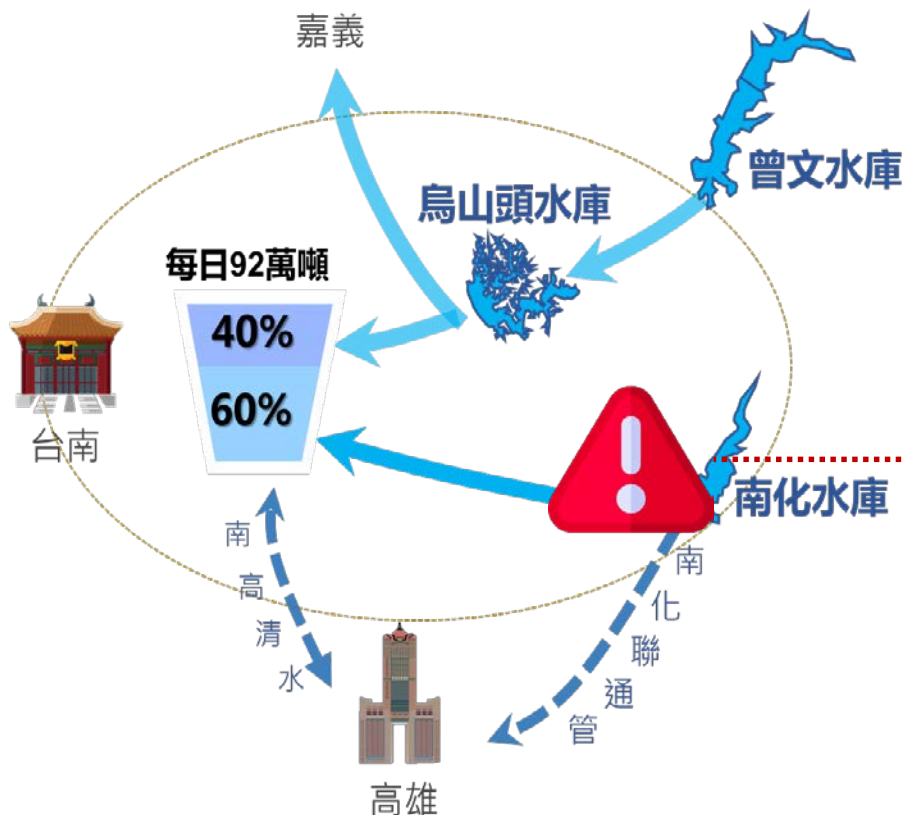

南化水庫庫容較小 供水責任卻很重大

< 公共用水 >

每天供應
台南地區
55萬噸

緊急備援
高雄最大
50萬噸

供應嘉義7萬噸

每天供應
台南地區
37萬噸

南化

= 16% ×

曾文+烏山頭




經濟部水利署南區水資源局

Southern Region Water Resources Office, WRA, MOEA

公益性


為了降低供水風險(2/3)

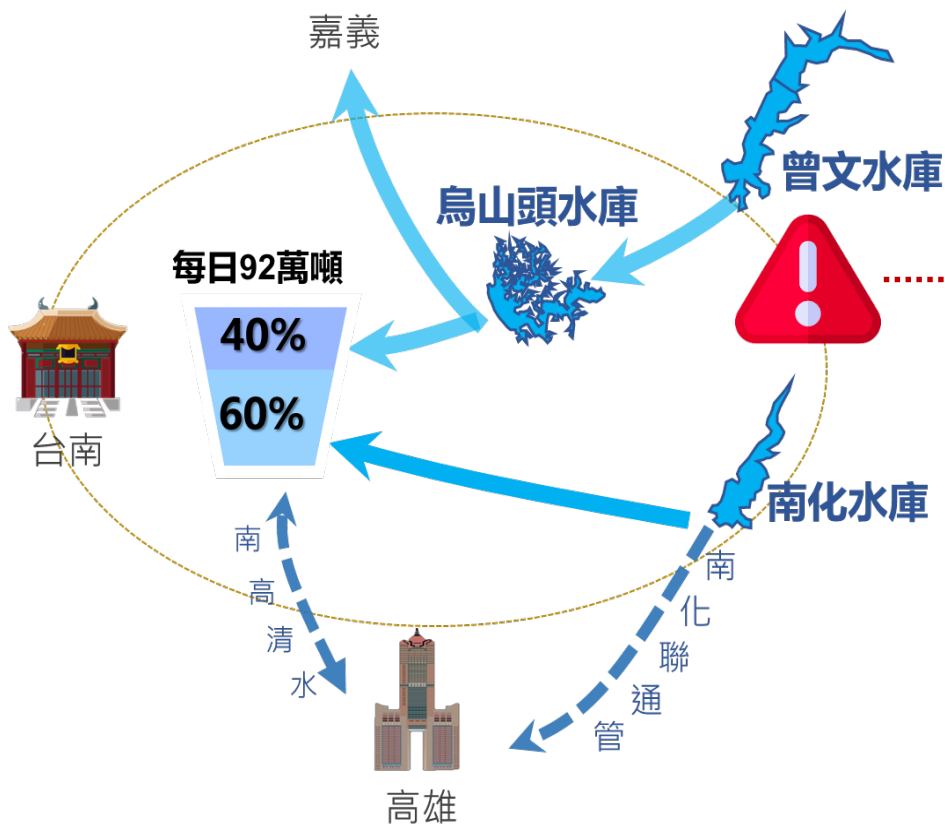

曾文/南化水庫的水無法相互聯通支援

以民國104年枯旱事件為例

(該年為臺灣地區平地測站有完整降雨紀錄67年來降雨最少的一年)

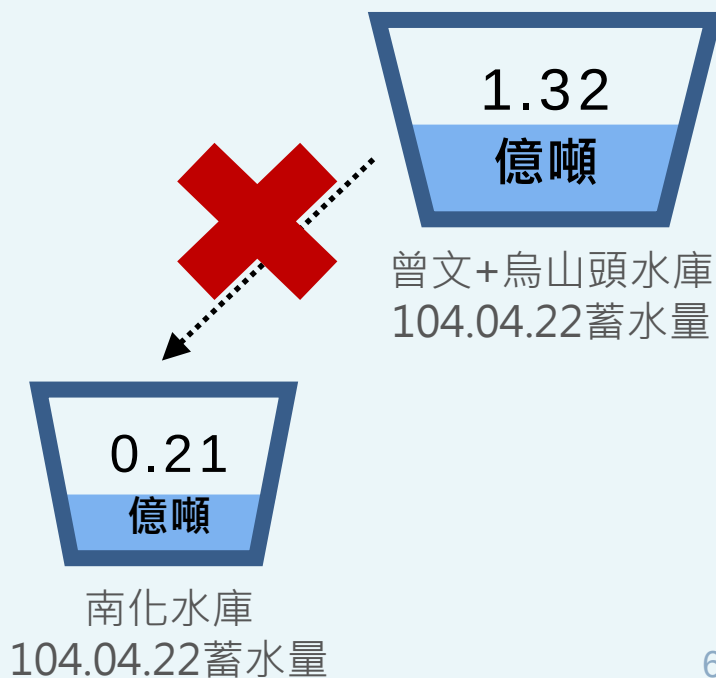


經濟部水利署南區水資源局

Southern Region Water Resources Office, WRA, MOEA

公益性

為了降低供水風險(3/3)

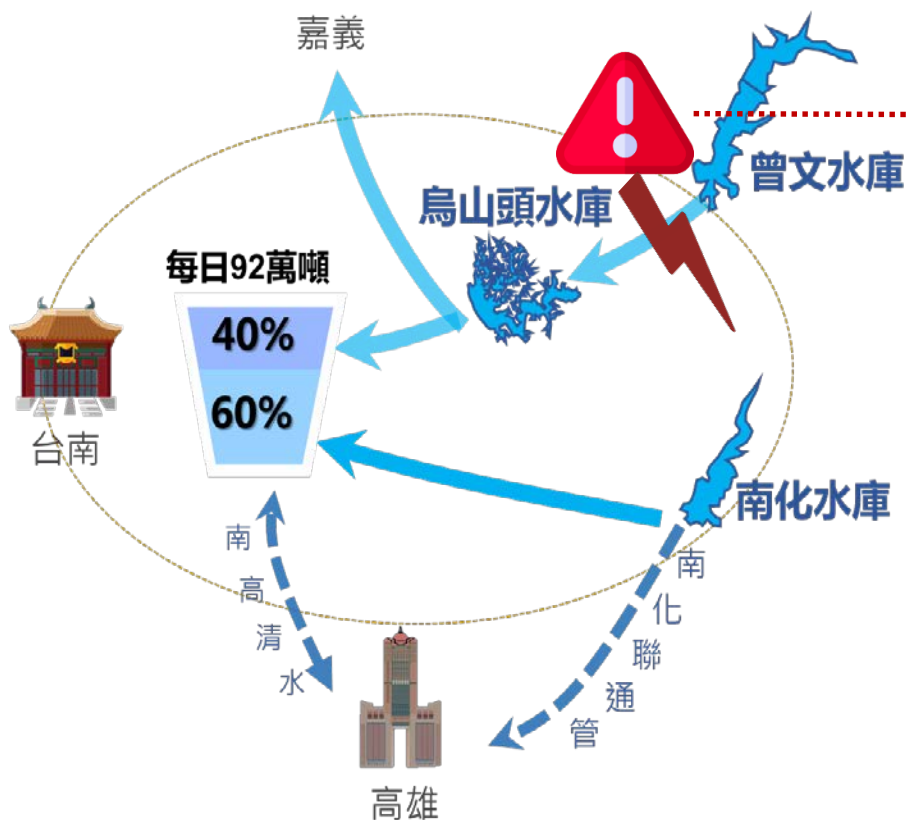

曾文水庫僅1供水通道
若遇緊急,將無法供水



台南0206地震時缺水景況




經濟部水利署南區水資源局

Southern Region Water Resources Office, WRA, MOEA

必要性

**有了曾文南化聯通管，
就有了穩定用水的安心保險!!**

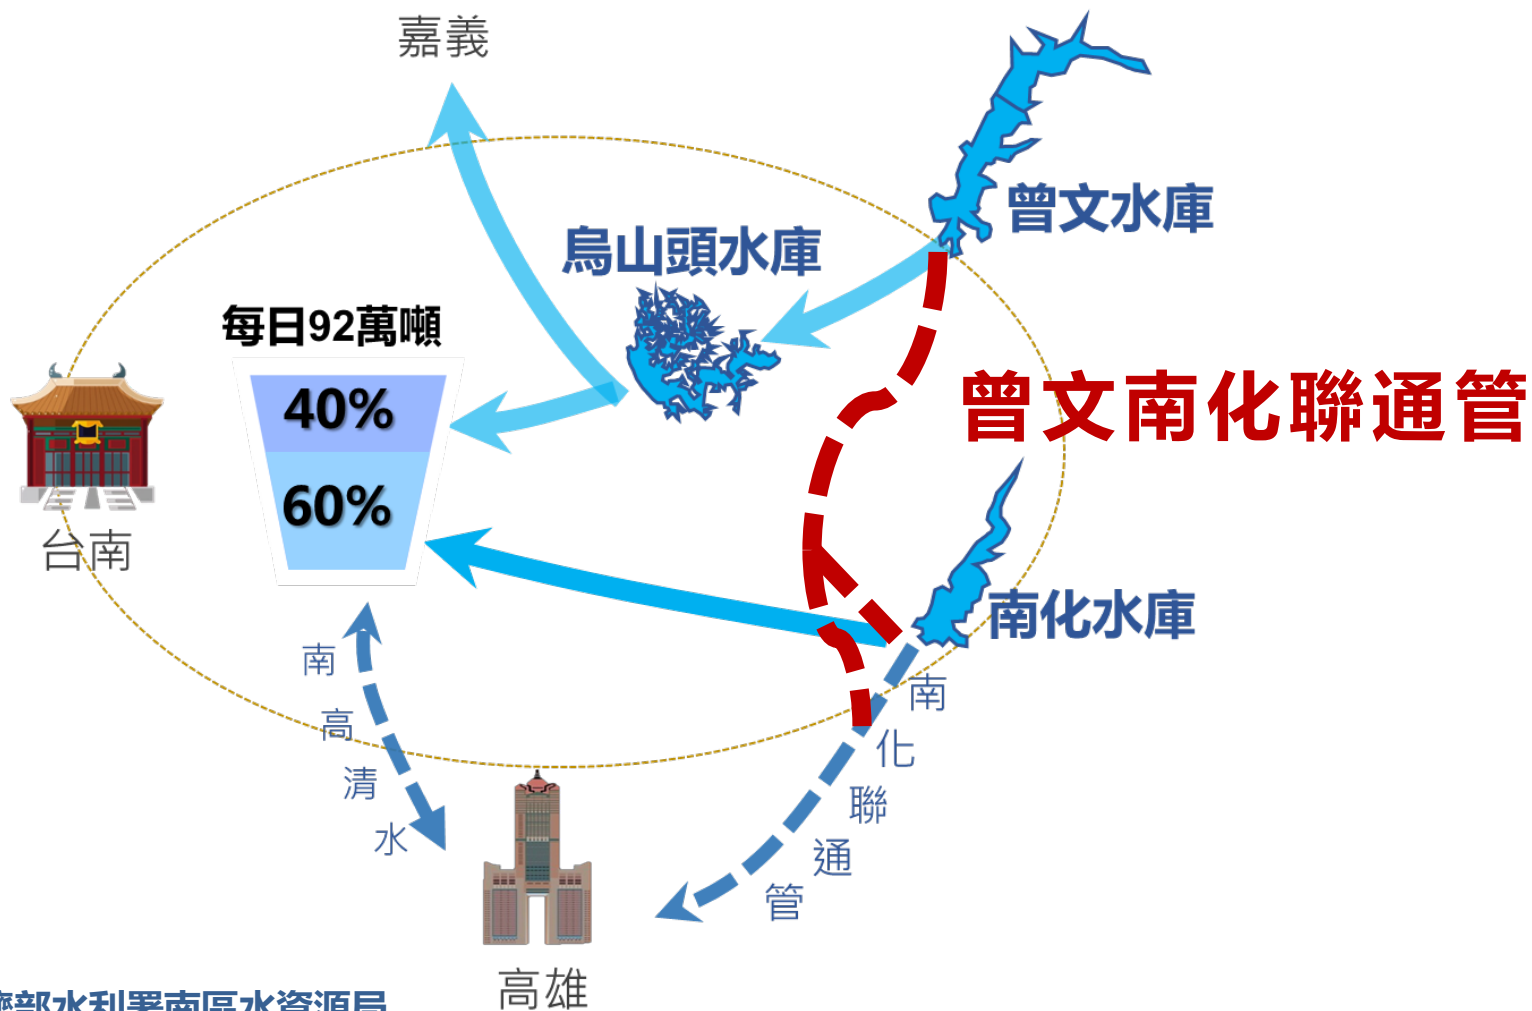

盡早做曾文南化聯通管 盡早強化大台南用水穩定

必要性

**增加供水管道
降低缺水風險**



**促進南部地區
水源聯合運用**



核定計畫內容



目標

完成**緊急備援輸水管線**

(能力:**80萬噸/日**,管徑:**2.6m**)

曾文水庫→南化淨水場&既有南化高屏聯通管。

路線

多數沿既有道路埋設

曾庫公路--174市道--台三線

期程

108~113年，6年計畫

經費

120億元為上限

分工

分管段(四埔至南化淨水場)

由**台水公司南工處**辦理