

# 嘉義地區公共用水水源調度108年6月用水量29萬噸/日

八掌溪竹山堰越域引水



曾文-烏山頭水庫北幹線支援

2萬噸/日(7%)



蘭潭水庫+仁義潭水庫

24萬噸/日(83%)



雲林及其他水源

3萬噸/日(10%)




嘉義地區 **29萬噸/日**

\*備註:

- 1.備援調度:曾文-烏山頭系統水源支援，雲林及其他水源彈性調度支援用水。
- 2.用水量每月5日更新，歷史資料查詢請點選下表

# 臺南地區公共用水水源調度圖108年6月平均用水量92萬噸/日

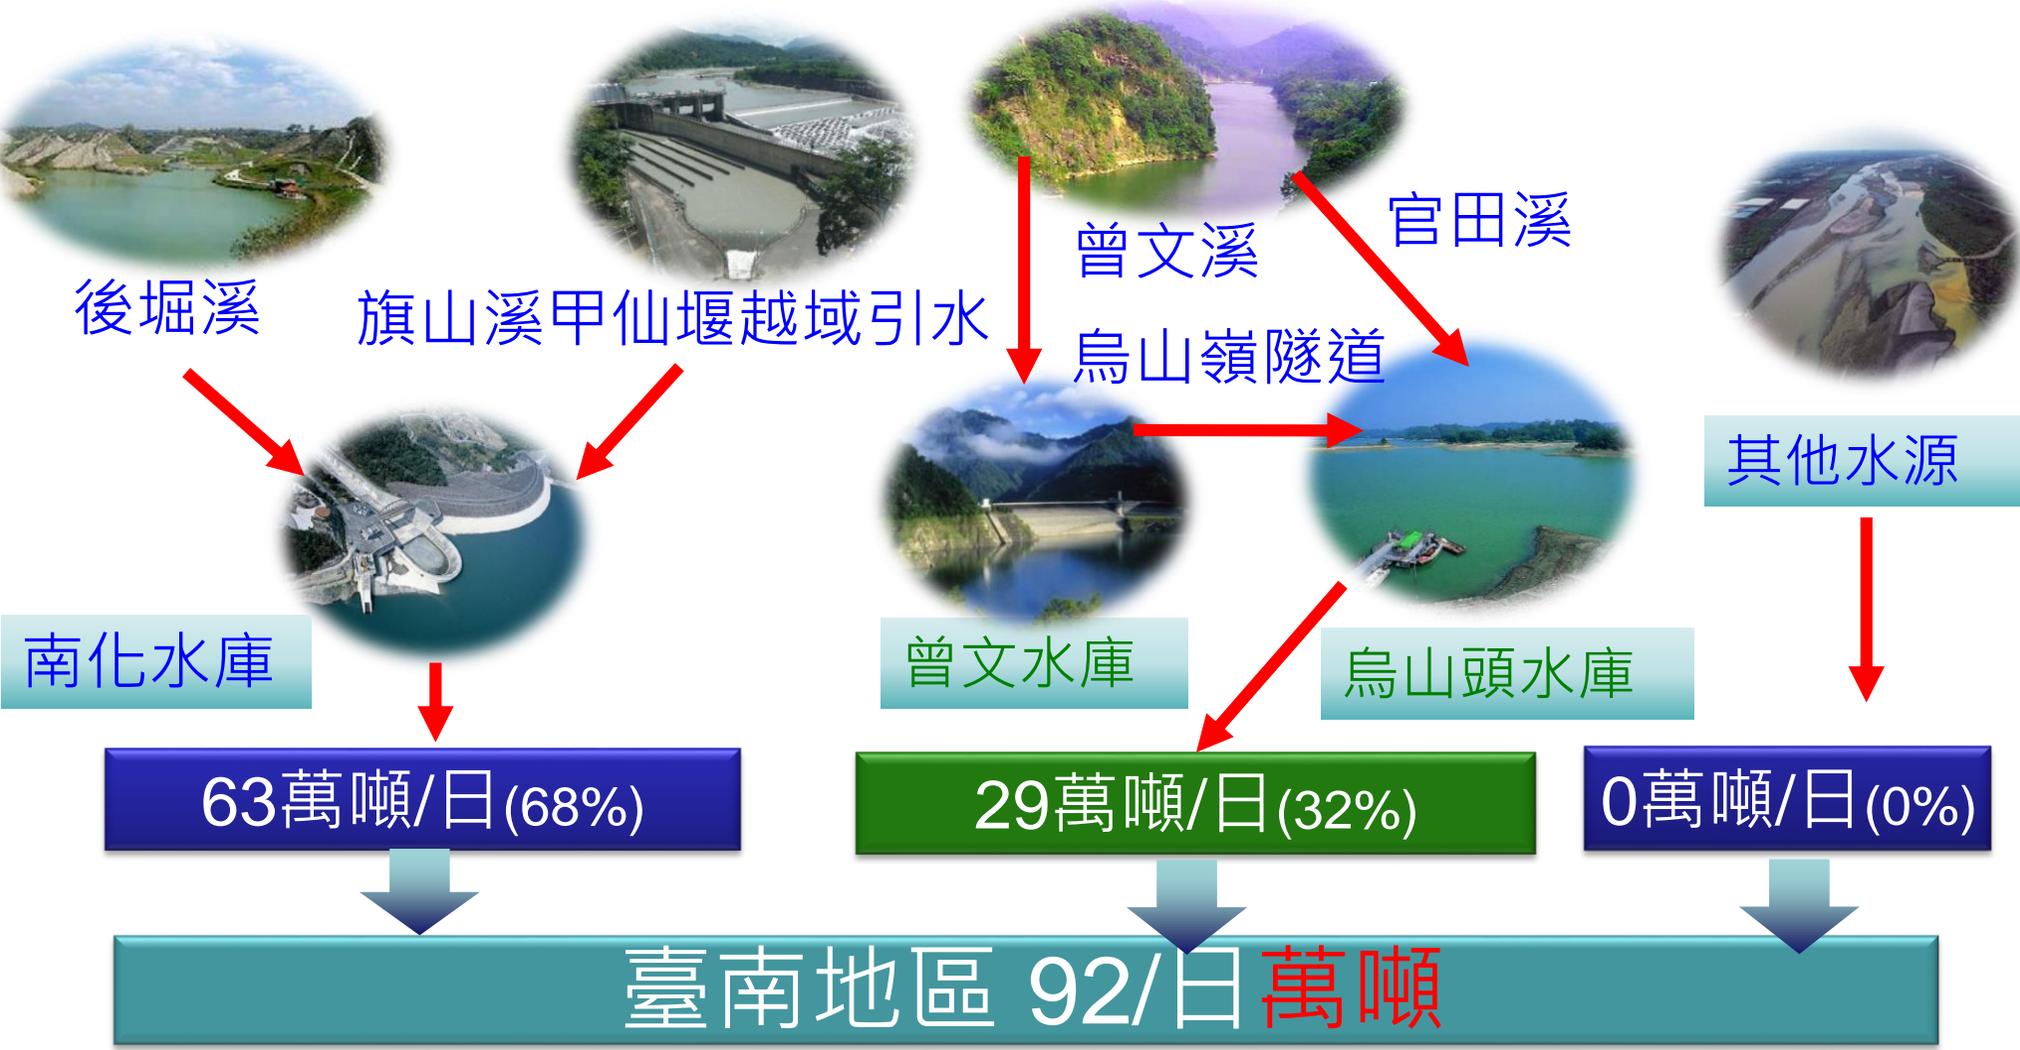


\*備註:

1. 備援調度: 曾文-烏山頭系統水源日日監看蓄水狀況，互相備援彈性調度支援用水。
2. 用水量每月5日更新，歷史資料查詢請點選下表

# 高雄地區公共用水水源調度108年6月平均用水量155萬噸/日

旗山溪甲仙堰越域引水

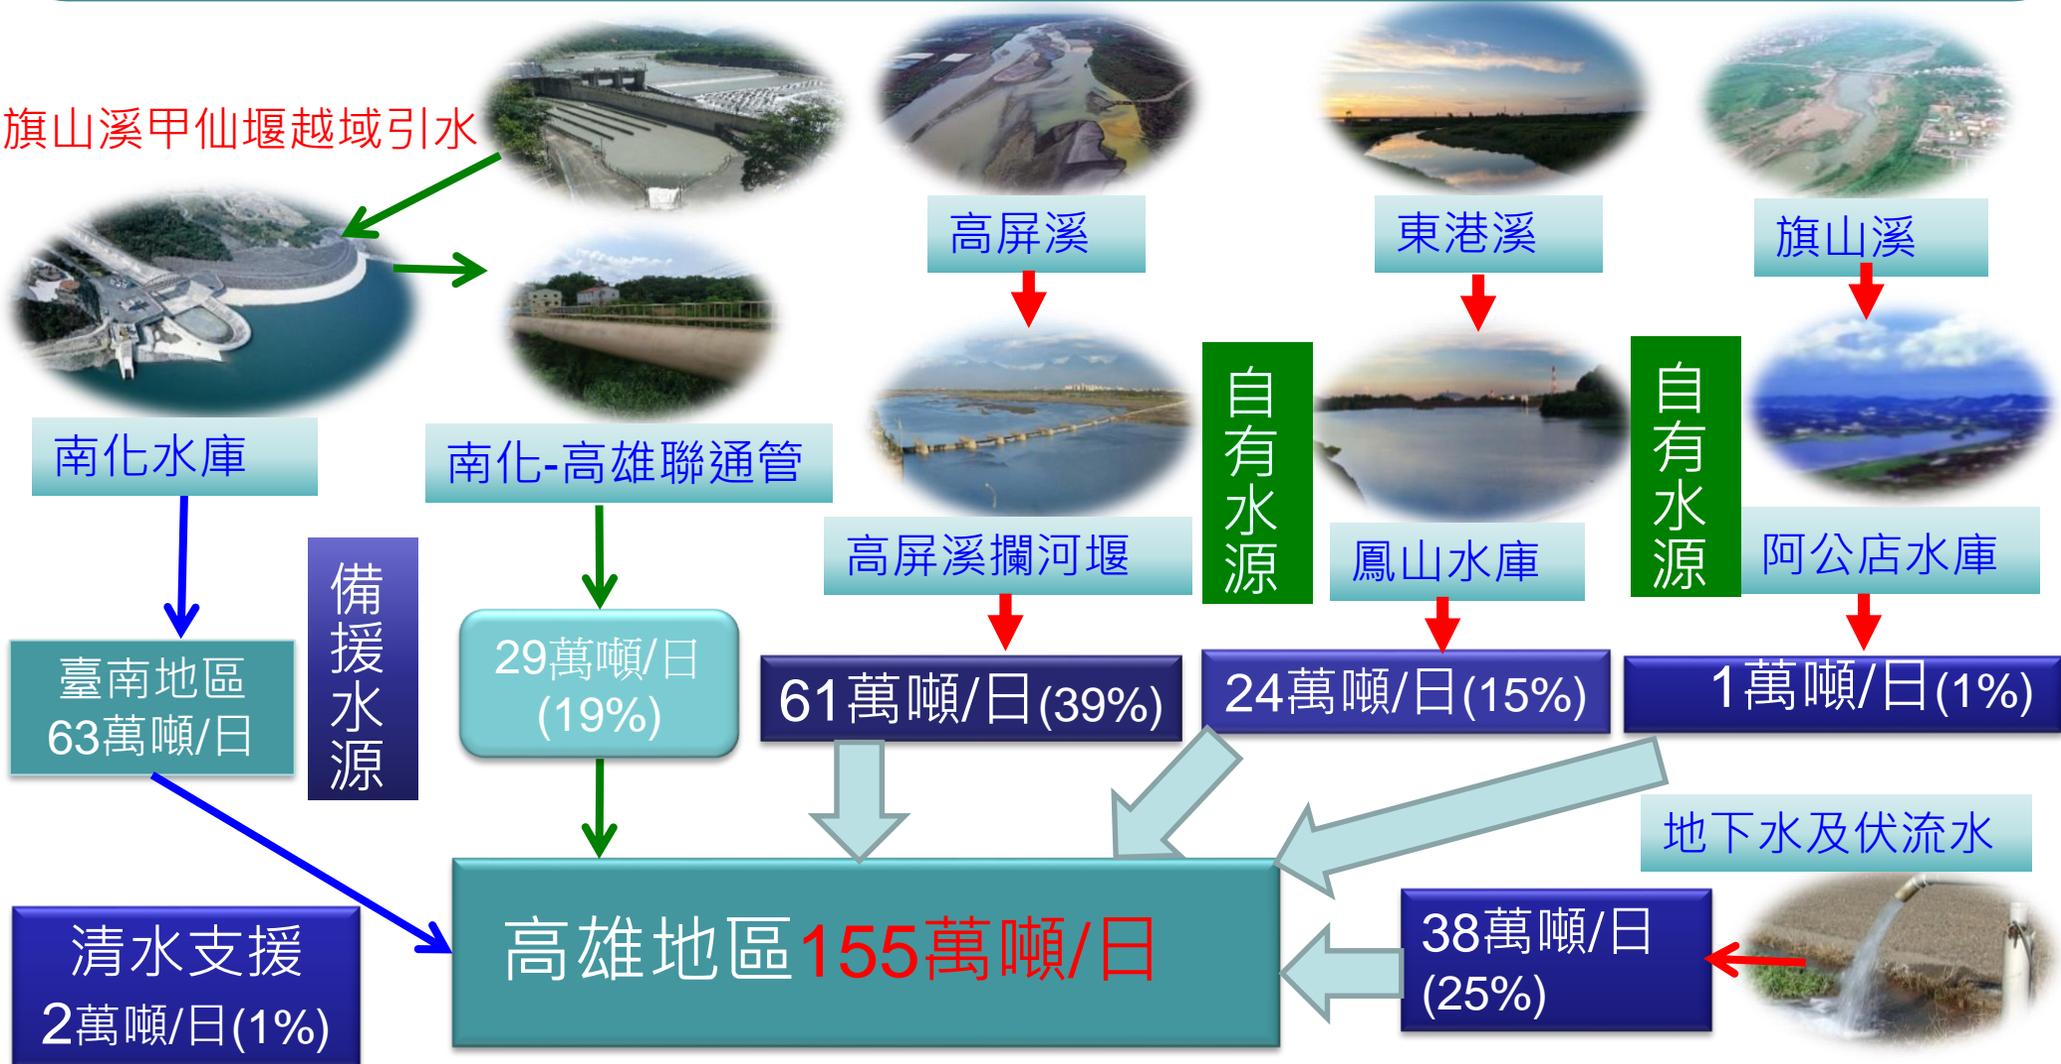

\* 備註:

1. 備援調度: 高屏堰原水濁度高時, 提升地下水及伏流水水源, 不足由南化水庫備援系統支援用水。
2. 用水量每月5日更新, 歷史資料查詢請點選下表