

嘉義地區公共用水水源調度108年8月用水量30萬噸/日

八掌溪竹山堰越域引水



曾文-烏山頭水庫北幹線支援

3萬噸/日(10%)



蘭潭水庫+仁義潭水庫

27萬噸/日(90%)



雲林及其他水源


0萬噸/日(0%)

嘉義地區 **30萬噸/日**

*備註:

- 1.備援調度:曾文-烏山頭系統水源支援，雲林及其他水源彈性調度支援用水。
- 2.用水量每月5日更新，歷史資料查詢請點選下表

臺南地區公共用水水源調度圖108年8月平均用水量91萬噸/日

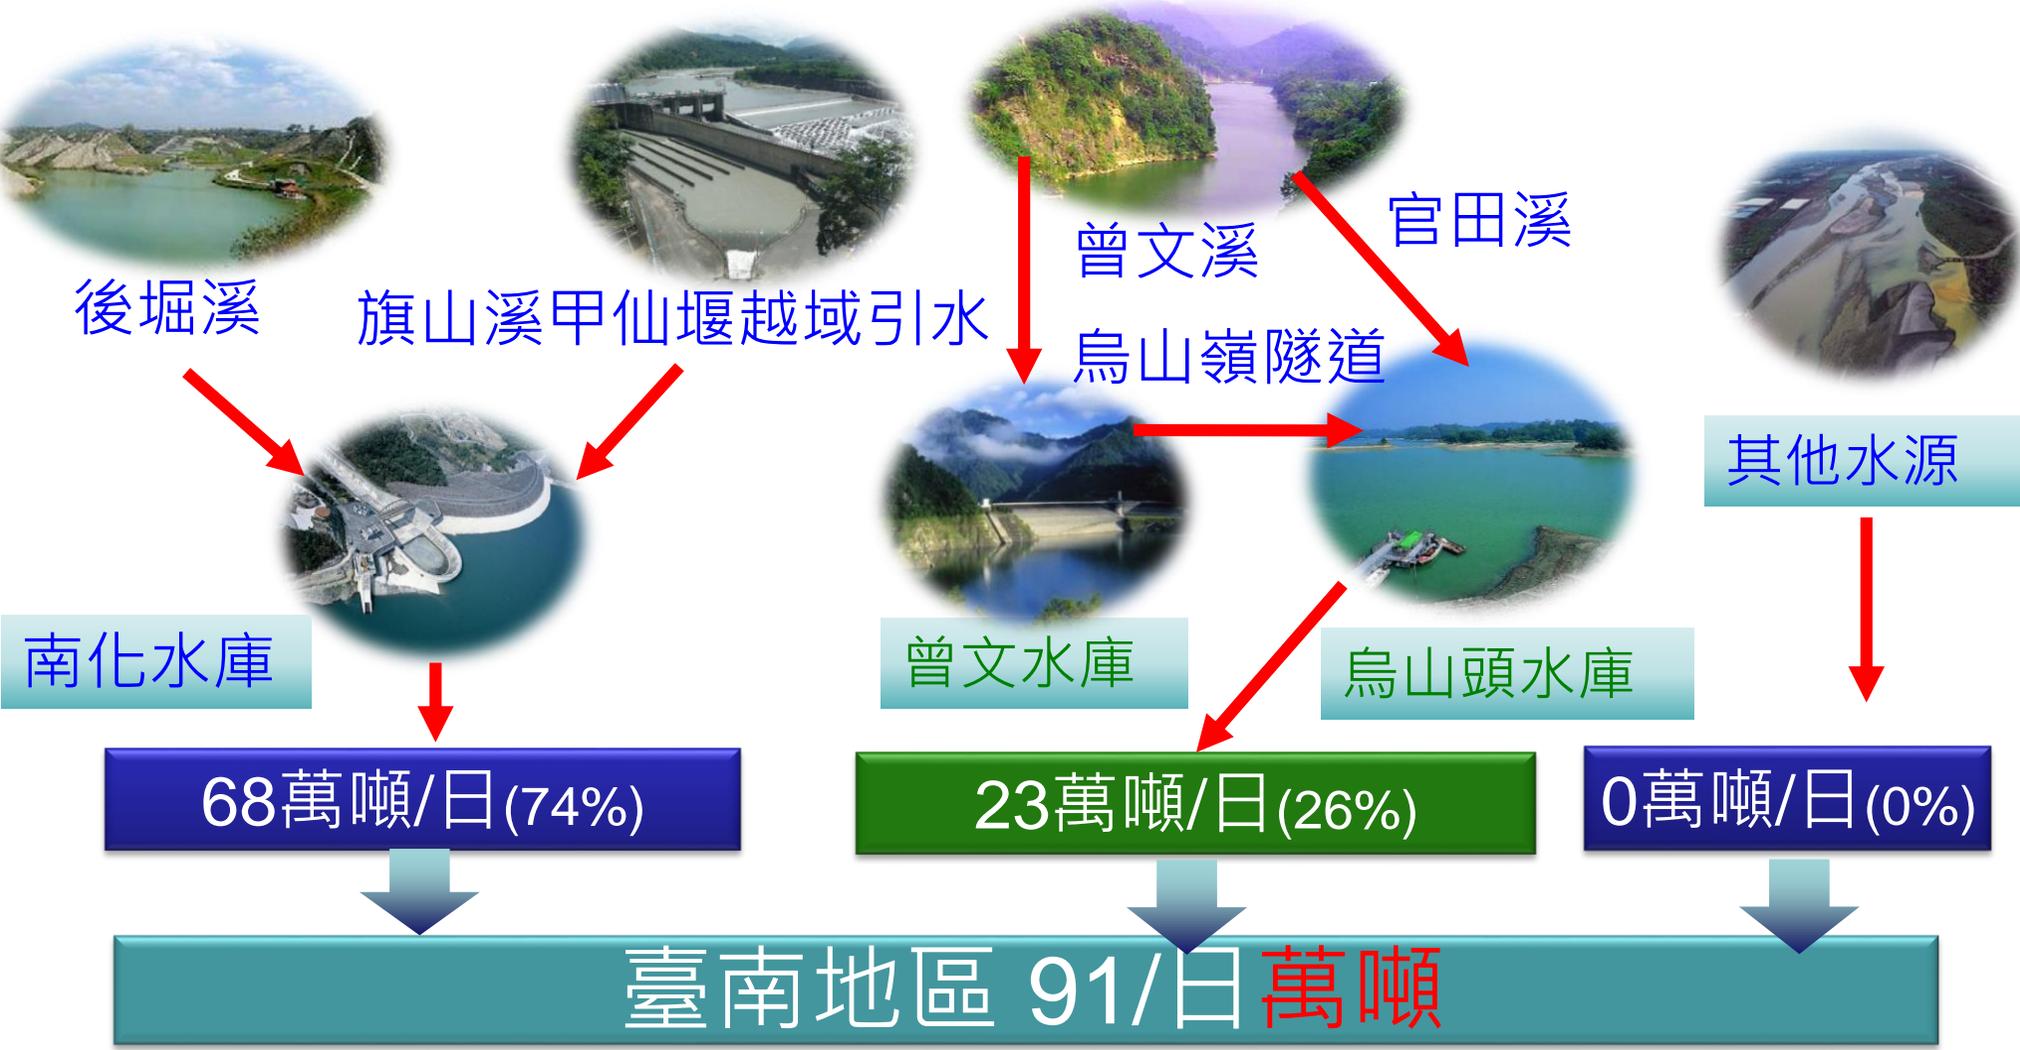


*備註:

1. 備援調度: 曾文-烏山頭系統水源日日監看蓄水狀況，互相備援彈性調度支援用水。
2. 用水量每月5日更新，歷史資料查詢請點選下表

高雄地區公共用水水源調度108年8月平均用水量154萬噸/日

旗山溪甲仙堰越域引水

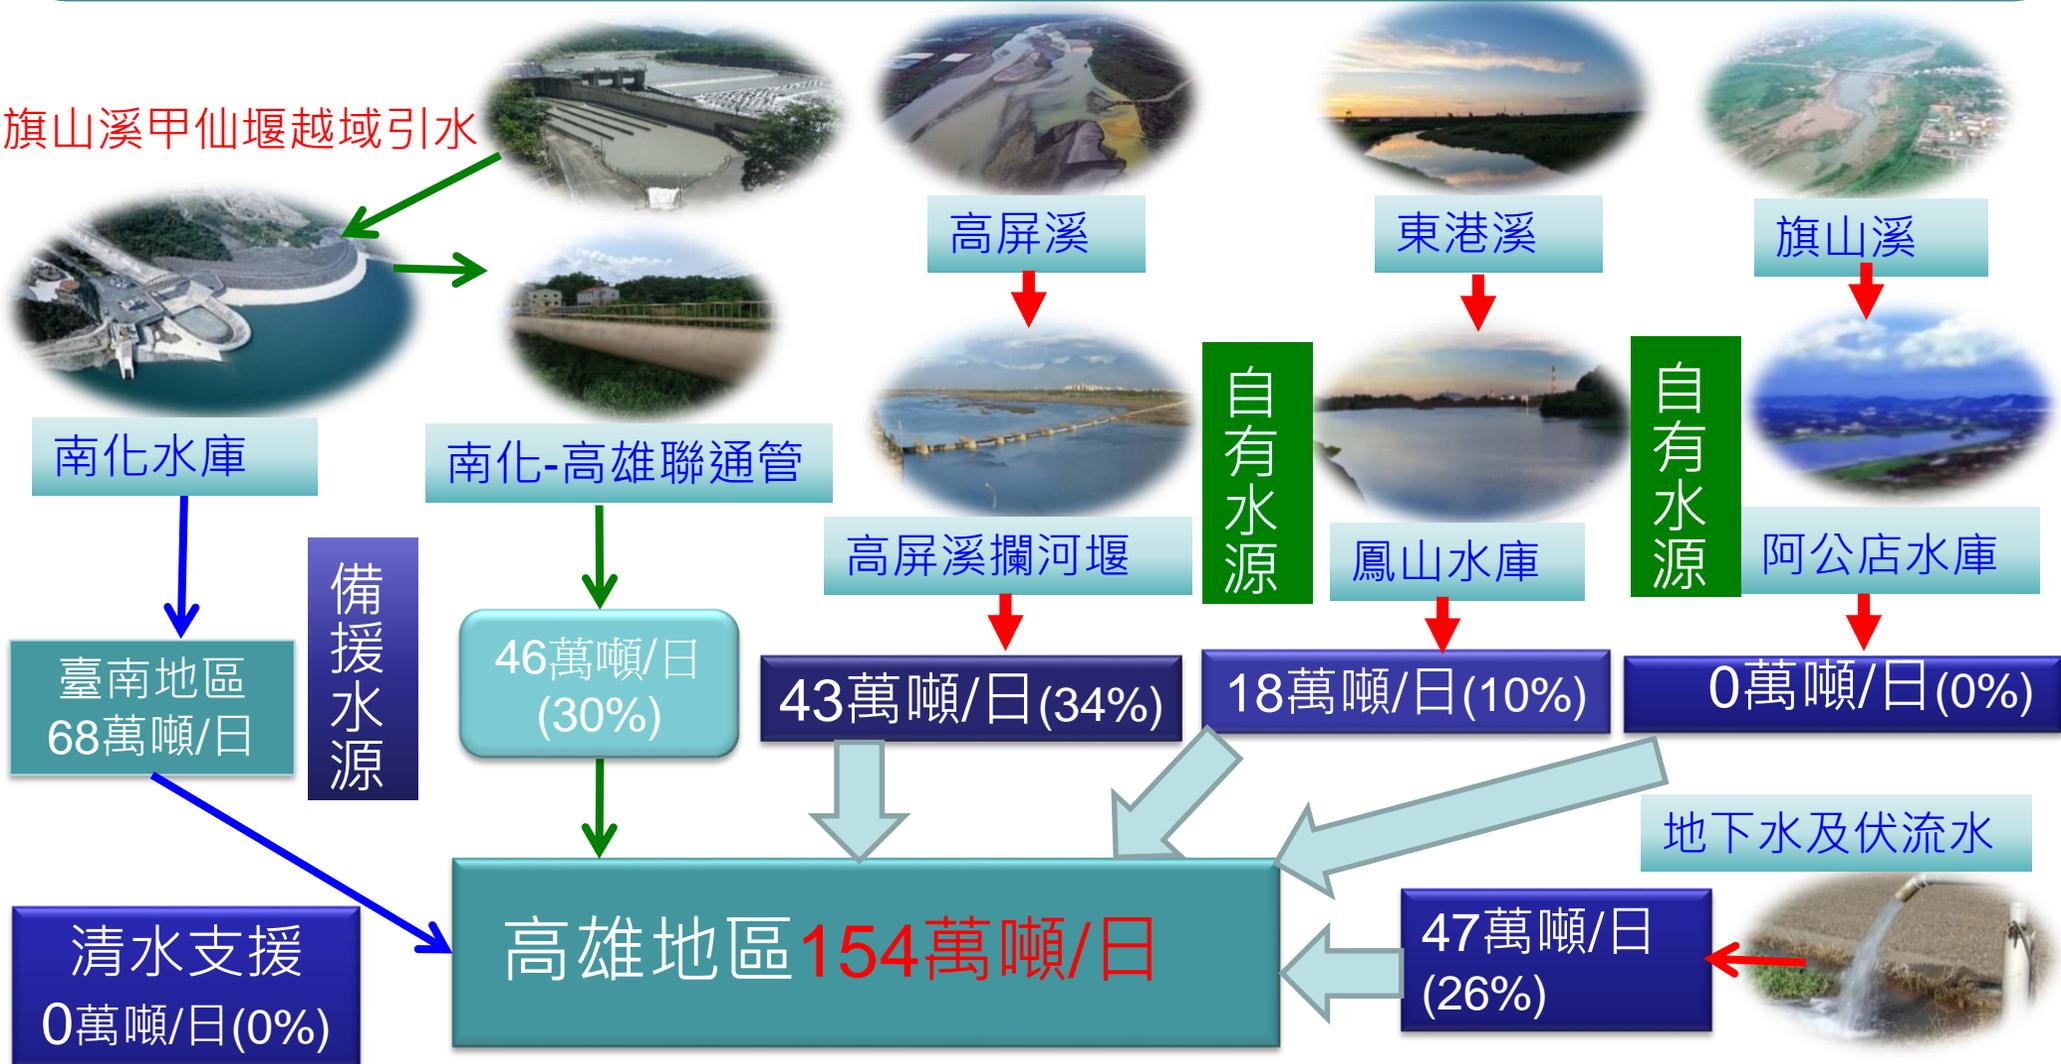

*備註:

- 1.備援調度:高屏堰原水濁度高時，提升地下水及伏流水水源，不足由南化水庫備援系統支援用水。
- 2.用水量每月5日更新，歷史資料查詢請點選下表