

嘉義地區公共用水水源調度108年9月用水量30萬噸/日



八掌溪竹山堰越域引水



曾文-烏山頭水庫北幹線支援

蘭潭水庫+仁義潭水庫

雲林及其他水源

3萬噸/日(10%)

25萬噸/日(83%)


2萬噸/日(7%)

嘉義地區 **30萬噸/日**

*備註:


- 1.備援調度:曾文-烏山頭系統水源支援，雲林及其他水源彈性調度支援用水。
- 2.資料每月5日更新。

台南地區公共用水水源調度圖108年9月平均用水量91萬噸/日

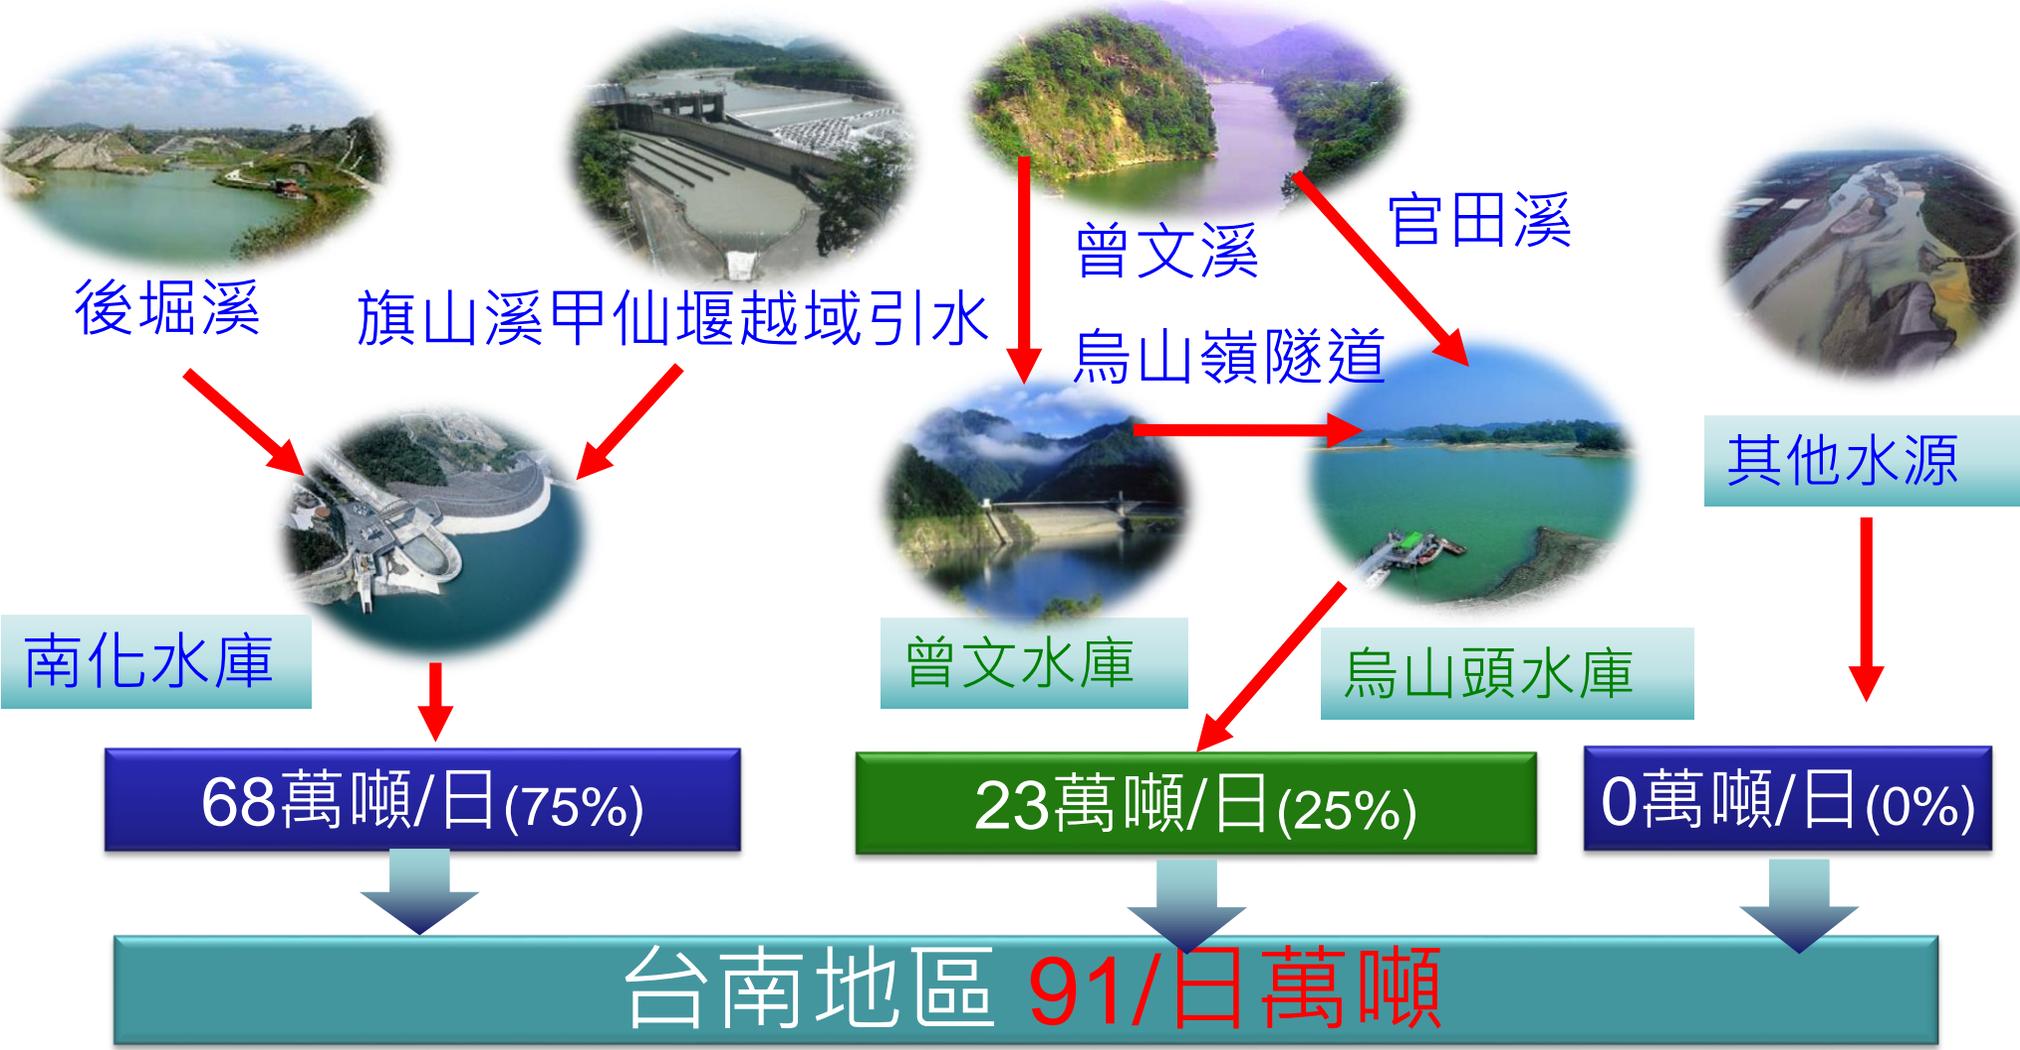

*備註:
1.備援調度:曾文-烏山頭系統水源日日監看蓄水狀況，互相備援彈性調度支援用水。
2.資料每月5日更新。

高雄地區公共用水水源調度108年9月平均用水量148.5萬噸/日

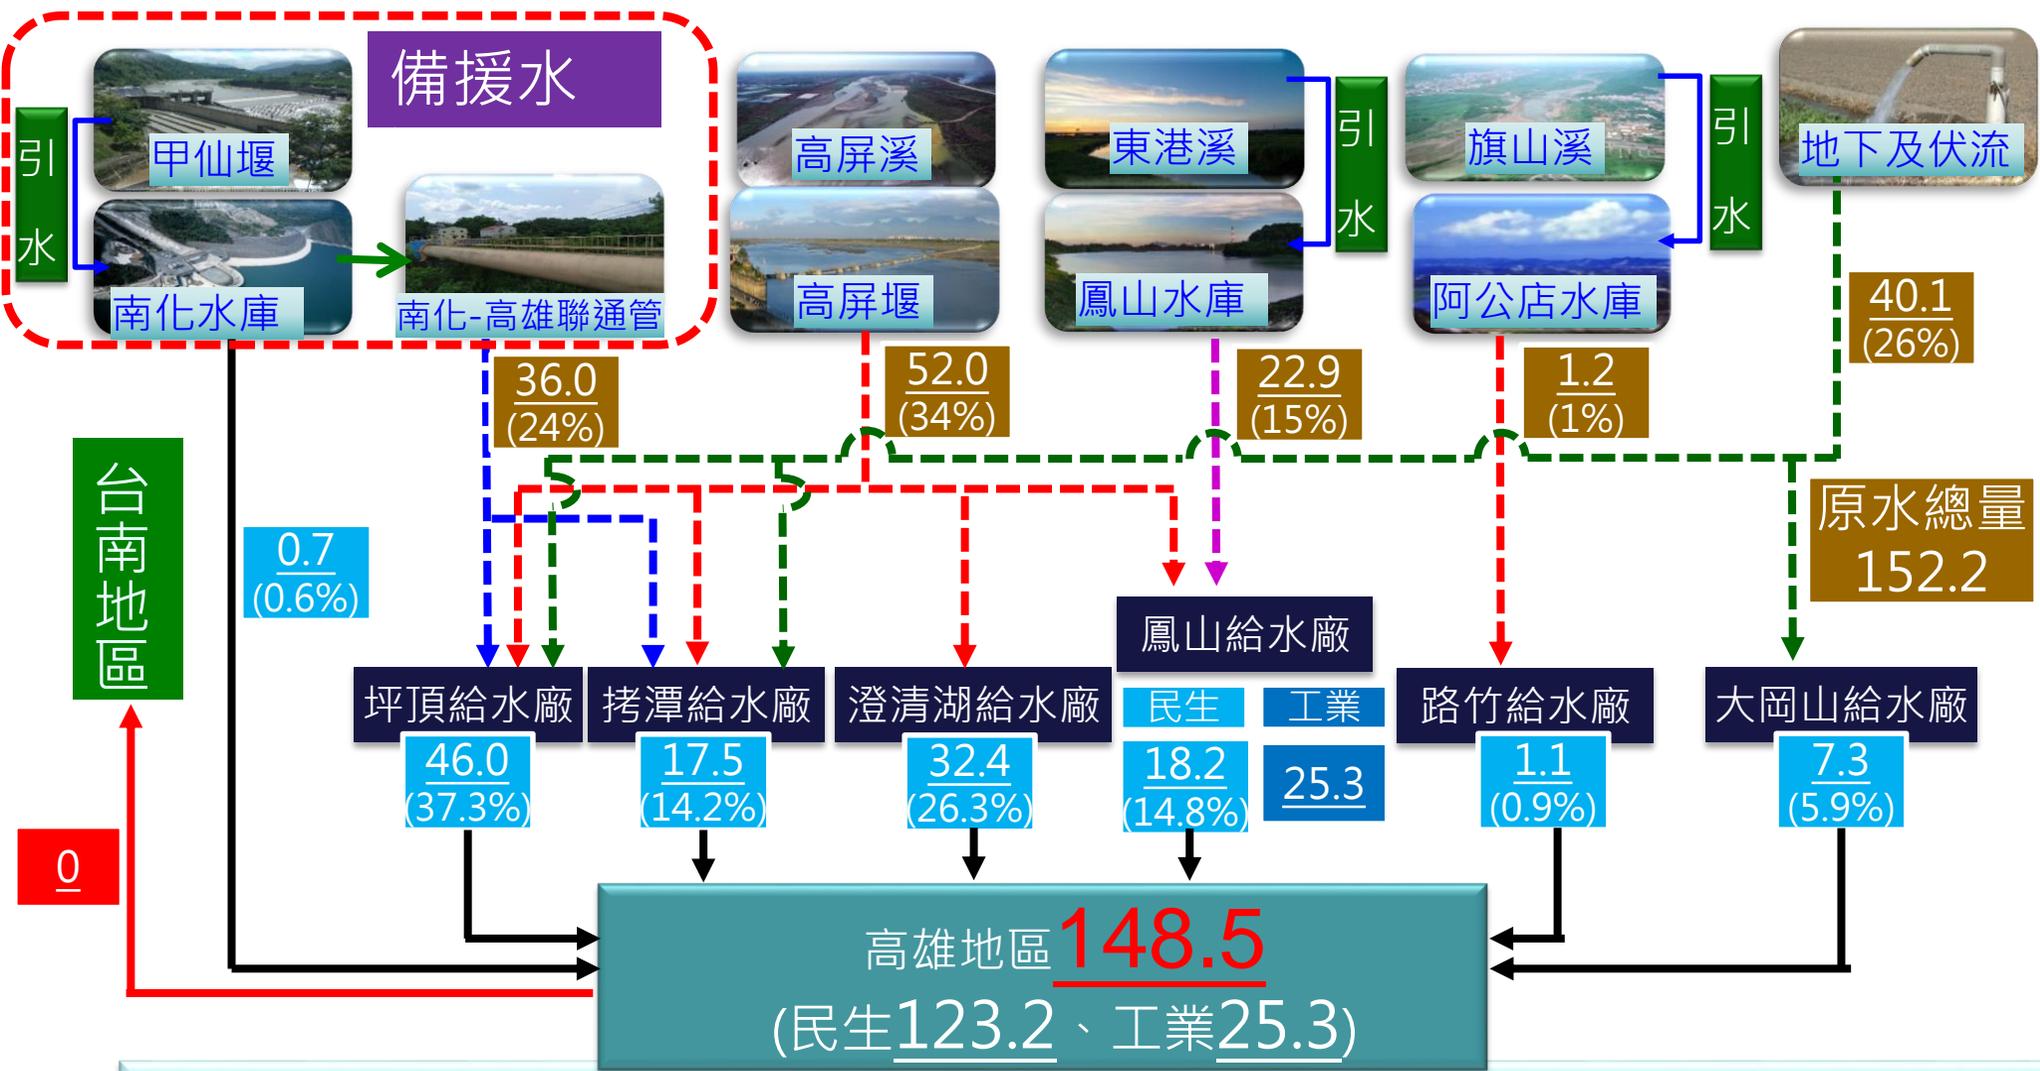

備註

- 備援調度:高屏堰原水濁度飆高時，增加地下水及伏流水水源，不足再由南化水庫備援系統支援用水。
- 上圖中，虛線表示『原水』；實線表示『清水』
- 資料每月5日更新。