



每日報表

2021/12/17



本日揚塵緊急應變

➤ 第一區(西濱大橋至出海口)

1. 200公頃大沙洲既有水線噴灑
2. 200公頃大沙洲高灘裸露地水線加密2道水線噴灑
3. 200公頃大沙洲低灘裸露地水線加密5道水線噴灑
4. 200公頃大沙洲堤前便道1台灑水車灑水
5. 下海墘堤防7號越堤段堤前便道與培厚灘地2台灑水車灑水
6. 下海墘堤防7號越堤段堤前高灘裸露地1台高揚程泵浦噴水




➤ 第二區(崙背草湖地區)

1. 大庄堤防第44號至58號越堤段培厚植栽區水線灑水
2. 大庄堤防第40號至58號越堤段堤前便道1台灑水車灑水
3. 大庄堤防第64號越堤段低灘裸露地1台高揚程泵浦噴水



➤ 第三區(二崙清潔隊前區域)

1. 楊賢堤防第74號越堤段堤前便道1台灑水車灑水
2. 楊賢堤防第74號越堤段高灘裸露地1台高揚程泵浦噴水
3. 九塊厝堤防第39號越堤段培厚植栽區水線灑水

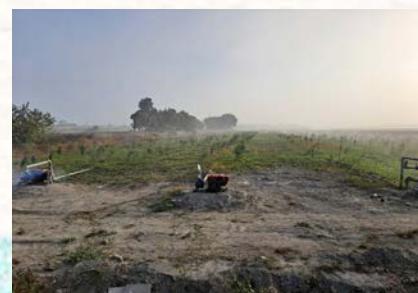


本日揚塵空品監測

➤ 本日發布揚塵警報

麥寮測站



崙背測站

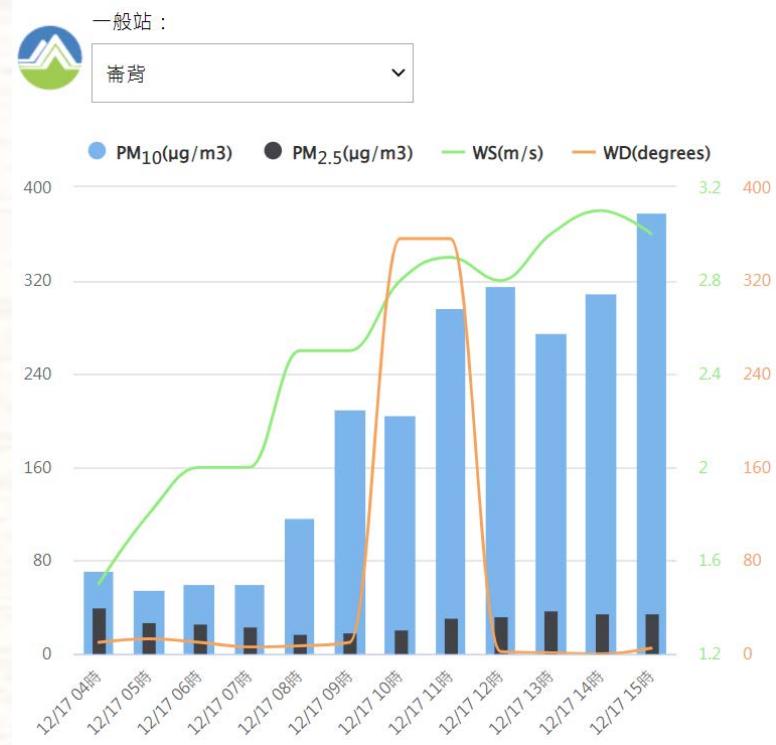

副座工地視察



第一區

200公頃大沙洲

110/12/17

第四區

94號越堤段



第三區


74號越堤路施工便道

110/12/17






各區空拍現況

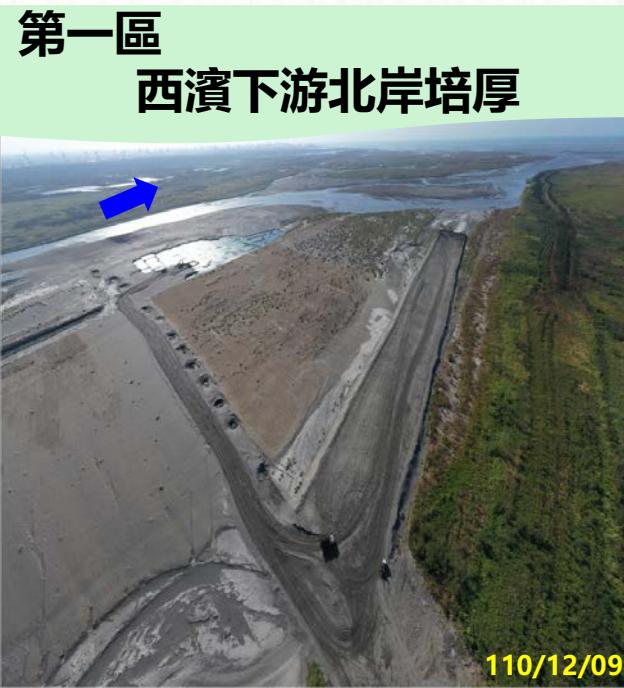

每日施工項目及位置

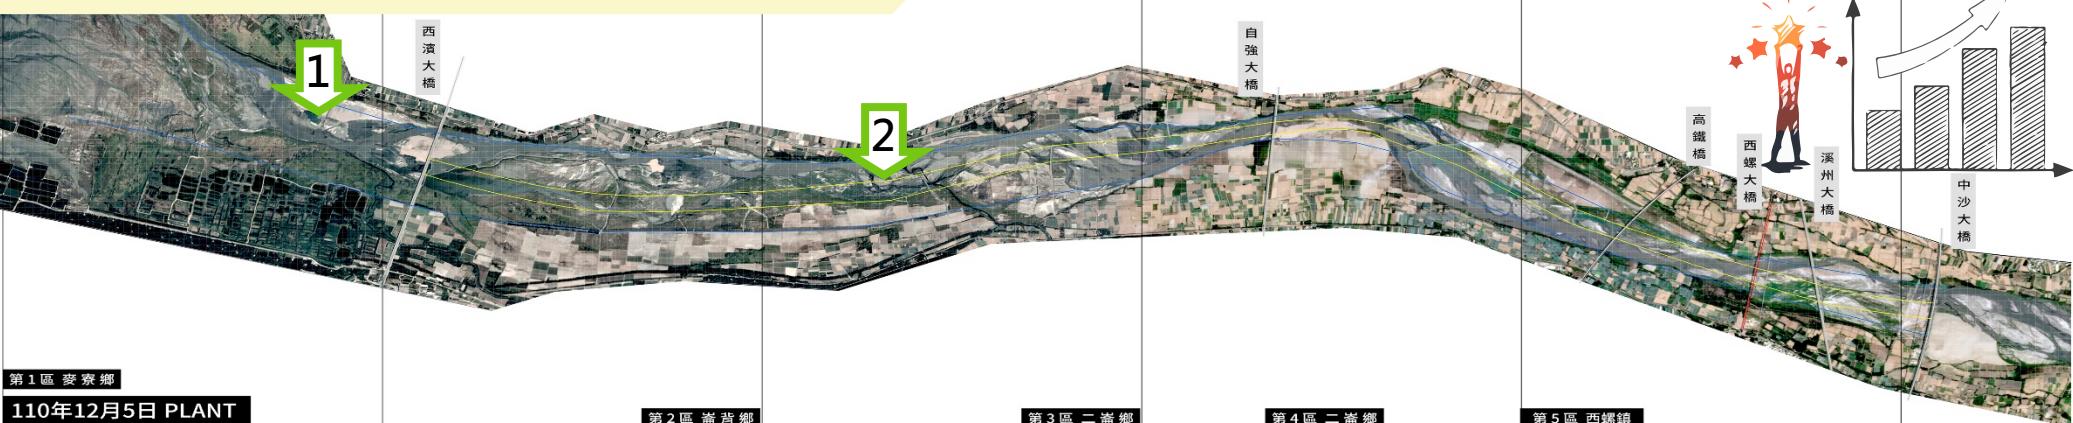

110年12月5日 PLANT

西濱大橋下游北岸_河道整理



準備颱風事宜 暫停施工



1101103

64號越堤段至大義崙排水口_河道整理



準備颱風事宜 暫停施工




1101025

1101122

第4區 竹塘鎮

第5區 埤頭鄉

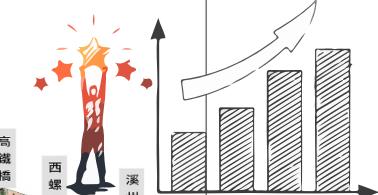

110年 揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度



KPI / 400公頃
已完成 / 228公頃
達成率 / 57.0%



KPI / 2.5公里
已完成 / 3.315公里
達成率 / 132.6%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率 / 549.4%

防洪植栽




KPI / 4公里
已完成 / 4.515公里
達成率 / 112.9%

其他覆蓋



KPI / 450公頃
已完成 / 343.7公頃
達成率 / 76.4%

揚塵抑制措施

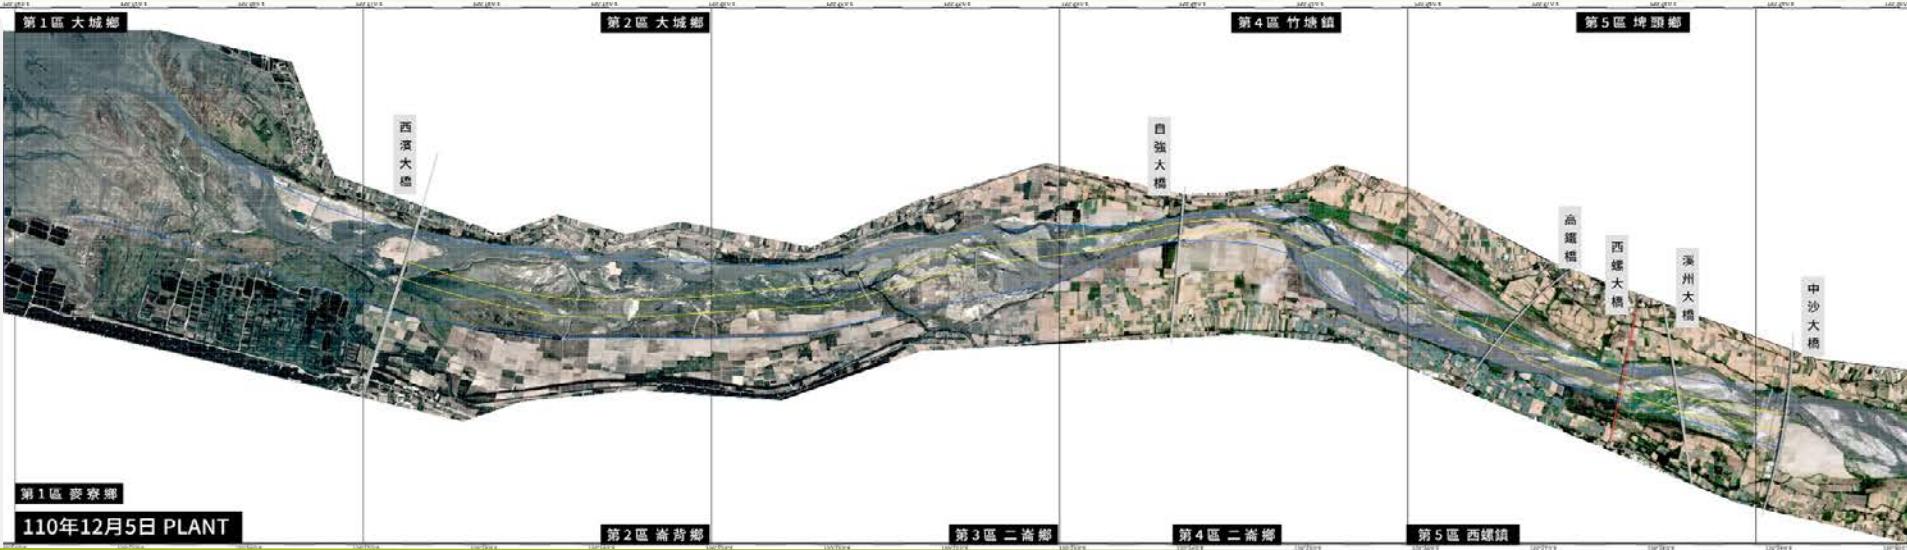

水 覆 蓋

- 1) 水覆蓋100公頃
- 1) 水覆蓋30公頃
- 1) 水覆蓋60公頃
- 1) 水覆蓋20公頃
2) 水覆蓋18公頃
3) 西螺水覆蓋預計15公頃(蓄水中)

河 道 整 理

- 1) 河道整理1.02公里

- 1) 河道整理0.9公里
2) 河道整理0.615公里

- 1) 河道整理0.78公里

綠 覆 蓋

- 1) 防洪林帶0.6公里
2) 200公頃空灑草籽53公頃
3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
4) 綠覆蓋1.2公頃

- 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
2) 44號越堤路空灑草籽33公頃
1) 防洪林帶1.5公里
2) 空灑草籽60公頃
3) 噴灑草籽4公頃
4) 39號灘地林地植生1公里

- 1) 楊賢堤防_防汎道路植栽1公里

- 1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶0.415公里

其 他 覆 蓋

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
2) 簡易灑水設施2.6公頃
3) 碎石級配0.9公頃
4) 防塵網鋪設22公頃
5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃
6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃
7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃
8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃

- 1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃
2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7公頃
3) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃
4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵網23.7公頃
1) 58號複式斷面水線12公頃
2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
4) 74號越堤路高灘平鋪式防網10公頃
5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪式防塵網10.8公頃
6) 跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式防塵網17公頃

- 1) 自強橋上游_稻草蓆鋪設17公頃

- 1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地簡易灑水設施1.4公頃