

# 水利統計簡訊

STA.434

113年5月14日 星期二

我國營運中之海水淡化廠截至 112 年底止共計 25 座，除屏東縣 2 座及高雄市 1 座以外，其餘皆位於離島地區，以供應民生、工業用水需求為主。民國 108 至 112 年年平均實際造水量為 941.97 萬立方公尺，其中以 110 年 1,041.66 萬立方公尺最多，次為 111 年 949.92 萬立方公尺。

若觀察近五年各縣市海水淡化廠營運狀況，位於澎湖縣之海水淡化廠合計每年實際造水量約占整體近八成為最多，其次為連江縣約占整體實際造水量一成，而屏東縣約占 2% 至 3% 左右，金門縣除 110 年占比 7.6% 為最高外，其餘年度約占整體實際造水量 4% 至 5%。

若以個別海水淡化廠營運量觀察，近五年總實際造水量以馬公第一海水淡化廠 10,000CMD 海水淡化場 2,021.91 萬立方公尺為最高，馬公第一海水淡化廠 3,000CMD 海水淡化場 481.48 萬立方公尺次之，兩者皆位於澎湖縣，澎湖地區四面環海且地勢平坦屬易缺水之環境條件，海水淡化廠實為穩定澎湖供水之重要設施。

## 近5年（108-112）海水淡化廠營運比較

縣市及廠名	全年實際造水量(萬立方公尺)						功 用
	總計	108年	109年	110年	111年	112年	
<b>總 計</b>	<b>4,709.83</b>	<b>888.29</b>	<b>907.20</b>	<b>1,041.66</b>	<b>949.92</b>	<b>922.77</b>	-
<b>(百分比)</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	-
<b>高雄市</b>	<b>236.80</b>	<b>33.43</b>	<b>52.49</b>	<b>65.29</b>	<b>39.86</b>	<b>45.73</b>	-
<b>(百分比)</b>	<b>5.03%</b>	0.04	<b>5.79%</b>	<b>6.27%</b>	<b>4.20%</b>	<b>4.96%</b>	-
大林發電廠 註1	236.80	33.43	52.49	65.29	39.86	45.73	工業用水
<b>屏東縣</b>	<b>113.21</b>	<b>23.89</b>	<b>19.08</b>	<b>26.72</b>	<b>24.28</b>	<b>19.24</b>	-
<b>(百分比)</b>	<b>2.40%</b>	<b>2.69%</b>	<b>2.10%</b>	<b>2.57%</b>	<b>2.56%</b>	<b>2.09%</b>	-
核三發電廠(一號機)	59.94	11.49	10.02	20.11	12.02	6.30	工業用水
核三發電廠(二號機)	53.27	12.40	9.06	6.61	12.26	12.94	工業用水
<b>澎湖縣</b>	<b>3,659.97</b>	<b>701.70</b>	<b>701.48</b>	<b>774.49</b>	<b>753.07</b>	<b>729.25</b>	-
<b>(百分比)</b>	<b>77.71%</b>	<b>78.99%</b>	<b>77.32%</b>	<b>74.35%</b>	<b>79.28%</b>	<b>79.03%</b>	-
尖山發電廠	31.07	6.50	6.45	6.55	5.97	5.60	工業用水
馬公第一海水淡化廠 10,000CMD海水淡化場	2,021.91	438.75	415.36	394.94	364.96	407.90	民生用水
馬公第一海水淡化廠 註3 3,000CMD海水淡化場	481.48	102.57	126.14	128.24	111.33	13.20	民生用水
馬公第二海水淡化廠 4,000CMD海水淡化場	386.51	-	-	98.80	143.10	144.61	民生用水
馬公第二海水淡化廠 6,000CMD海水淡化場	38.12	-	-	-	-	38.12	民生用水
七美鹽井淡化廠	54.43	13.48	11.21	11.14	9.50	9.10	民生用水
西嶼鹽井淡化廠	176.33	34.53	35.38	36.14	35.72	34.56	民生用水
西嶼海水淡化廠	136.91	27.38	27.45	27.38	27.33	27.38	民生用水
白沙鹽井淡化廠	100.90	23.21	22.11	22.42	21.00	12.16	民生用水
虎井海水淡化廠	20.56	5.01	4.31	4.82	2.57	3.84	民生用水
桶盤海水淡化廠	13.55	2.02	2.25	2.21	1.90	5.18	民生用水
望安海水淡化廠	73.65	14.60	14.64	14.60	14.60	15.21	民生用水
成功鹽井淡化廠	123.81	33.65	36.10	27.13	14.82	12.12	民生用水
將軍鹽井淡化廠 註2	0.76	0.01	0.08	0.13	0.26	0.28	民生用水

### 近5年（108-112）海水淡化廠營運比較(續完)

縣市及廠名	全年實際造水量(萬立方公尺)						功 用
	總計	108年	109年	110年	111年	112年	
<b>金門縣</b>	<b>253.39</b>	<b>36.84</b>	<b>46.14</b>	<b>79.20</b>	<b>48.11</b>	<b>43.10</b>	-
(百分比)	<b>5.38%</b>	<b>4.15%</b>	<b>5.09%</b>	<b>7.60%</b>	<b>5.06%</b>	<b>4.67%</b>	-
金門海水淡化廠	236.30	33.47	42.63	75.30	44.21	40.69	民生用水
塔山發電廠(A台機)	9.98	1.31	2.34	2.35	2.38	1.60	工業用水
塔山發電廠(B台機)	7.11	2.06	1.17	1.55	1.52	0.81	工業用水
<b>連江縣</b>	<b>446.46</b>	<b>92.44</b>	<b>88.01</b>	<b>95.96</b>	<b>84.60</b>	<b>85.45</b>	-
(百分比)	<b>9.48%</b>	<b>10.41%</b>	<b>9.70%</b>	<b>9.21%</b>	<b>8.91%</b>	<b>9.26%</b>	-
南竿(一、二期)海水淡化廠	104.90	23.70	19.07	24.47	19.14	18.52	民生用水
南竿(三期)海水淡化廠	170.34	33.97	34.90	35.23	33.15	33.09	民生用水
東引海水淡化廠	89.10	18.05	17.29	18.64	17.51	17.61	民生用水
北竿海水淡化廠	49.87	10.68	10.58	10.26	8.61	9.74	民生用水
西莒海水淡化廠	32.25	6.04	6.17	7.36	6.19	6.49	民生用水

資料來源：經濟部水利署公務統計報表。


編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1. 大林發電廠蒸氣(熱源)凝結水併入實際造水量計算。



2. 將軍鹽井淡化廠僅做為支援之備用水源，故實際營運時間較少。


3. 馬公第一海水淡化廠(3,000CMD海水淡化場)自112年2月13日合約結束。


4. 總數與細項合計不符係四捨五入之故。

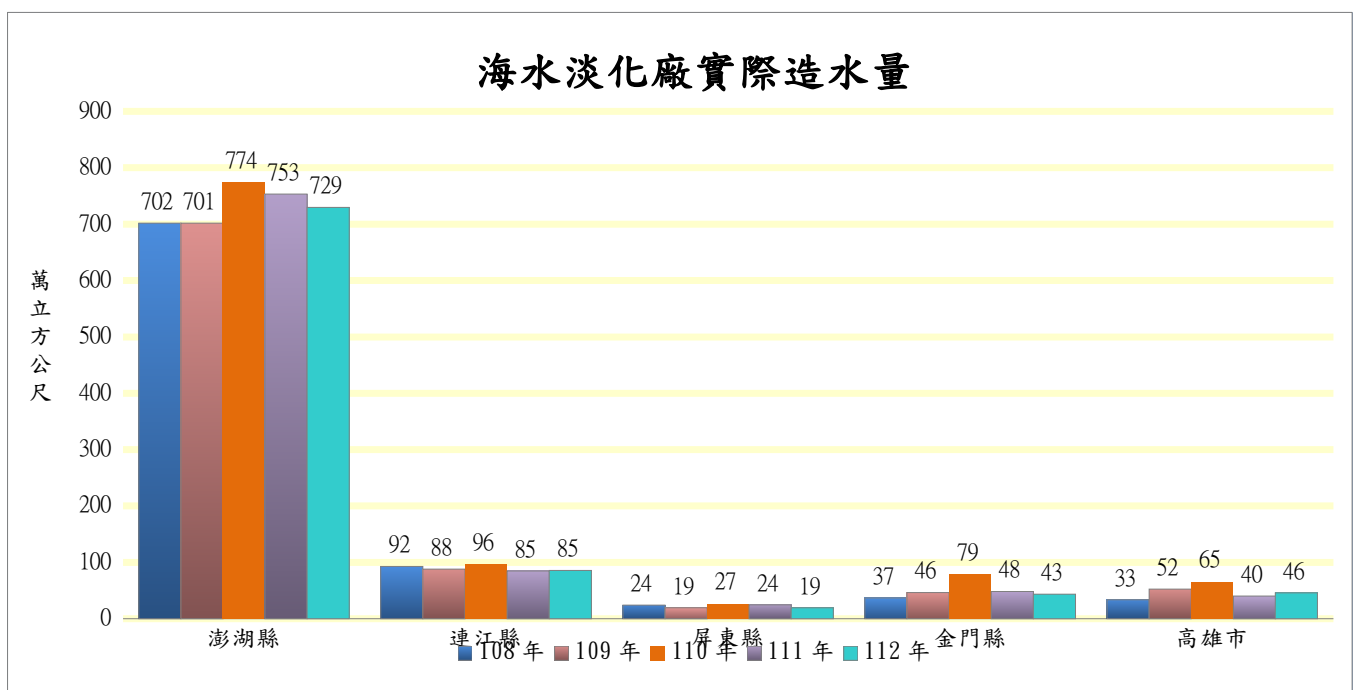


	108年	109年	110年	111年	112年
澎湖縣	702	701	774	753	729
連江縣	92	88	96	85	85
屏東縣	24	19	27	24	19
金門縣	37	46	79	48	43
高雄市	33	52	65	40	46

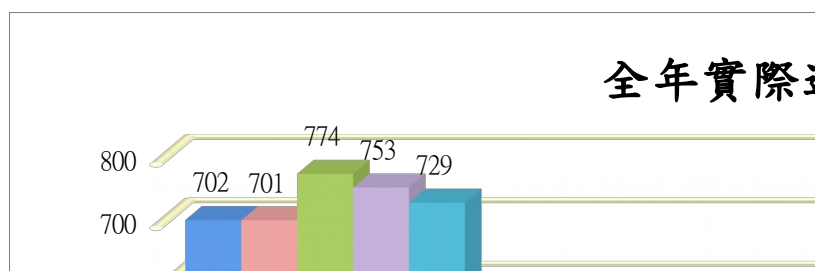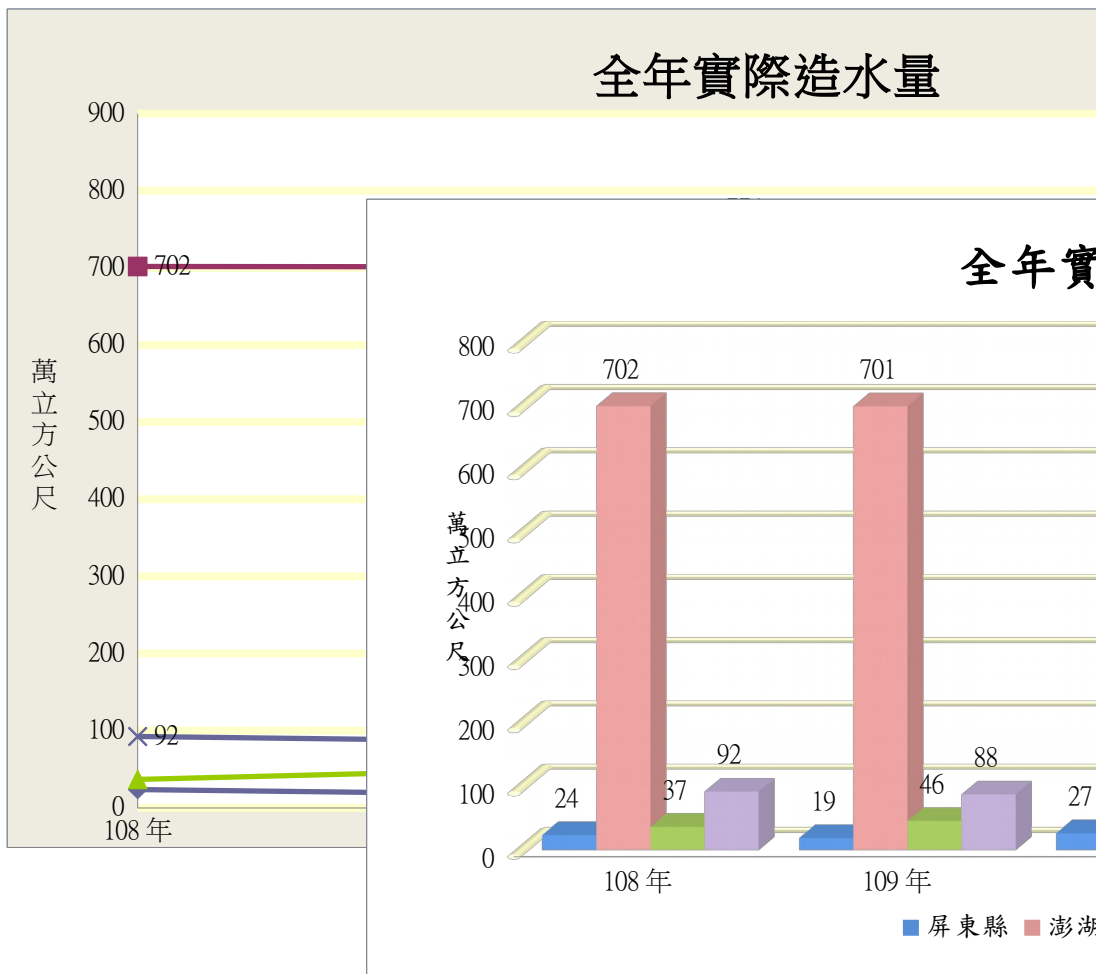

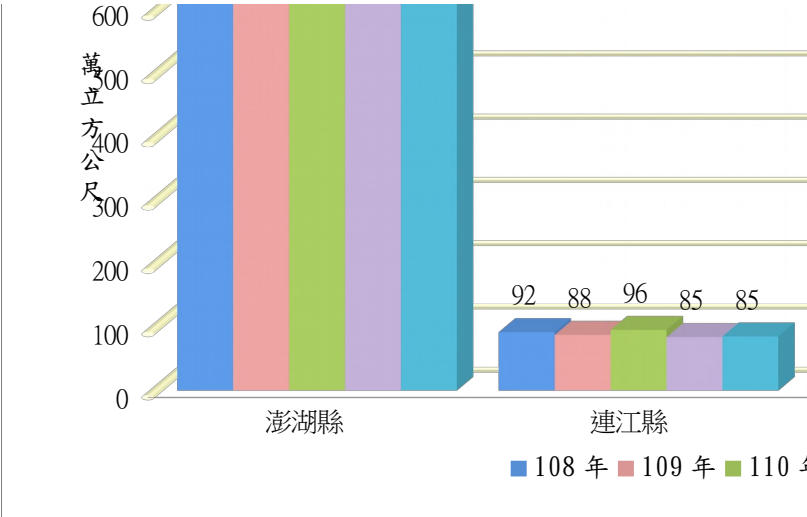



### 實際造水量

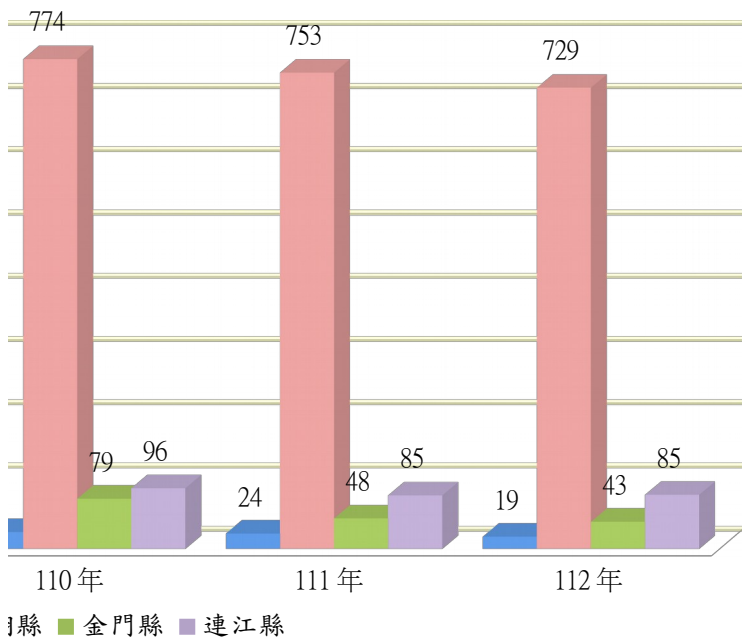

### 造水量



