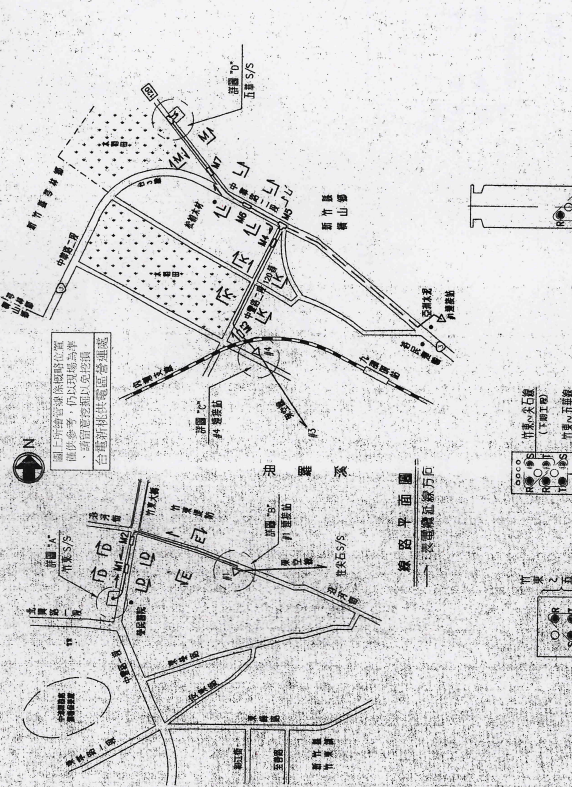
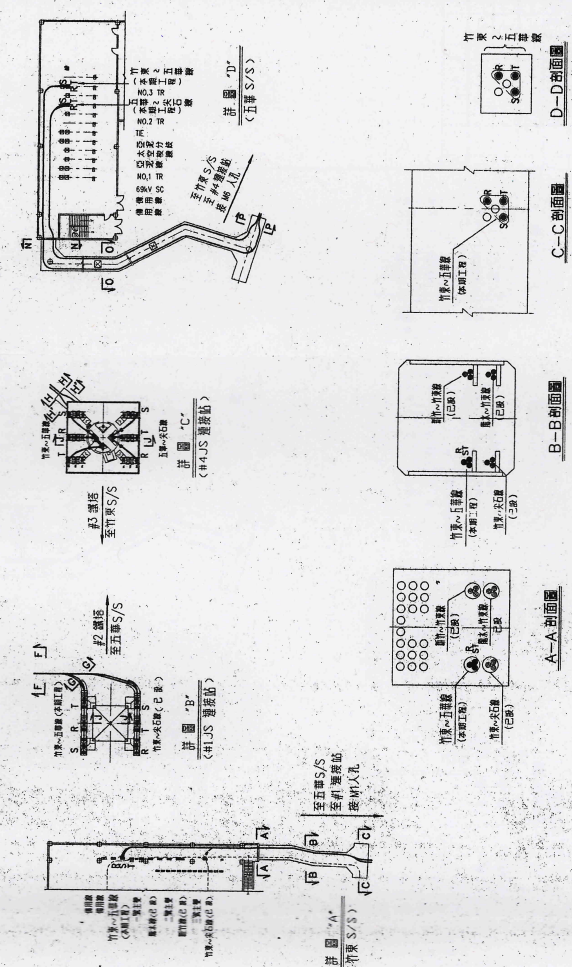


$\left. \begin{matrix} \downarrow \\ \uparrow \end{matrix} \right\} \textcircled{0}$

附註：

1. 本線路電壓逐漸減低，詳圖 TDI-101-3501A。
2. 竹東~尖石線使用之電線器材為太平洋電線公司製造。

[illegible]

[illegible][illegible]

Seite 1 von 1

Druckdatum: 2023-10-27 10:22:16

Druckname: T06-001-5-102Z

Druckort: 102MAP2

圖上所有標註之電纜規格均係依據
電力公司、電力局及電力局為準
、並經電力局核准使用之規格
台灣電力供應位置及距離



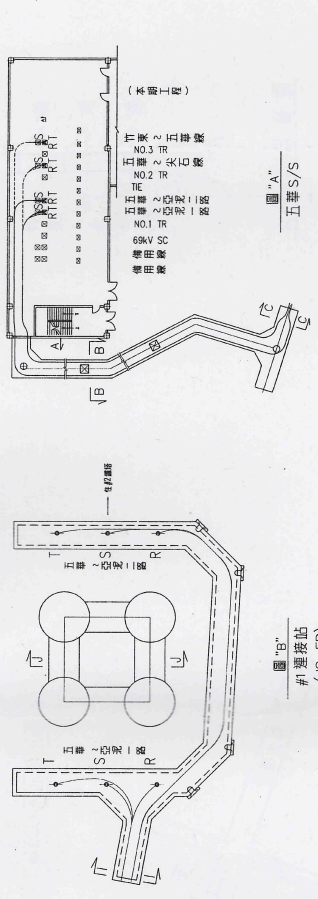


圖 "A"
#1 連接站
(JS-FB)

圖 "B"
五華 S/S

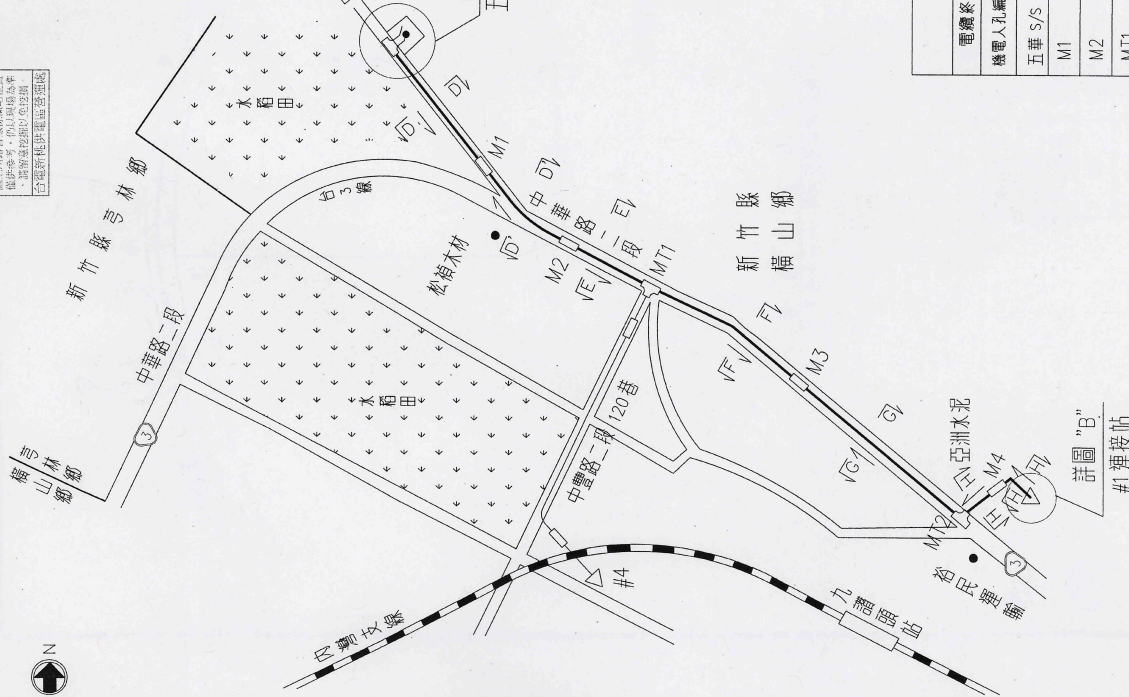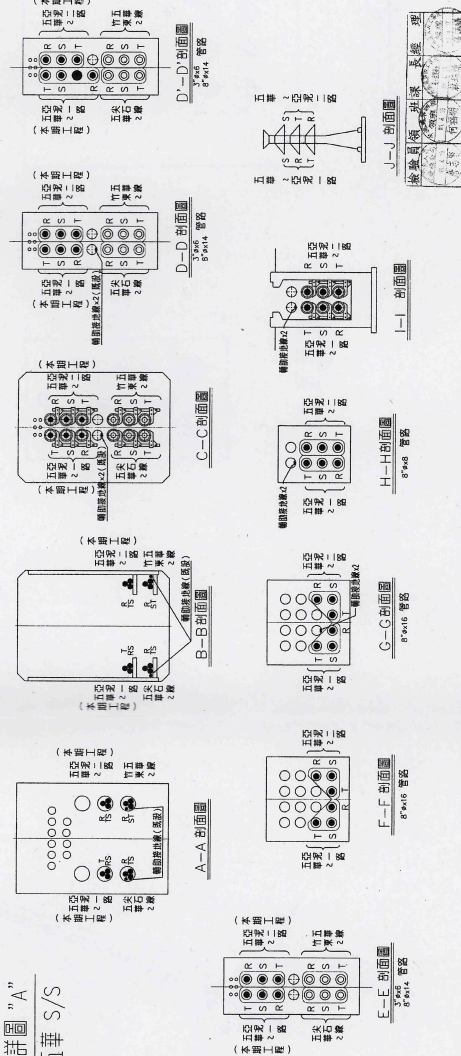

使用電纜條長安排表

電纜終端與入孔	裝置圖號	五華~亞泥一路			備註	五華~亞泥二路			備註
		區間長度 (M)	電纜條長 (MxR)	卷筒號碼 (NO.)		區間長度 (M)	電纜條長 (MxR)	卷筒號碼 (NO.)	
機電入孔編號 土太及編號									
五華 S/S	T06-019-5-103Z (O.C.)								
M1	M1-1	224.80	317x3	#7-#9		224.80	324.0x3	#22-#24	
M2	M1-2	297.20	301.5x3	#10-#12		297.20	301.5x3	#25-#27	
MT1	M2	111.00	325.0x3	#13-#15		111.00	325.0x3	#28-#30	
M3	M3-1	179.60	245.5x3	#16-#18		179.60	245.5x3	#31-#33	
MT2	MT	55.83	175.5x2	#19-#21		55.83	192.5x1	#34-#36	
M4	M4-1	154.00	177.5x1			154.00	188.5x1		
#1 連接站	T06-019-5-104Z (O.C.)								

附註：1. 本電纜系統工程為單體設計，其電纜系統圖詳 T06-019-5-301Z
2. 本線路電纜條長由宏華電工股份有限公司製造，附屬器材供應商為聯友電纜股份有限公司。
(線路中如有使用不同廠面電纜器材時，請於備註欄內另行標示說明)

線路平面圖
——：電纜延伸方向

台灣電力公司
五華~亞泥(一、二路)
69KV 1000 mm² XLPE 電纜線路

線路圖說明

製圖：張國昌
審核：游漢源
監製：廖興和
副監製：古豐和

承辦商
宇辰機電工程有限公司
地址：新竹縣竹東鎮林森路二段333號
TEL: 03-5827306

承辦商公司契約章

技師簽章

設計圖號：黃 翠 格
校核圖號：劉 家 壽
審核批准：曾 有 財
比例：NA
日期：100.06.23
圖號：T06-019-5-102Z 1/1

如需現勘，請電洽現場維護班-新竹縣線路班
林進發 5222222
Tel: 03-5770966 #623

