



111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施
維護保養

111 year Liyutan Reservoir Electromechanical gate
maintenance facility

執行成果總報告



主辦機關：經濟部水利署中區水資源局

執行單位：三源興股份有限公司

中華民國 111 年 12 月



經濟部水利署中區水資源局

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

111 年度執行成果總報告

承包廠商	機械技師	電機技師
 	 劉嘉豐	 張世智

目 錄

摘要.....	I
結論與建議.....	i
第一章 概述.....	1-1
第二章 委託工作說明.....	2-1
2.1 工作要求.....	2-1
2.2 工作內容.....	2-3
2.3 各設備保養與檢查方法及故障原因與排除方法.....	2-9
2.4 人員組織.....	2-33
第三章 執行成果.....	3-1
3.1 本年度工作項目彙整.....	3-1
3.2 111 年度保養紀錄妥善率統計表.....	3-5
3.3 歷年度保養紀錄妥善率比較.....	3-7
3.4 各設施檢查細項彙整.....	3-8
3.5 緊急應變技術支援.....	3-43
3.6 教育訓練.....	3-46
3.7 汛期演練.....	3-47

表 目 錄

表 2-1 人員分組名冊.....	2-3
表 2-2 閘門機電設施定期檢查及維護保養項目統計表	2-7
表 2-3 工作人力組織表.....	2-33
表 2-4 人員名冊及通訊資料表.....	2-36
表 2-5 設備用相關備品耗材及工具清單	2-37
表 3-1 保養期程彙整表.....	3-1
表 3-2 更新、更換及改善彙整表.....	3-2
表 3-3 保養紀錄妥善率統計表.....	3-5
表 3-4 異常改善進度追蹤表.....	3-6
表 3-5 105 年至 111 年鯉魚潭水庫妥善率彙整表.....	3-7
表 3-6 人員分配作業資料表.....	3-43

圖 目 錄

圖 1-1 鯉魚潭水庫平面位置圖.....	1-2
圖 2-1 本計畫工作小組組織圖.....	2-33
圖 3-1 105 年至 111 年鯉魚潭水庫妥善率比較圖.....	3-7
圖 3-2 緊急應變流程圖.....	3-45

附 件

附件 A - 111 年度綜合報告檢查紀錄表	A-1
附件 B - 111 年度執行成果次數統計表	B-1
附件 C - 95~111 年異常故障及建議事項彙整表	C-1
附件 D - 111 年度設施維護、保養照片	D-1
附件 E - 常駐操作人員簽到紀錄.....	E-1
附件 F - 111 大事記.....	F-1
附件 G - 審查意見回覆表.....	G-1

摘要

水工機械設備之維護保養，不僅要有檢修經驗更應具備專業技術嚴加控管，才能有效達此目標；藉由專業廠商檢修維護保養後，整體系統之設施結構及其運轉均維持正常運作，可確保水工機械處於安全狀態。

由於中水局在維護保養及檢查人力之不足，執行上有其困難度，故將本案之專業維護保養及緊急支援等工作藉由專業廠商配合執行，不僅可達到機械設備運轉正常及供水順暢並可減除意外狀況衍生之損害，保障水庫之功能。

故經濟部水利署中區水資源局委託予維護廠商辦理【111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養】，執行閘門機電設施維護保養作業。為確保設備於安全妥善下正常運作，由維護廠商指派計畫主持人負責辦理溝通協調及各項維護保養工作安排事宜，並依約派遣常駐人員 1 名，執行經常性檢查、測試及臨時故障簡易維修工作，再者每月定期安排維護保養小組執行各區域設施維護保養作業。

本庫區閘門機電可分為機械、傳動及控制三部份。機械的任何一項元件都需要藉由例行性檢查、維護及保養，藉由實際試運轉來檢測。閘門門體無銹蝕、鋼索定期潤滑無斷蕊、吊門機馬達啟動停止運轉無異音，傳動齒輪定期潤滑轉動正常、閘門現場控制箱保護裝置及燈號顯示皆正常。就工作內容在檢查維護保養工作歸類為：

1. 取水工設施內包含進水口上層阻水閘門、進水口下層阻水閘門、第一擋水閘門、第二擋水閘門、固定式起重機及取水塔發電機，各運轉皆正常
2. 第一出水工設施內包含現場控制盤、油壓單元、排砂閥、旁通閥、噴流式閘門、空氣閥、環閘閥、第一出水工發電機、蝶閥及流量計抽水泵，運轉皆正常。
3. 第二出水工設施內包含現場控制盤、油壓單元、排砂閥、旁通閥、噴流式閘門、空氣閥、第二出水工發電機、蝶閥及輸水管路隧道，運轉皆正常。

4. 後池堰弧型閘門吊機運轉皆正常。
5. 滲漏室發電機運轉功能正常。
6. 左廊道發電機包含抽水機運轉皆正常。
7. 防音型汽、柴油引擎電焊發電機運轉皆正常。

本年度依契約規定執行維護保養檢查，於每月(季、年)各階段定期執行完成後，將維護保養記錄表及執行照片彙整，並經技師檢查簽署，陳送機關核備，總計完成 12 次。整年度作業執行及相關委託工作資料概述如下：

1. 緊急應變技術及人力支援共計 2 次，總時數 6 小時。
2. 配合中水局辦理防汛整備演練 1 次。
3. 配合公共設施維護管理抽查作業支援人力 1 次。
4. 配合管理中心參與第 22 屆公共工程金質獎實地評審作業支援人力 2 次。
5. 緊急應變知能講習 1 次。
6. 第一閘閥室分電盤更新 1 次。

目前閘門機電設備功能皆維持正常運作中，未來可依建議加強之事項辦理，確保設備功能正常及人員安全。

Abstract

The maintenance of the hydro-mechanical equipment depends on sufficient repairing experience. Furthermore, the strictly operation control and specialized technology will implement valid achievement. Through the specialized inspection and maintenance repairs, the whole facility structure of the system will work normally and ensure the safe condition for hydro-mechanical equipment.

Due to the lack of manpower for maintenance and repairing, we have difficulty in executing the policy. Therefore we outsourced professional companies to provide specialized inspection, maintenance repairs and emergency support. Such a cooperative implementation will reach the goal of keeping equipment running smoothly, water supply unhindered and safeguard the function of the reservoir by reducing the unexpected situations.

The electromechanical water gate of this reservoir is divided to mechanism, transmission and controller. Each component must be inspected and maintained regularly, and also the preliminary operation must be practically examined. On the whole, the following will be requested:

- Rust preventive on the water gate
 - Lubricating the steel wire robes regularly and checking if any flaw
 - Assuring the motor of cable operated lifting device normal start and cease without different sound
 - Lubricating the transmission wheeling regularly and keeping a normal rotating situation
- Keeping the cresset of the protective device and controller box for the water gate display normally

The electro-mechanical equipment works stably. We merely plan to replace some generators next year. Meanwhile, the emergency power supply system and the facility in reservoir area will be assessed precisely.

So far, the electro-mechanical equipment of the water gate works normally. In future, we plan to reinforce all details according to the proposal in order to make sure the security of equipment and staffs.

結論與建議

一、結論

本委託之維護保養工作，範圍含取水工、出水工、左廊道、滲漏室及後池堰。從 111 年 1 月份開始執行維護保養相關作業，其內容皆參考操作保養手冊，制定月、季、年保養項目資料執行工作，於 4 月汛期前總體檢查，計年度月保養 12 次、總體檢查 1 次，經檢查維護保養後所有設施功能正常屬安全狀態。

鯉魚潭水庫於每月定期、不定期維護檢查保養下，使得水庫整體蓄水引水作業能時刻保持正常運作，成果皆納入每月定期維護保養報告中，作持續追蹤紀錄，並交由鯉管中心主辦人員備查。

二、建議

表 1 為 111 年建議改善追蹤事項：

改善事項	建議及原因分析	改善優先	處理方式
1. 第二出水工隧道段照明，因隧道內環境潮濕易造成燈具損壞，建議通盤改善。	因隧道內季節環境溼度下影響燈具損壞，建議通盤檢修。	②	由管理中心持續追蹤。
2. 第一出水工輸水鋼管裸露段無上下設備部分，易造成人員墜落建議改善。	增設安全上下設備。(如步行梯)	①	已告知管理中心，已另案處理。

註備註：①計畫改善 ②預算改善 ③持續觀察



第一章 概述

鯉魚潭水庫涵蓋苗栗縣三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮等地區，位於大安溪支流景山溪上。水庫大壩高 96 公尺，蓄水量為一億二千六百萬立方公尺，其儲水與大甲溪石岡壩聯合運用同為大台中地區自來水之主要水源。除民生用水之用外，水庫下游設有景山溪攔河堰（後池堰）供灌溉用水，是座具有公共給水、遊憩、灌溉、防洪、發電等多目標水庫。

鯉魚潭水庫包括大壩、溢洪道、取出水工、後池堰等主體工程及附屬工程，其中庫區內設施包括閘門、吊門機、油壓系統、傳動系統、控制系統，以維持正常供水。（民生用水及工業用水最大供水量 110 萬公噸／每日。農田灌溉用水年約 6240 萬噸）為保持鯉魚潭水庫閘門機電控制系統設施能隨時正常運轉，達成公共用水取供水目標及下游農業灌溉用水調節之排放，須藉由專業人員或廠商進行檢查及維護保養，以維各項機電控制系統設備之功能正常。

水庫要達到完整運作之功能性，主要為土木結構設施及各種水工機電設備，故以上兩種設施能維持正常之運轉，則整體水庫之功能即可無慮。



圖 1-1 鯉魚潭水庫平面位置圖

第二章 委託工作說明

經濟部水利署中區水資源局(簡稱中水局或本局)，依政府採購法辦理前開工作委外，並由三源興股份有限公司(簡稱三源興或承包商)承攬。

2.1 工作要求

- 1.完成每月定期閘門機電設施檢查、維護保養，分別編撰「檢查及維護保養成果報告」成冊並有技師簽證，提交本局核備。
- 2.每月定期檢查及維護保養工作內容(詳附件 B)，依執行及完成報告編撰印製後，按實作次數計價。
- 3.執行本案設施檢查，發現設施有異常損壞情形，應即提出詳細報告及改善建議。
- 4.維護、保養之耗材(潤滑油脂、齒輪箱油、齒索油、除銹潤滑劑、除銹劑、焊條、墊圈、墊片)及檢查維護工具，均由承包商自備。
- 5.取水工閘門減速機油、出水工油壓系統循環機油、發電機柴(機)油芯及濾清器、特殊螺栓之更新，由承包商檢查提出建議，經本局簽核購置後交承包商辦理。
- 6.辦理定期設施之維護、保養，均將前、中、後作業執行情形拍攝相片建檔。
- 7.參考歷次檢查成果，評估設備零組件安全壽命，辦理閘門機電設施之維護保養或更新工作，惟因保養不當所致之損壞，由承包商負責更新。
- 8.本局於執行年度成效考核時，承包商之執行技師應到場會同。
- 9.辦理定期(每月)檢查或維護保養工作，應於完成後次月 14 日內提出相關報告。
- 10.當月檢查之缺失，由本局簽核購置後通知，承包商應於次月定期維護檢查前辦理完成。
- 11.閘門機電設施定期檢查建議報告及維護保養成果報告，由專業技師辦理簽證。
- 12.各項檢查及維護保養成果得以量化者，應儘量以數值標示，俾利確認執行成效，並於報告中紀載合格之標準數值。
- 13.本案於簽約之日起 10 日內，將本委託工作相關設施或資料移交，承包商應於於簽約之日起 15 日內提出本計畫執行計畫書，經中水局認可後實施。
- 14.辦理本委託案各項工作應繳之規費及管理費：含職業安全衛生設備費、設備維修、技師費及保險...等均於契約價金內含。

- 15.所提執行計畫書，有關本案閘門機電設施檢查、維護、保養之作業流程，均依據各項設施操作維護手冊辦理。
- 16.本計畫在合約期滿或終止時，全部閘門機電設施保持完整、功能正常，並於 10 日內造冊點交 中水局或指定單位。
- 17.專業技師學經歷資料證件之提送審查，需依技師法規定提出技師證書、執業執照及加入技師公會證明文件。
- 18.於年度結束後 1 個月內，提出本計畫執行成果總報告。
- 19.於契約生效日起 2 個月內，辦理本案相關人員處理緊急應變之知能訓練講習，其內容與本案委託檢查及維護保養設施有關，時數至少 6 小時，該課程於完成後，成果（含課程表、照片及授課內容等）報局備查。
- 20.以上各項工作項目皆能如期完成，如下表所列:

契約規定	規定期限	成果提送日期	成果核備日期	
提送契約	(訂約日 110.12.30)	110 年 12 月 30 日	111 年 1 月 6 日	
提送移交清冊	簽約之日起 10 日內	111 年 1 月 4 日	111 年 1 月 5 日	
提送執行計畫書	簽約之日起 15 日內	111 年 1 月 14 日	111 年 3 月 12 日	
辦理緊急應變之知能訓練講習	簽約之日起 2 個月內(於 110.2.9 辦理)	111 年 2 月 24 日	111 年 3 月 4 日	
提送每月報告	次月 14 日內	1 月	111 年 2 月 11 日	111 年 2 月 15 日
		2 月	111 年 3 月 7 日	111 年 3 月 15 日
		3 月	111 年 4 月 8 日	111 年 4 月 13 日
		4 月	111 年 5 月 5 日	111 年 5 月 11 日
		5 月	111 年 6 月 8 日	111 年 6 月 10 日
		6 月	111 年 7 月 8 日	111 年 7 月 12 日
		7 月	111 年 8 月 4 日	111 年 8 月 9 日
		8 月	111 年 9 月 7 日	111 年 9 月 13 日
		9 月	111 年 10 月 6 日	111 年 10 月 12 日
		10 月	111 年 11 月 8 日	111 年 11 月 22 日
		11 月	111 年 12 月 9 日	111 年 12 月 26 日
		12 月	112 年 月 日	112 年 月 日
提送防汛期前整體檢查報告	4 月底前 (於 4 月底完成檢查)	111 年 5 月 5 日	111 年 5 月 11 日	
提送移交清冊	合約期滿或終止 10 日	112 年 月 日	審查中	
提送執行成果總報告	年度結束後 1 個月內	111 年 12 月 30 日	審查中	

2.2 工作內容

1. 先期作業

(1).先期作業之準備：本計畫主要負責人、檢查人員、保養維護人員之編組。

表 2-1 人員分組名冊表

職 稱	姓 名	職 稱	姓 名
計畫主持人	黃郁倫	保養維護小組	許暄瑤
協同計畫主持人	蔡裕寬		黃宗欽
勞安人員	羅照輝		王喻聖
緊急應變 支援人員	侯益彪(聯絡人)		許建民
	郭明超	文書人員	徐逸珣
檢查小組	陳政吉	機械技師	劉嘉豐
	王豐文	電機技師	張世智
	黃郁倫		
	羅照輝		
駐點人員	邱鎮杰		

(2)各設施之分類分項：建立各種紀錄表格以利檢查保養維護成果紀錄。

(3)檢查保養維護頻率規劃：

- A.月檢查維護保養為 1、2、4、5、7、8、10、11 月
- B.季(含月)檢查維護保養為 3、6、9、12 月
- C.汛期前整體檢查為 4 月
- D.年(含月、季)度檢查維護保養為 12 月。

(4)行政文書作業管理：規劃各種報表、保養、維護照片之整理與儲存。

(5)專業技術及職業安全教育訓練：編定職業安全及各種專業技術教育訓練教材。

(6)緊急應變技術支援小組之編組及機具準備。

(7)執行計畫書之撰寫及送審。

2. 委託服務工作期限

本委託服務工作期限為民國 111 年 1 月 1 日起至民國 111 年 12 月 31 日止。

3. 工作流程

每月於工作前由計畫負責人先行連繫主辦機關之工程司約定保養之日期、人員、工作項目以利工作之進度掌握，人員進場保養時填寫鯉管中心保養之連繫單並申請各設備機房之鎖匙及鐵捲門搖控器並經主辦及保警同意後使得進行保養。

4. 檢查、保養維護範圍

本委託之工作範圍，自鯉魚潭大壩取水工機房起至後池堰弧形閘門之閘門機電控制系統及相關設施，本執行工作包括：

- 定期維護保養及檢查（檢查項目詳後頁明細表，表 2-2）

- (1) 取水工、第一出水工及第二出水工各閘門控制室（箱）及機電設施。
- (2) 後池堰排砂道閘門機電設施。
- (3) 庫區滲漏室、左廊道機電設施
- (4) 第一出水工輸水鋼管（裸露段）、蝶閥閥體、蝸齒箱等。
- (5) 第二出水工之輸水鋼管、蝶閥閥體等。
- (6) 庫區發電機維護保養及檢查。
- (7) 第一出水工導流槽補塗環氧樹脂柏油漆。

上述閘門機電設施之維護保養應包含清潔及設備之除銹補漆。

- (8) **第一閘閥室分電盤更新。**

- 緊急應變技術支援：

- (1) 因應颱風、豪大雨、天然災害或突發狀況，於接到通知後 2 小時內（例假日亦同）到達現場並進駐指定處所，接受管理中心指揮調度，協助操作、搶險防災及檢測維修工作。
- (2) 配合緊急應變處理時，指派維護保養人員，至少 2 人以上，24 小時供中心於緊急應變，辦理搶修作業。

(3)汛期間應派員 1 至 2 人配合本局防汛演練，並於汛期前一個月內提送汛期間演練計畫書送局核備。

(4)其他特殊需要之技術支援及檢測維修工作。

● 設施巡檢常駐操作人員

(1)每日（不含假日）巡檢取水工、第一與第二出水工各閘門控制室（箱）及機電設施與後池堰排砂道閘門機電設施（基本檢查:燈號、蜂鳴器、異音、燒焦、漏油、漏水、等異常通知承辦人）。

(2)操作取水工、第一與第二出水工各閘門、第二與第三蝶閥、排泥閥及後池堰排砂道閘門

(3)防汛前閘門機電設施檢查與抽水馬達、發電機試運轉。

(4)發電機柴油加油。

(5)其他特殊需要之加班。

(6)配合颱風豪雨前閘門機電各項設施抽水機、發電機檢查與試運轉。

(7)訂立各項設施週期性試運轉。

鯉魚潭111年常駐維護人員出勤管制表

廠商名稱:三源興股份有限公司

日期	駐點人員 簽名 08:00	駐點人員 簽名 17:00	承辦人 核章	日期	駐點人員 簽名 08:00	駐點人員 簽名 17:00	承辦人 核章
1				17	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
2				18	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
3	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	19	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
4	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	20	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
5	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	21	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
6	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	22			
7	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	23			
8				24	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
9				25	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
10				26	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
11	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	27	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
12	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	28	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
13	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	29			
14	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	30			
15	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺	31	邱錫志	邱錫志	工程師林鈺鈺
16							

經濟部水利署中區水資源局
111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施常駐人員巡檢工作表

工作日報

維護廠商	三源興股份有限公司	日期、時間	111年11月18日 09:00
------	-----------	-------	------------------

(基本檢查:燈號、蜂鳴、異音、燒焦、漏油、漏水)

一. 取水塔 正常 異常

1.1 上層取水閘門 正常 異常 閘門開度: 2.2 下層取水閘門 正常 異常 閘門開度: 2.3 第一擋水閘門 正常 異常 閘門開度: 2.4 第二擋水閘門 正常 異常 閘門開度: 2.5 發電機 正常 異常 發電機油量: 2.6 發電機開關時間開度紀錄:

異常及處理方法:

二. 第一開閉室 正常 異常 (基本檢查:燈號、蜂鳴、異音、燒焦、漏油、漏水)

2.1 環溝閘門1 正常 異常 閘門開度: 2.2 環溝閘門2 正常 異常 閘門開度: 2.3 噴流閘門1 正常 異常 閘門開度: 2.4 噴流閘門2 正常 異常 閘門開度: 2.5 發電機 正常 異常 發電機油量: 2.6 當日生醫放流農業用水規定開度: 2.7 cm

閘門開關時間開度紀錄:

異常及處理方法:

三. 第二開閉室 正常 異常 (基本檢查:燈號、蜂鳴、異音、燒焦、漏油、漏水)

3.1 高壓滑動閘門 正常 異常 閘門開度: 3.2 噴流閘門 正常 異常 閘門開度: 3.3 發電機 正常 異常 發電機油量: 3.4

閘門開關時間開度紀錄:

異常及處理方法:

四. 後池堰排砂道 正常 異常 (基本檢查:燈號、蜂鳴、異音、燒焦、漏油、漏水)

4.1 強型閘門 正常 異常 閘門開度: 4.2

閘門開關時間開度紀錄:

異常及處理方法:

五. 第二、三標閘 正常 異常 (基本檢查:燈號、蜂鳴、異音、燒焦)

5.1 第二標閘 主閘 正常 異常 閘門開度: 5.2 第二標閘 副閘 正常 異常 閘門開度: 5.3 第三標閘 主閘 正常 異常 閘門開度: 5.4 第三標閘 副閘 正常 異常 閘門開度: 5.5

閘門開關時間開度紀錄:

異常及處理方法:

六. 其他工作事項
1. 治水抽水機交還、二水漲壓油電檢

常駐人員: 邱錫志 承辦: 工程師林鈺鈺 主任: 工程師葉建輝

5.設備功能分析

本維護保養計畫所轄水工機械設施，取水工機房的設備包含第一擋水閘門、進水口上層阻水閘門、進水口下層阻水閘門、第二擋水閘門等，除第二擋水閘門採用液壓式油壓缸為啟閉動力源外，餘三閘門均為滑動式閘門，電動鋼索式吊門機。

由取水工進水口經第一或第二輸水隧道供應各標的用水，第一出水工閘閥室設置噴流閘門及環閘閥各 2 組，由 1 組油壓單元系統分別控制；第二出水工閘閥室設置噴流閘門及環閘閥各 1 組，由 1 組油壓單元系統控制，另有輔助啟閉噴流閘門及環閘閥而設置之電動旁通閥、自動通氣閥及手動閘閥、手動排砂閥...等各種設施。

由於鯉魚潭水庫溢洪道為自由溢流鋸齒堰，無閘門設施；農業用水及生態流量由出水工噴流閘門排放至後池堰，後池堰設弧型閘門 1 門作水位調節使用。所以於後池堰又設置一個弧形閘門，以便作調節水位功能。而該閘門亦採用一組鋼索式電動吊門機來作啟閉。以上所述為鯉魚潭水庫營運之主要設施，另外尚有很多附屬之設備，如發電機、吊車、抽水機、照明設施...等承包商已能全盤掌握與瞭解。

鯉魚潭水庫由大壩取水工進水口至下游後池堰之所有設施設備均有其功能性，只要有一處喪失功能就會影響到整個水庫之營運系統。

會針對每一設施之結構、各主零配件在該設備的重要性詳細瞭解，以便於異常狀況發生時能於最短時間內採取有效之處理措施，更進而防患於未然。

對各型式閘門、吊門機、油壓系統、電氣控制系統，就其主要構件、保養維護週期、維護要領、維護項目作通盤之規劃，並設計各類設備之檢查、保養維護紀錄表，作有效之管制與管理。

表 2-2 閘門機電設施定期檢查及維護保養項目統計表

設施名稱	數量	種類	備註
一、取水工(取水塔)			
第一擋水閘門	1 門	滑動式閘門	鋼索捲揚式吊門機
上層阻水閘門	1 門	滑動式閘門	鋼索捲揚式吊門機
下層阻水閘門	1 門	滑動式閘門	鋼索捲揚式吊門機
第二擋水閘門	1 門	滑動式閘門	鋼索捲揚式吊門機
固定式起重機	1 具	20 噸	鋼索捲揚式
取水塔發電機 (125kW)	1 部	柴油發電機	
取水塔機房照明及戶外照明	1 式		
取水塔閘門現場控制箱	4 組	現場控制箱	四個閘門控制箱
二、第一出水工(第一閘閥室)			
第一閘閥室噴流閘門	2 座	滑動式閘閥	液壓式吊門機
第一閘閥室噴環滑閘門	2 座	滑動式閘閥	液壓式吊門機
第一閘閥室閘門油壓單元	1 組	電動油壓泵驅動	四個閘閥控制
第一閘閥室閘閥現場控制箱	2 組	現場控制箱	四個閘閥控制及二個旁通閥控制
第一閘閥室旁通閥及手動閘閥	2 組	電動針閥	二個電動針閥、二個手動閘閥
第一閘閥室通氣閥及手動閘閥	4 組	自動通氣閥	四個自動通氣閥、四個手動閘閥
第一閘閥室排泥閥	2 座	手動排砂閥	手動閘閥
第一閘閥室發電機 (175kW)	1 部	柴油發電機	
公共給水第一蝶閥	1 部	蝸齒輪、鋼管及蝶閥體	含蝶閥室之清潔
第一取出水工流量計室	1 式	現場控制箱	含室內所有現場控制箱不含流量計線路故障查修
第一取出水工流量計室抽水泵	1 式	檢測維護、保養	抽水泵 2 座，含流量計室泥沙及雜物清理
第一輸水鋼管裸露段	1 式	維護保養	
三、第二出水工(第二閘閥室)			
第二閘閥室噴流閘門	1 座	滑動式閘閥	液壓式吊門機
第二閘閥室高壓滑動閘門	1 座	滑動式閘閥	液壓式吊門機
第二閘閥室出水口閘閥油壓單元	1 組	電動油壓泵驅動	二個閘閥控制
第二閘閥室閘門現場控制箱	1 組	現場控制箱	
第二閘閥室旁通閥及手動閘閥	1 組	電動針閥	一個電動閘閥、一個手動閘閥

設施名稱	數量	種類	備註
第二閘閥室通氣閥及手動閘閥	2 組	自動通閘閥	二個自動通氣閥、二個手動閘閥
備援壓力鋼管排泥閥	1 座		
第二閘閥室發電機 (80kW)	1 部	柴油發電機	
備援壓力鋼管隧道流量計	1 組		
公共給水第二、三蝶閥	2 部		含開關箱及蝶閥室檢查及清潔(並含相關勞安設施)
備援壓力鋼管隧道送風機	1 組		
備援壓力鋼管隧道電源開關箱	2 座		送風機開關箱及總開關箱共 2 座並含其他分路開關箱
備援壓力鋼管隧道通氣閥	5 座		含檢查之相關設備及措施
備援壓力鋼管隧道鋼管	1 式	含鋼管及法蘭接頭	並含每年一次高壓水柱清洗輸水鋼管外部
四、後池堰			
弧形閘門吊門機及鋼索	1 門	電動鋼索捲揚式	
弧形閘門現場控制箱	1 組	現場控制箱	
五、滲漏室			
滲漏室發電機(100 kW)	1 部	柴油發電機	
滲漏室抽水機	3 部		抽水機及水位開關
六、左廊道			
左廊道發電機 (40 kW)	1 部	柴油發電機	
左廊道抽水機	1 部		抽水機及水位開關
七、防音型汽柴油引擎電焊發電機			
GAW-150SS 汽油引擎電焊發電機 (2.5kW)	1 部	汽油引擎電焊發電機	
TLW-230SSK 柴油引擎電焊發電機 (5.6kW)	1 部	柴油引擎電焊發電機	

2.3 各設備保養與檢查方法及故障原因與排除方法

1. 吊門機組保養與檢查方法

(1) 鋼索（每三個月檢查、除銹、潤滑一次，於操作時進行檢查）

視使用情形更換

鋼索潤滑採用 MAXGEAR COMPOUND 82 施作。

鋼索之壽命取決於鋼蕊線之磨損與腐蝕，雖本水庫採用鍍鋅鋼索不易腐蝕。但由於鋼索扭曲所產生之斷絲、磨損又長期浸泡於水中所造成之腐蝕，難以目視察覺，應隨時檢查。

鋼絲線之折斷常發生於捲筒或鋼索輪重複撓捲處，以溶劑油清洗鋼索表面後計算斷裂數，並依下列檢查要項以決定是否更換鋼索。



MAXGEAR COMPOUND 82 鋼索潤滑劑

MAXGEAR COMPOUND 82 是一種最新的暴露式齒輪與鋼索潤滑液。此種潤滑液在極冷的環境下，如挪威、加拿大北部，或極熱的環境下，非洲、中東等地，均曾試驗，並證明其優異的性能。

MAXGEAR COMPOUND 82 能形成一層保護性薄膜。

此薄膜特性：

- 不會被擠出接觸表面。
- 在高溫的操作環境下仍不會有滴下或甩落的狀況發生。
- 能防止沾染灰塵及空氣中產生的微粒。
- 提供良好的防銹保護作用。
- 非常良好的抗水沖刷性，且能使用於潮濕的表面。
- 易於刷、浸或塗抹方式使用，且能用於自動上油系統的裝置。
- 含有抗極壓的特性，能承受突增的軸承負載力。

使用注意事項：

使用前可先加熱較易於刷、浸或塗抹方式使用，含有特殊溶劑，在極風良好的環境狀況下使用，溶劑易揮發掉，而形成一層均勻的保護性薄膜。

PRODUCT DATA SHEET

a. 鋼索 30 公分長度內，折斷鋼絲線達 1/10 時。

b. 索股外圈磨損達 2/3 時。

c. 鋼索外徑磨耗達 7% 時。

d. 多處明顯腐蝕時。

更換鋼索時，應避免鋼索扭結及避免鋼索抽拉成小圓圈造成索股鬆脫。鋼索換妥後應以吊門機兩側之鋼索調整桿，調整兩側鋼索長度，使鋼索受力一致，並防止閘門兩側傾斜。

(2)開放型齒輪

A.檢查

- a.檢查輪齒是否因嚙夾異物，造成齒面嚴重磨損。
- b.檢查齒接觸面是否嚙合均勻。
- c.檢查兩齒輪中心位置是否偏移。
- d.檢查小齒輪軸承座螺栓是否鬆動。
- e.檢查小齒輪軸承潤滑油是否充足。
- f.檢查大、小齒輪是否過度磨損。
- g.檢查環型齒輪與鼓輪之結合螺栓是否鬆動。
- h.檢查環型齒輪與鼓輪之潤滑油是否充足。

B.潤滑（每三個月檢查一次）

- a.開放齒輪、小齒輪、鋼索、鼓輪表面塗刷國光牌#2 齒索油。（產品編號 no.LB83384）
- b.小齒輪軸、鼓輪軸等轉動位置，以油脂槍加注國光牌#2 極壓滑脂。

(3)Hansen 型減速機

A.檢查

- a.檢查箱體結合螺栓是否鬆動。
- b.檢查潤滑油油位是否在規定值內。
- c.檢查固定螺栓是否鬆動，箱體是否移位。
- d.震動及異音。

B.潤滑

在下列情形時應于更換潤滑油。

- a.潤滑油受污染達 5%，機油顏色變黑或粘度變低時。
- b.潤滑油含水量達 1%。機油產生乳化現象時。
- c.使用時數到達 120 小時以上時或每三年更換一次。

C.潤滑油更換

潤滑油採用國光牌高級齒輪油（HD-320 ），並依下述方式更換潤滑油。

- a.旋開供氣閥或加油口，供充氣用。
- b.旋開洩油栓，舊機油洩放到廢油容器內。
- c.舊油流盡後，須等候約 2~4 小時，使舊油完全流出。
- d.鎖回洩油栓。
- e.使用潔淨漏斗，潤滑油注入箱內至規定油位為止。
- f.旋回加油口。

(4)齒輪聯軸器

A.檢查結合螺栓是否鬆動。

- a.檢查結合螺栓是否鬆動。
- b.檢查聯軸器與各傳動軸是否結合良好。

B.潤滑

- a.聯軸器撓性側以油脂槍加注國光牌#2 極壓滑脂。

(5)吊門機基座

- a. 檢查是否銹蝕。
- b. 檢查基礎螺栓是否鬆動、銹蝕。
- c. 檢查各鋼構件是否扭曲、變形。
- d. 推力剎車動作。
- e. 馬達轉動是否順暢。
- f. 推力剎車來令片厚度。

(6)極限開關與開度計

- a.檢查傳動鏈條之鬆緊度是否適中。
- b.檢查各處固定螺栓是否鬆動。
- c.以潔淨抹布擦拭開度計錶蓋，唯不可沾用任何化學溶劑，以免錶蓋變質、變形。
- d.極限開關設定是否正確。

(7) 主輪

A. 主輪

- a. 檢查主輪轉動是否順暢。
- b. 檢查並清除主輪兩側雜物、污泥。
- c. 檢查軸封蓋及鍵板固定螺栓是否鬆動。
- d. 以油脂槍加注#2 極壓滑脂。

B. 閘門門體

- a. 吊樑組高張力螺栓是否鬆動。
- b. 吊樑組功能是否正常。
- c. 滑輪組功能是否正常。
- d. 門體油漆是否脫落。
- e. 門體是否變形。
- f. 通氣閥功能是否正常。
- g. 橡膠水封有無破損。

(8) 橡膠水封

- a. 檢查水封壓板螺栓是否鬆動。
- b. 檢查橡水封是否破損、斷裂。
- c. 檢有橡膠水封是否塑性變形，失卻彈性。
- d. 當有下列情形時，則應更換橡膠水封：
 - (a) 閘門嚴重漏水確定因水封破損時。
 - (b) 橡膠水封塑性化，無法達到壓縮量時。
- e. 橡膠水封更換方法如下：
 - (a) 旋開水封壓板螺栓。
 - (b) 卸下水封壓板並依序排列。
 - (c) 取出舊水封。
 - (d) 將新水封裝入水封槽內，蓋上壓板，並以適當工具引出螺栓孔位置。
 - (e) 移開壓板，取出水封，進行沖孔。
 - (f) 裝入水封膠牢角隅連接處，蓋上壓板，鎖緊壓板螺栓。
 - (g) 做最後檢查，橡膠水封是否裝設妥善。

(9)油壓系統

- a. 檢查液壓油品質是否良好，油量是否在規定範圍內。
- b. 檢查油壓缸基礎螺栓是否鬆動。
- c. 檢查管路是否破裂，接頭是否鬆脫，有無漏油。
- d. 檢查各式閘門作動是否正常。
- e. 檢查油壓表指示是否正常，設定值是否正常。
- f. 液壓油採用國光牌 R68 特級循環油。
- g. 液壓油之更換條如下：
 - (a)受污染達 5%，循環油顏色變黑或粘度不足時。
 - (b)含水量達 1%，循環油產生乳化現象時。
 - (c)每五年更換一次或視檢查狀況而定。
- h. 循環油之更換方法，請參照 7.3-C 項

(10)傳動系統

異常情況之檢查頻率（每三個月檢查一次，或操作時進行檢查一次）

(11)電氣系統

- A.每三個月檢查一次
- B.每年五月份進行一次總檢查含電阻、極限開關及各遮斷器之動作試驗。

2.20 公噸固定式起重機保養

(1) 起重機使用上應注意事項：

A. 起重機使用時應遵守事項：

- (A) 應於額定荷重之內正常使用，不可存有超載之念頭，以確保起重機之性能及壽命。
- (B) 禁止斜吊。起重機之正常使用，應為上下垂直昇吊、斜吊時易發生鋼索之摩擦、亂捲、切斷及物體之擺動碰撞，造成人命之危害及物體之損壞。
- (C) 起重機之安全裝置，如上下極限開關及各種制動裝置等，應隨時檢查，並嚴禁拆除之。
- (D) 起重機應指定一專人駕駛，非指定之操作人員應禁止其駕駛，以免造成意外之傷害。
- (E) 勿以移動起重機方式解開吊物。
- (F) 駕駛人員於吊物時，不得離開其崗位。
- (G) 使用後應將空鉤升至不影響通行之無危險高度。

B. 作業前應注意事項：

- (A) 檢查軌道之狀況是否良好？
- (B) 檢查鋼索是否有局部切斷現象？
- (C) 極限開關及剎車裝置之機能是否良好？
- (D) 對於不安定物件之昇吊，於作業前應作詳細之檢討，以策安全。
- (E) 應確定並無保養人員或閒雜人等在起重機上。
- (F) 應確定移動路徑之安全及清晰。

C. 應作定期及不定期檢查，尤其於暴風雨、地震後，應檢查是否有異常現象發生。

(A) 日常檢查：

包括機架構造部份之龜裂、變形之熔接部份之龜裂、螺絲螺帽之鬆弛、及鋼索捲洞、索輪吊鉤及軸承之檢查。

(B) 月例檢查：

- a.鋼索、吊鈎、安全裝置、配線、集電裝置、配電盤開關、控制器等之檢查。
- b.齒輪箱內齒輪狀態檢查。
- c.鞍座部份鐵板與螺絲之檢查。
- d 軸承之磨耗情形。
- e.制動輪與剎車來令之磨耗程度。
- f 鋼索之直徑測定。
- g.絕緣電阻之測定。

(C)年次檢查：

- a.軌道及走行軌之測定檢查。
- b.吊鈎推力軸承之檢查。
- c.塗裝及生鏽之檢查。
- d.安全標誌之檢查。

(D)性能檢查：

依次將日常檢查，月例檢查及年次檢查之成果，作成紀錄表，以便確定修理及更換零件。

(2)機械檢查及方法：

- A.機械部份另件之機能，包括預備品之計劃準備，務期達到最高之工作效率。
- B.周圍檢查：包括灰塵之清掃、螺絲之檢查、給油之狀況、回轉部份之聲響、及軸承之發熱情形，以確認正常之機能。
- C.縱行、橫行車輪之檢查：包括鋼軌之高低、車輪直徑之磨耗及車輪凸緣之磨耗程度，其容許磨耗程度如下：

車輪直徑磨耗	原尺寸之	5 %以下
凸緣之磨耗	原尺寸之	50 %以下
左右車輪之直徑差	(主動輪)	0.2 %以下
	(從動輪)	0.5 %以下
- D.齒輪箱內循環機油之更換。

E.軸承軸受之檢查適切之潤滑給油。

F.齒輪箱齒輪之檢查：齒之磨耗程度為原尺寸之 30~40%時，應予以更換新品，並注意其音響，鍵之鬆動，固定銷等之檢查。

G.制動裝置之檢查：包括

- 制動輪之檢查。
- 剎車襯之檢查與更換。
- 間隙之調整。

H.鋼索之檢查：

- 索輪是否破裂現象。
- 高溫作業之檢查。
- 索徑之檢查，其直徑減少公稱直徑之 7%以上時應予更換。

(3)電氣部份檢查事項(起重機上如無設置駕駛台時，第 2、3 項即可免除)。

A.使用後應將電源總開關關閉，下次使用時再將開關開啟。

B.檢查開關類接點之磨耗及機械部份之磨耗，其磨耗為原尺寸之 15%以下。

C 檢查電源開關內部之狀況及損傷情形。

D.檢查電源裸銅線及橫行電纜、捲筒之鋼索是否鬆動或斷裂，如有鬆動時，應將兩側之引張螺絲調整引張之。

E 檢查全回路之絕緣抵抗值。

F.檢查走行軌道之接地狀態是否良好？

G.極限開關是否確實，其捲上餘隙應為 50 mm 以上。

H.電磁剎車或油壓推力剎車之檢查，當電源切斷時，剎車滑動距離應為一分間捲上距離之 2% 以下。

3. 出水工設施保養

(1) 環閘閥

➤ 外部檢查：一年四次 (目視檢查:3/10、6/3、9/9、12/6)

檢查項目	方法	對策
檢查油漆剝落	目視檢查	補塗油漆
法蘭部分檢查漏水	目視檢查	旋緊法蘭螺栓或檢查墊圈
檢查螺栓的鬆弛	工具檢查	旋緊
檢查潤滑脂管的潤滑脂量	目視檢查	需要時補充(見注意)
檢查潤滑脂漏出	目視檢查	管路接頭旋緊
檢查填料蓋的變形及漏水	目視檢查	如不正常，修理或更換閘座
機能試驗(如六個月無操作時)	電氣操作	確認操作系統無異常

注意：閘閥每次操作中就要實施潤滑，我們建議閘閥一年至少操作 2~4 次，每一次潤滑可以裝入大約 200 cc 的潤滑脂同時實施潤滑。塗油漆程序規定在“技術規格”中。

每六個月應全行程開啟排放閘閥一次，以實施排放。

➤ 操作檢查：一年四次 (操作測試: 3/10、6/3、9/9、12/6)

檢查項目	方法	對策
檢查閘座任何損傷及漏水	目視檢查	如異常，修理或更換閘座
檢查任何腐蝕部份	目視檢查	如腐蝕小，將它紀錄
檢查油漆任何剝落	目視檢查	如腐蝕大，修理或更換補塗油漆
檢查門葉及機架變形成損傷	目視檢查	如異常，修理或更換

注意：除非檢查漏水，其他的檢查應在隧道內的水流完全排放之後進行。

(2)噴流閘門

➤ 外部檢查：一年四次 (目視檢查: 3/10、6/3、9/9、12/6)

檢查項目	方法	對策
檢查油漆剝落	目視檢查	補塗油漆
法蘭部分檢查漏水	目視檢查	旋緊法蘭螺栓或檢查墊圈
檢查螺栓的鬆弛	工具檢查	旋緊
檢查潤滑脂管的潤滑脂量	目視檢查	需要時補充(見注意)
檢查潤滑脂漏出	目視檢查	管路接頭旋緊
檢查閘座的變形及漏水	目視檢查	如不正常，修理或更換閘座
機能試驗(如六個月無操作時)	電氣操作	確認操作系統無異常

注意：閘閥每次操作中就要實施潤滑，我們建議閘閥一年至少操作 2~4 次，每一次潤滑可以裝入大約 200 cc 的潤滑脂同時實施潤滑。塗油漆程序規定在”技術規格”中。

每六個月應全行程開啟排放閘閥一次，以實施排放。

➤ 操作檢查：一年四次 (操作測試: 3/10、6/3、9/9、12/6)

檢查項目	方法	對策
異常震動及噪音	手及耳	如異常，通知專業廠商
閘不動作	閘位置指示器	如異常，通知專業廠商
在全閉或全開位置有偏差	閘位置指示器、極限開關	補塗油漆
漏油	目視檢查	旋緊連結器或法蘭
潤滑脂	目視檢查	需要時補充(見注意)

注意：每次閘門在操作中實施潤滑。每一個加油點大約需要 100 cc 的潤滑脂。

(3)高壓滑動閘閥

➤ 外部檢查：一年四次 (目視檢查: 3/10、6/3、9/9、12/6)

檢查項目	方法	對策
檢查油漆剝落	目視檢查	補塗油漆
法蘭部分檢查漏水	目視檢查	旋緊法蘭螺栓或檢查墊圈
檢查螺栓的鬆弛	工具檢查	旋緊
檢查潤滑脂管的潤滑脂量	目視檢查	需要時補充(見注意)
檢查潤滑脂漏出	目視檢查	管路接頭旋緊
檢查閘座的變形及漏水	目視檢查	如不正常，修理或更換閘座
機能試驗(如六個月無操作時)	電氣操作	確認操作系統無異常

注意：閘閥每次操作中就要實施潤滑，我們建議閘閥一年至少操作 2~4 次，每一次潤滑可以裝入大約 200 cc 的潤滑脂同時實施潤滑。塗油漆程序規定在“技術規格”中。

每六個月應全行程開啟排放閘閥一次，以實施排放。

➤ 操作檢查：一年四次 (操作測試: 3/10、6/3、9/9、12/6)

檢查項目	方法	對策
異常震動及噪音	手及耳 目視檢查 噪音計、振動計	檢查閘體及設備管路是否異常
閘不動作	閘位置指示器	檢查管路及控制迴路是否異常，排除後再測試調整
在全閉或全開位置有偏差	閘位置指示器、極限開關	補塗油漆
漏油	目視檢查	旋緊連結器或法蘭
潤滑脂	目視檢查	需要時補充(見注意)

注意：每次閘門在操作中實施潤滑。每一個加油點大約需要 100 cc 的潤滑脂。

(4)油壓裝置系統

➤ 檢查操作油

檢查操作油有許多方法，然而這些方法中，最正確的方法是要求廠家試驗平時所用操作油的樣品，並分析抽出的粒子。最簡單的檢查方法是以目視比較試驗管中的平時所用的油和新油，以區別操作油的品質。

	目視外觀	氣味	狀態	程序
1	透明無變色	良好	良好	可繼續使用
2	暗黑而混濁	惡臭	低劣	更換之
3	無變色但混濁	良好	混入水份	清理油、抽出水份
4	透明但帶淡色	良好	混有多種油	應測定黏度

► 油壓設備的檢查標準

設備名稱	檢查項目	檢查方法	維修標準	修理標準
操作油	油量	計測工具，目視檢查	在額定標準內無混濁沉澱料子、水分	加油或更新
齒輪泵	異常噪音	聽聲音	操作油濾器的雜物蓄積	聲音大時更換之
	溫度	手摸或用溫度計	用油液粒子，約 60°C 以下	溫度相當高時更換之
	支持壓力	壓力錶	保持額定壓力，不可浮動	浮動時更換之
	漏油	目視或手摸	泵裝設不良或墊圈老化	調整或更換
	空氣吸口	聽聲音，吸口管的潤滑油	吸氣不安全	更換墊圈檢查螺栓
減壓閥	調整壓力	壓力錶	保持壓力並能調整但不浮動	保持壓力低，浮動劇烈時更換之
節流閥	調整流量	確認裝設位置	缸速度是中等運動	修理或更換之
電磁閥	工作狀態	通過壓力錶及缸的運動確認	確認能完全地關閉	內部檢查如工作能力低時修理或更換之
均衡閥	額定值操作狀態	確認額定值及操作		內部檢查如工作能力低時修理或更換之
貯油槽	漏油	目視及指觸	使漏油停止，螺栓不鬆動	旋緊螺栓
分配管路	漏油，振動	目視及指觸	使漏油及振動停止	使浮動緊固，檢查油程使振動停止
任何點	鬆弛	緊固	振動大時會引起鬆弛	使浮動緊固

(5)現場控制盤

這個現場控制盤是為控制環閘閥、噴流閘門、旁通閥及附屬的油壓系統，由單一面所構成的控制盤進行相互間的聯鎖及程序操作它們。

控制內容分手動操作及半自動操作，使各閘門高效率地操作達成水庫蓄水及排水的目的。

另外，在油壓裝置裝設了預備泵，故障發生時可自動啟動預備泵。

控制盤上所裝設的各種指示燈，是為監視各閘門的作動狀態及故障原因。

本控制盤亦提供遙控之用，盤內已將操作狀態之表示信號、指示信號等的端子裝設在此控制盤內，爾後只要接上遙控設備，就可直接操作不須要改變控制盤的線路。

(6)排氣閥

每六個月按下述方式進行整個的定期檢查。

A.螺栓及螺帽

檢查螺栓及螺帽是否有鬆弛情形，若有此情形則應將它旋緊。

B.漏水

當管道充水時，目視檢查有無漏水。然而，排氣閥在管道水進行順次排放混入水中的空氣時，排氣閥會排出混在空氣中的水，這是正常現象，並不是漏水。

C.浮球及制氣塞頭

在管道未充水時，打開罩蓋檢查浮球及制氣塞頭是否在低位。罩蓋的螺帽卸下後，就能拆下罩蓋。

D.外觀

目視檢查空氣閥異常狀態，諸如油漆剝離及銹蝕情形等。

(7)閘閥操作及維修手冊

A.裝設時應使閘瓣全閉，以防止木片及其他雜物從連結部份進入。

B.確實使法蘭垂直(用鉛垂檢查)，如不垂直應即改正。

C.在管道法蘭及閘閥法蘭之間放墊圈，再旋緊螺栓使法蘭聯結。

注意:墊圈的位置應正確而平整才有完善的止水功能。

D.裝設時，閘體上所註箭頭應和流向一致。

E.填料蓋容器不可過緊，只要不漏水即可，緊度應均勻。

F.軸桿襯墊漏水時應修理

(A)螺栓再予旋緊，也許漏水就會停止。

(B)如螺栓旋緊後仍會漏水，應分解螺栓、螺帽、填料蓋及填料。通常

填料蓋的襯墊應更換。應使用供應閘門的公司的正規備料。

(C)重新裝回填料、填料蓋、螺栓、螺帽時應仔細而確實。

G.對潤滑的建議

(A)軸桿的螺紋需要潤滑檢查的時間間隔:每半年一次

(B)更換的時間:如檢查時無異常情形，每年補加潤滑油脂一次。

(C)潤滑脂品牌的建議:KYODO OIL , Lizonic EP-1

相當於中油潤滑油脂編號:LB803011

(D)更換程序:用布擦掉舊潤滑脂，新潤滑脂塗在軸桿的螺紋面上。

4.發電機保養

(1)運轉測試程序

◎運轉前檢查

A.運轉前檢查

- (A)外觀檢查：引擎外部是否有損，缺件，螺絲是否鬆動，發電機輸出線或控制線是否損傷鬆動。
- (B)燃料系統：
 - a.燃油量是否足夠，配線及配管有沒有漏油或管件鬆動，排除燃油系統中的空氣。
 - b.潤滑系統：引擎潤滑油是否足夠？新引擎或大修後重裝的引擎在最初運轉 50 小時必須實施下列各項養：
 - (a)引擎潤滑油更換。
 - (b)引擎潤滑油濾清器更換。
 - (c)引擎柴油濾清器更換。
 - (d)氣門閥間隙的檢查調整。
 - (e)引擎外部螺絲的檢查。
 - c.冷卻系統：冷卻散熱器的水量是否足夠？添加防鏽劑。
 - d.蓄電池：蓄電池的電解液是否在正常液面？電壓是否正確？接頭有無鬆動？
 - e.充電機是否正常運作？
 - f.排氣系統：消音器有無破損、排氣管安裝是否牢固。
 - g.機組四週不可存放易燃物及雜物。
 - h.發電機室之通風是否良好。
 - i.閒雜人等勿隨意進入機房。

◎發電機的啟動停機

A.手動啟動及停機

- (A)將控制盤上所有控制開關切於停止(OFF)位置。
- (B)壓下顯示燈測試鈕，作啟動前的指示燈測試。若有不亮者，請檢查燈泡是否鬆動或燒毀。
- (C)轉動“手動-自動選擇開關”，並置於手動位置。

- (D)壓下“手動啟動按鈕”，引擎啟動後，其轉數已設定於無負載時 1800 R.P.M.。當負載加入後頻率錶之指示會降至額定 60Hz 標準值。
- (E)轉動“三相電壓選擇開關”，檢查三相電壓是否平均。
- (F)轉動“三相電流選擇開關”，檢查三相電流是否平均，是否超過發電機之額定電流。
- (G)停機時轉動“手動-自動選擇開關”，並置於停止(OFF)位置即可停機。

B 自動啟動及停機：

- (A)轉動“手動-自動選擇開關”，並置於自動(AUTO)位置。
- (B)將 A.T.S.自動切換控制盤之選擇開關切於“測試”位置，此時引擎應立刻啟動。待測試完畢後再將 A.T.S.之選擇開關切回“自動”位置，發電機組即自動停機。
- (C)有載測試。

注意：運轉中的發電機，因故障（過速度，高水溫，低油壓等）而發生自動停機時，於排除故障後須將故障復歸鈕壓下才能準備重新起動。

◎運轉中請注意下列各點

- A.AC 電流錶：錶針指示是否正常，切換電流切換開關，量測各相序間之相電流值，各相序間相差最好不要超 10%。
- B.AC 電壓錶：錶針指示的電壓是否正常。
- C.油壓錶指示的油壓是否在正常範圍。
- D.充電錶：指針是否在（+）的方向。
- E.水溫錶指示的水溫是否在正常 65°C ~ 93°C 範圍。
- F.轉速錶：引擎的轉數是否適當。（60±3Hz 為 1800±90 rpm）
- G.發電機引擎有無異常的聲音或振動。

5.抽水泵保養

- A.外觀檢查保養。
- B.控制箱檢查保養。
- C.功能測試是否正常。

6.設備故障原因分析及排除方法

➤ 鋼索型吊門機

項次	故障情形	可能故障原因	故障排除方法
A	已按鈕而電動機不運轉	1 按錯操作按鈕。 2 電源未供電或欠相 3 剎車卡死 4 電動機損壞	1 修正 2a 檢查電源開關及各接點接線是否正常 2b 檢查接點是否正常， 3 更換剎車或調整間隙 4 檢修、更換電動機
B	積熱電驛跳脫	1 馬達過電流 a 閘門運轉受阻，如夾雜污物，主輪卡死，閘門扉體傾斜等 b 剎車未完全釋放 c 操作時之水壓不符操作條件 2 積熱電驛電流調整值過低	1 檢查過電流原因，並予以排除 a 先停止閘門操作，清除污物、主輪加注潤滑油或調整兩側銅索長度，並可視情形酌予反向操作之。 b 調整剎車間隙 c 調整水壓到使用條件 2 請將電驛電流調整到額定值 1.25 倍以內
C	不依指令動作	1 全開或全閉位置未自動停止 2 未依指令顯示燈號 3 不能遠方遙控操作 4 不能現場操作。	1 重新調整或更換極限開關 2 更換燈泡電譯或檢修線路 3 檢查選擇開關位置是否正確，現場操作盤之操作窗是否緊閉，否則應檢修相關線路是否鬆脫、斷裂 4 檢查選擇開關是否位置正確或檢修相關線路
D	運轉突然中止	1 誤觸其他壓扣開關 2 積熱電驛跳脫 3 三 E 電驛跳脫	1 重新操作 2 請參照本節 B 項之方法 3 請參照本節 E 項之方法排除
E	三 E 電驛跳脫	1 電源欠相。 a. 一次側欠相 b. 二次側欠相 2 逆相 3 超載(馬達運轉電流超過額定值)	1 檢查、修復欠相線路 a 檢查電源總開關供電情形 b 檢查更換保險絲 2 檢查調換 R.S.T. 相序 3 檢查與排除方法，參照本節 B 項

➤ 油壓吊門機

項次	故障情形	可能故障原因	故障排除方法
A	無油壓輸入 (油壓表無油壓指示)	1 馬達無運轉 a 無電源供應 b 接點鬆脫線路破損 c 電源欠相 2 馬達逆轉 3 馬達損壞 4 油壓泵卡死 5 油槽油位過低 6 濾油網阻塞 7 油壓表考克未打開 8 油壓表損壞	1 檢修馬達及線路 a 檢修電源線路 b 檢修接點結線 c 檢修電源結線 2 修正電源結線欠相 3 更換、檢修馬達 4 更換、檢修油壓泵 5 補充循環油至規定油位 6 更換濾油網 7 打開油壓表考克 8 更換油壓表
B	油壓指示正常，油壓缸無作動，	1 押錯作動開關。 2 按鈕開關接點鬆脫接線破損 3 電磁閥、方向閥卡死 4 油管破裂、接頭鬆脫 5. 管路中間之考克未開	1 修正 2 檢修接點 3 檢修、更換電磁閥或方向閥 4 檢修、更換油管、接頭 5 開啟考克
C	積熱電驛跳脫	1 馬達過電流 a 開門運轉受阻，如夾雜污物 b 操作時之水壓不符操作條件 2 積熱電驛電流調整值過低 3 油壓是否超出正常要求 4 馬達二次電源欠相或鬆脫接觸不良 5 馬達線圈短路	1 查過電流原因，並予排除 a 清除污物、主輪如注潤滑油 b 調整水壓條件 2 請將電驛電流調整到額定值 1.25 倍以內 3 按標示重新調整油壓 4 拆卸後重新固定 5 馬達拆卸更新或繞組更換
D	不依指令動作	1 全開或全閉位置未自動停止 2 未依指令顯示燈號 3 不能遠方遙控操作 4 不能現場操作 5 無法全開	1 重新調整或更換極限開關 2 更換燈泡電驛或檢修線路 3 檢查選擇開關位置是否正確，現場操作盤之操作窗是否緊閉，否則應檢修相關線路是否鬆脫、斷裂 4 檢查選擇開關是否位置正確或檢修相關線路 5 重新調整聯動桿設定位置
E	三 E 電驛跳脫	1 電源欠相。 a 一次側欠相 b 二次側欠相 2 逆相 3 超載(馬達運轉電流超過額定值)	1 檢查、修復欠相線路 a 檢查電源總開關供電情形 b 檢查更換保險絲 2 檢查調換 R.S.T，相序 3 檢查與排除方法，參照本節 B 項

項次	故障情形	可能故障原因	故障排除方法
F	油不從泵流出	內部油槽油位低	操作油應加到不低於最低油位指示線以上
		油吸入管有雜物阻塞	清洗濾網供應新油
		從由吸入管吸入空氣	旋緊連接點
		泵轉向相反	使驅動電動機倒轉
		油的黏度極高	使用承包商推薦的黏度
G	油路的壓力不提高	洩壓閥設定壓力過低或不足	旋轉洩壓閥調整螺栓
		洩壓閥不動作	洩壓閥內有塵埃雜物，分解清理
		閥及缸的內部漏油	油壓流程連續分段堵塞，檢查每一零件
		閥不動作	清理閥，檢查電路
		泵不動作	更換之
H	泵有噪音	雜物累積在油吸入管、濾網上	清理
		油吸入管吸入空氣	耦合點塗潤滑油可使噪音降低，耦合點加固
		泵側吸入空氣	軸各處上潤滑油，更換墊圈可使噪音降低
		泵外殼緊固螺栓鬆脫	泵頭塗潤滑油，有噪音時旋緊螺栓
		洩壓閥發響	檢查空氣入口側的空氣吸口條件
		泵及電動機鐵心不良	將鐵心全長拉出，修理附件
		上側槽的通氣口堵塞	清理通氣口使空氣自由流通
		油質粘度極高	使用貴公司推薦的黏度
		泵轉向相反	使驅動電動機倒轉
I	泵外側漏油	軸墊圈及外殼墊圈損傷	更換之
J	油壓缸動作慢	油壓墊圈損傷	每一裝置的本體進行操作試驗並更換墊圈
		泵不流出額定流量	參照故障欄”油不從泵流出”的說明
		對分配管來說配上大體積的油壓缸	增大管道尺寸或提高減壓閥設定壓力
K	電磁閥	電路正常動作否？	聽任何一個聲音，由電磁閥發出或由開關接通
		電壓正常否？	容許範圍：額定電壓±10%以內

➤ 環滑閘門

項次	故障情形	可能故障原因	故障排除方法
A	外部檢查	檢查油漆剝落	補塗油漆
		法蘭部分檢查漏水	旋緊法蘭螺栓或檢查墊圈
		檢查螺栓的鬆弛	旋緊
		檢查潤滑脂管的潤滑脂量	需要時補充(見注意)
		檢查潤滑脂漏出	旋緊插頭
		檢查填料蓋的變形及漏水	如不正常，修理或更換閘座
<p>注意：閘閥每次操作到達關閉位置時就要實施潤滑，我們建議閘閥一年至少操作二次，每一次潤滑可以裝入大約 200 cc 的潤滑脂同時實施潤滑。塗油漆程序規定在”技術規格”中。 每六個月應開啟排放閘一次，以實施排放。</p>			
項次	故障情形	可能故障原因	故障排除方法
B	內部檢查	檢查閘座任何損傷及漏水	如異常，修理或更換閘座
		檢查任何腐蝕部份	如腐蝕小，將它紀錄 如腐蝕大，修理或更換
		檢查油漆任何剝落	補塗油漆
		檢查門葉及機架變形或損傷	如異常，修理或更換
<p>注意：除非檢查漏水，其他的檢查應在隧道內的水流完全排放之後進行。</p>			

➤ 噴流閘閥

項次	故障情形	可能故障原因	故障排除方法
A	外部檢查	檢查油漆剝落	補塗油漆
		法蘭部分檢查漏水	旋緊法蘭螺栓或檢查墊圈
		檢查螺栓的鬆弛	旋緊
		檢查潤滑脂管的潤滑脂量	需要時補充(見注意)
		檢查潤滑脂漏出	旋緊插頭
		檢查閘座的變形及漏水	如不正常，修理或更換閘座
<p>注意：閘閥每次操作到達關閉位置時就要實施潤滑，我們建議閘閥一年至少操作二次，同時實施潤滑。塗油漆程序規定在”技術規格”中。每六個月應開啟排放閘一次，以實施排放。</p>			
項次	故障情形	可能故障原因	故障排除方法
B	內部檢查	異常震動及噪音	如異常，通知專業廠商
		閘不動作	如異常，通知專業廠商
		在全閉或全開位置有偏差	補塗油漆
		漏油	旋緊連結器或法蘭
		潤滑脂	需要時補充(見注意)
<p>注意：每次開門在關閉位置時應實施潤滑。每一個加油點大約需要 100 cc 的潤滑脂。</p>			

➤ 柴油發電機故障

項次	故障情形	可能故障原因	故障排除方法
A	引擎運轉不穩定或熄火停車	燃油污染或不適宜	排放污油，加注適當燃油
		燃油系統內有空氣或燃油系統管路未鎖緊	將燃油管路排氣，且鎖緊燃油系統管路
		燃油管路阻塞	清洗燃油管路
		噴嘴總成或燃油泵失效	更換噴嘴總成燃油泵
		電子调速器調整不良或故障	調整或更換调速器
		過負載	除去部份負載
		油閥故障	檢查或更換油閥
		警告系統動作	檢查警告系統
B	引擎排煙濃度過高	燃油不適當	更換合適之油料
		進氣系統阻塞	檢查進氣系統
		渦輪增壓器渦輪阻塞	更換渦輪增壓器
		發電機超負載	將負載減低至額定標準
		定時不當	修正定時
C	引擎排煙呈白色或藍色	燃油不當	更換合適之油料
		冷車時	加入適當負載
		環境溫度過低，引擎啟動不易時	加裝預熱器
		噴嘴總成故障	更換噴嘴總成
		油門調整不當	調整油門
D	渦輪增壓器有雜音	渦輪增壓器潤滑不當	清洗渦輪增壓器渦輪通道
		渦輪增壓器各端板鬆	將端板各螺絲鎖緊
		軸承故障	更換軸承
		葉片與護罩互撞	檢查葉片
		異物掉入	清除異物
E	渦輪增壓器漏機油	渦輪增壓器端板鬆動	渦輪增壓器各端板各螺絲鎖緊
		渦輪增壓器外殼失效	檢查外殼更換渦輪增壓器
F	油壓錶顯示油壓偏低	機油太少	加添機油，至機油尺上顯示適當平面
		油壓錶失效，或油壓檢知器失效	更換油壓錶或油壓檢知器
		機油壓力傳送器失效	更換傳送器
		潤滑油濾清器受阻	保養濾清器
		機油黏性不當	將曲軸箱機油排放，加注適當潤滑油
		機油泵浦磨損	更換機油泵浦
		軸承磨損	更換軸承

項次	故障情形	可能故障原因	故障排除方法
G	發電機輸出電壓過高或過低	電壓調整電阻器(VR1)失效	更換電壓調整電阻器
		調壓器設定錯誤	檢查調壓器
		電壓調整用可變電阻與調壓器不匹配	更換電壓調整電阻器使其與自動調壓器配合
		負載不平衡	檢查負載狀況
H	發電機輸出不穩定	電線接線部份鬆動	檢查修理各連接部份
		電壓~電流選擇開關失效	更換開關
		電壓調整電阻器失效	更換電壓調整電阻器
		電壓表失效	更換電壓表
		調壓器不良或未調整	檢查調壓器
		機組運轉振動太大	檢查機組避震設備
I	發電機頻率不穩定	引擎速度不穩定	調整或更換引擎燃油系統零件使速度穩定
		燃料中有空氣或水份	將燃油系統排氣
		噴嘴總成失效	更換噴嘴總成
		油門調整不當或油路阻塞	調整油門或清洗油路
		週率轉換器或週率表失效	更換週率轉換器或週率表
		電子調速器故障	檢查電子週速器
		柴油引擎發電機組運轉震動太大	檢查機組避震設備
J	柴油引擎發電機組運轉中，頻率表沒有顯示任何頻率表	負載太大	除去部分負載
		燃油泵故障	檢查燃油泵
		週率表失效	更換週率表
		週率表轉換器失效	更換週率表轉換器
		引擎速度太低	提高引擎速度
		發電機未發電	打開發電開關
K	柴油引擎發電機組運轉中，交流電流表沒有顯示任何頻率表	接線錯誤	檢查接線
		比流器故障	更換比流器
		電流切換開關故障	更換電流切換開關
		電流錶故障	更換電流錶
		發電開關或負載開關未開	開啟發電開關或負載開關
		未加負載	加負載
L	柴油引擎發電機組運轉中，過盤車指示燈亮	接線錯誤	檢查接線
		控制器故障	更換控制器
		油壓開關故障	更換油壓開關
M	柴油引擎發電機組運轉中，低油壓指示燈亮	接線錯誤	檢查接線
		未加機油或機油不足	查修油量不足，研判可能原因排除之，再添加至適當油量。
		機油泵故障	修理或更換機油泵
		油壓開關故障	更換油壓開關
		發電機控制器故障	更換發電機控制器

2.4 人員組織

1. 人力組織

表 2-3 工作人力組織表

	職 稱	人 數		職 稱	人 數
1	計畫主持人	1 人	6	勞工安全衛生人員	1 人
2	協同計畫主持人	1 人	7	檢查小組	4 人
3	機械技師	1 人	8	保養維護小組	4 人
4	電機技師	1 人	9	緊急應變支援小組 (視情況增減)	6 人
5	文書作業人員	1 人	10	駐點人員	1 人

2. 計畫之工作人員編組架構

對計畫工作人員編組如組織圖所示。

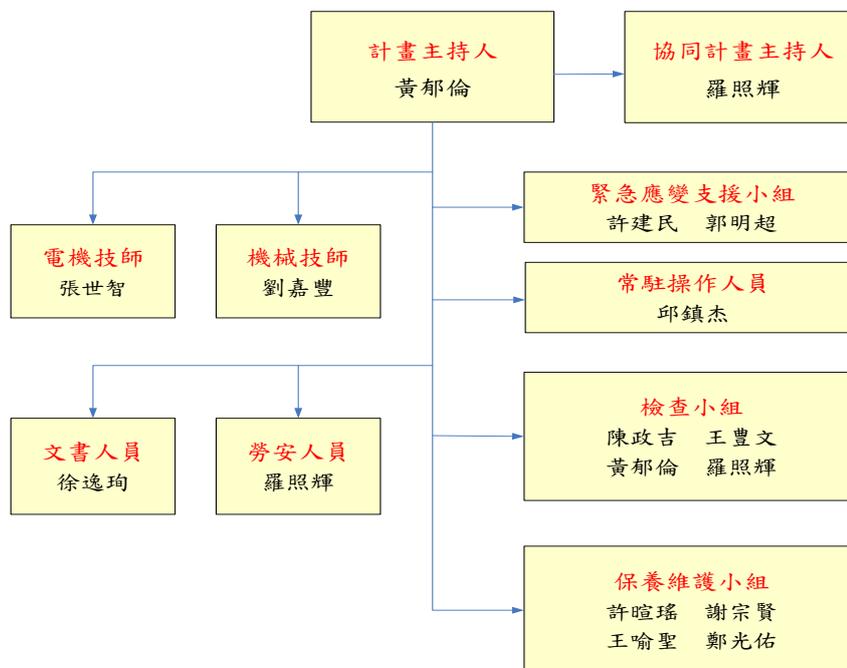


圖 2-1 本計畫工作小組組織圖

3.組織人員職掌

(1)計畫主持人：黃郁倫

工作執掌：負責計畫之執行規劃、人員編排、功能檢查表建立、設施維護保養頻率規劃，統籌各項管理工作。

(2)協同計畫主持人：羅照輝

工作執掌：監督各項維護保養工作之執行，如計畫主持人無法執行工作，由備用計畫主持人負責其工作。

(3)常駐操作人員：邱鎮杰

工作執掌：辦理各種設施平時之經常性檢查、測試及臨時故障簡易維修工作。配合中水局管理中心操作人員之需求使閘門及各項設施能正常運作及協助中水局管理中心臨時交辦業務等，如有異常得全力配合修復、微調及解除異常狀態等工作。

(4)檢查人員：陳政吉、黃郁倫、王豐文、羅照輝

(視情況指派人員)

工作執掌：負責鯉魚潭水庫水工機電設備之維護檢查執行。每月定期檢查維護工作，並配合鯉管中心操作人員之需求，使其能維持閘門等設施正常運作，於工作日報表內確實紀錄檢查情形。當發現維護項下設備有故障，致不能正常運作時應立即呈報鯉管中心並辦理修復，如特殊狀況需支援維修人力時，承包商在接獲甲方通知二小時內(含假日)，到達故障現場執行維修作業。

(5)保養維護人員：許暄瑤、王喻聖、謝宗賢、鄭光佑

(視情況指派人員)

工作執掌：負責鯉魚潭水庫水工機電設備之維護檢查執行。每月定期辦理保養維護工作，並配合鯉管中心操作人員之需求，使其能維持閘門等設施正常運作，於每月提送之月報表中依執行項目及檢查週期逐項確實紀錄保養情形。

(6)緊急應變支援人員：侯益彪(聯絡人)、郭明超

(視情況指派增減人員)

工作執掌：為因應汛期颱風、豪大雨、地震天然災害或閘門機電設施發現運轉異常時，接獲鯉管中心通知起二小時內(例假日亦同)，到達現場並進駐指定處所，接受甲方指揮調度及協助緊急應變處理。

(7)機械技師：嘉豐機械技師事務所-劉嘉豐

工作執掌：針對機械設備協助指導、監督專業技術人員執行檢查、維護、保養...等業務。閘門機電設施定期檢查建議報告及維護保養成果報告之查核及簽證。

(8)電機技師：智展工程顧問有限公司-張世智

工作執掌：針對電機設備協助指導、監督專業技術人員執行檢查、維護、保養...等業務。閘門機電設施定期檢查建議報告及維護保養成果報告之查核及簽證。

4.基本通聯資料

● 三源興(股)公司 TEL：04-24912412 FAX：04-24912401

地址：台中市大里區仁化工二路 135 號

表 2-4 人員名冊及通訊資料表

職 稱	姓 名	電 話
計畫主持人	黃郁倫	0928-xxx617
協同計畫主持人	蔡裕寬	0921-xxx281
勞安人員	羅照輝	0910-xxx958
常駐操作人員	邱鎮杰	0919-xxx531
緊急應變 支援人員	侯益彪(聯絡人)	0934-xxx690
	郭明超	0932-xxx285
檢 查 小 組	陳政吉	0934-xxx577
	王豐文	0923-xxx123
	黃郁倫	0928-xxx617
	羅照輝	0910-xxx958
保 養 維 護 小 組	許暄瑤	0978-xxx007
	黃宗欽	0926-xxx429
	謝宗賢	0972-xxx685
	鄭光佑	0928-xxx975
文書人員	徐逸珣	0989-xxx380
機械技師	劉嘉豐	0932-xxx506
電機技師	張世智	0923-xxx990

● 維護保養設備用相關備品耗材及工具清單

表 2-5 設備用相關備品耗材及工具清單

項次	品名	規格	單位	數量
1	潤滑油脂	0.4KG	條	12
2	齒索油	15KG	桶	1
3	潤滑油 WD-40	12.9oz	罐	2
4	手持式黃油槍		支	1
5	黃油嘴		個	5
6	油桶	5/50 加侖	個	1
7	指示燈燈泡	5V/12V/24V	只	20
8	栓型保險絲	2A/4A/6A/10A/30A	只	20
9	圓形陶瓷(玻璃管式)保險絲	2A/4A/6A/10A/30A	只	20
10	毛刷	2" 4"	支	4
11	各式起子(一字、十字)	6*100	套	1
12	三用電錶	HIOKI	台	1
13	勾式電流表	HIOKI	台	1
14	接地電阻計	HIOKI	台	1
15	比重計		個	1
16	固定板手	8-22mm	組	1
17	活動板手	#200	支	1
18	梅花板手	#13 #19 #24 #30	支	4
19	六角棒板手	3mm~12mm	組	1
20	游標卡尺		支	1
21	捲尺	5 尺	個	1
22	尖嘴鉗	6"	支	1
23	電動吸塵器		台	1
24	維修用標示牌		只	2
25	手提式發電機	YAMAHA 山葉 2000W	台	1
26	手提式排風扇(含風管)	12 吋	台	1
27	人孔蓋開啟器		組	1
28	三角錐		式	1
29	皮帶式板手		支	1

第三章 執行成果

3.1 本年度工作項目彙整

水工機械設備之維護保養，不僅要有檢修經驗且具備專業技術嚴加控管，才能有效達此目標；本年度檢查由契約 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止，共執行 12 個月檢查，經本年度檢查、維護後所有設備檢查及維護情形一切良好。

1. 本年度每月保養日期及成果提送日期如下表：

表 3-1 保養期程彙整表

月份	保養日期	報告提送日期	備註
1 月	111.01.06~111.01.07	111.02.11	
2 月	111.02.22~111.02.23	111.03.07	
3 月	111.03.09、111.03.24	111.04.08	
4 月	111.04.14~111.04.15	111.05.05	
5 月	111.05.12、111.05.16	111.06.08	
6 月	111.06.13~111.06.14	111.07.08	
7 月	111.07.07~111.07.08	111.08.04	
8 月	111.08.08~111.08.09	111.09.07	
9 月	111.09.06、111.09.08	111.10.06	
10 月	111.10.13~111.10.14	111.11.08	
11 月	111.11.07~111.11.08	111.12.09	
12 月	111.12.08~111.12.09	112.01.05	

2. 近年改善項目

. 近 8 年依週期更新、更換及改善項目：

表 3-2 更新、更換及改善彙整表

設備	更新項目	更新時間	更新驗收時間
取水塔 下層阻水閘門	現場開關箱更新	2015.10.08	2015.10.21
取水塔 下層阻水閘門	鋼索	2016.07.22	2016.08.16
取水塔 第一擋水閘門	現場開關箱更新	2016.10.11	2016.10.27
取水塔 第二擋水閘門	現場開關箱更新	2017.12.18	2017.12.18
滲漏室	ATS 分電盤與抽水泵複合盤開關箱更新	2018.11.28	2018.12.11
取水塔 第二擋水閘門及第一出水工	油壓設備檢修改善	2019.11.13	2019.11.29
第一閘閥室及取水工	空氣閥更新	2020.10.06~ 2020.10.07	2020.11.16
取水塔	固定式起重機維修平台改善	2020.11.16	2020.12.30
取水塔	分電盤更新	2021.12.21	2021.12.28
取水塔 第二擋水閘門 第一閘閥室	油壓單元液壓油更換	2022.11.17~ 2022.11.18	2022.11.18
第一閘閥室	分電盤更新	2022.12.02	2022.12.09

3.本年度改善項目

經本年度檢查、維護後所有設備檢查及維護情形一切良好。以下為年度重要工作項目彙整：

(1)取水工分電盤更新。於 111 年 12 月 2 日執行更新安裝工作完成，並於 111 年 12 月 9 日驗收完成。



經濟部水利署中區水資源局
控制盤更新
檢查表

檢查位置	第一開關室		
設備名稱	分電盤	檢查日期	111.12.9
檢查結果	○：檢查合格 X：有缺失需改正		
檢查項目	檢查標準	檢查結果	備註
1. 箱體是否固定良好	箱體水平及固定是否確實	○	
2. 箱體外觀構造各部尺寸之確認	檢視箱體外型及盤面配置符合設計圖尺寸	○	
3. 箱體須接地	檢視箱體是否切實接地。	○	
4. 盤面器具裝置、配線	檢視箱體裝置符合設計圖之零件表，配線迴線。	○	
5. 電源電壓	使用三用電表量測電壓 AC V±10% 測量值：372 V	○	
6. 絕緣試驗	接地電阻檢查。標準值：50 Ω以下。○ ∞	○	
7. ATS 發電機自動切換測試	台電斷電後 ATS 自動轉換及發電機自動啟動	○	

中區水資源局： 蔡美玲 協理 三源興股份有限公司：



安裝照片及驗收紀錄

(2)第一出水工導流槽因長期沖刷及青苔生長，於 111 年 11 月 22 及 12 月 2 日進行第一出水導流槽補環氧樹脂柏油漆施作完成，111 年 12 月 8 日驗收完成。



經濟部水利署中區水資源局

油漆膜厚自動檢查表

設備名稱	第一出水工導流槽-補塗環氧樹脂柏油漆					
檢查位置	第一出水工導流槽	檢查日期	111/12/8			
檢查結果	○：檢查合格 X：有缺失需改正					
設計膜厚 (μm)	<input type="checkbox"/> 完成總乾膜厚 410 μm 以上					
量測值	編號	#1 導流槽 檢查數據	平均值/ 檢查結果	編號	#2 導流槽 檢查數據	平均值/ 檢查結果
	1	865	○	1	962	○
	2	704	○	2	895	○
	3	1107	○	3	1000	○
	4	1036	○	4	1172	○
	5	987	○	5	1452	○
	6	1215	○	6	991	○
	7	902	○	7	931	○
	8	1086	○	8	898	○
	9	958	○	9	1192	○
	10	1323	○	10	948	○
	11	1046	○	11	1432	○
12	1066	○	12	1160	○	

中區水資源局：范思碩

三源興股份有限公司：限股三源興

施工照片及驗收紀錄

3.2 111 年度保養紀錄妥善率統計表

表 3-3 保養紀錄妥善率統計表

設備名稱/權重	異常故障原因	發生次數	總天數	故障率%	整體妥善率%
取水工設施 (50%)	無	0	0 天	0%	100%
第一出水工 (20%)	無	0	0 天	0%	
第二出水工 (20%)	無	0	0 天	0%	
後池堰設施 (2.5%)	無	0	0 天	0%	
滲漏室設施 (2.5%)	無	0	0 天	0%	
左廊道設施 (2.5%)	無	0	0 天	0%	
辦公室設施(發電機) (2.5%)	無	0	0 天	0%	

試算方式：妥善率=(100%-[Σ(單項故障總天數/365)*權重])

妥善率(%)：

{100%-[(0/365)*50%]-[(0/365)*20%]-[(0/365)*20%]-[(0/365)*2.5%]-[(0/365)*2.5%]-[(0/365)*2.5%]-[(0/365)*2.5%]}*100=100

1. 項次 1、2 及項次 3 異常情形於呈報鯉管中心後通知專業廠商，待核可、報價及採購待料時程，而現場處必要時可手動操作，為不影響水庫整體蓄水引水作業。

※2. 總計發生 3 次設備異常，皆不影響水庫整體蓄水引水作業。

※3. 本年度鯉魚潭水庫閘門機電-閘門機電設施維護保養設備妥善率達 100%。

表 3-4 鯉魚潭水庫檢查結果彙整表

111 年鯉魚潭水庫檢查結果彙整表

項次	項目			
	設施	改善原由	檢修結果與初步建議	改善方式
1	公共給水第二碟閥 (1/6)	副閥控制箱操作沒反應。	副閥控制器無反應無電源，請廠商檢修。 (1/11)廠商檢修結果為： 1.馬達損壞。 2.控制模組變壓器損壞。控制模組回廠檢修，其餘零件報價備料後到場維修。	3/25 安裝測試正常。
2	公共給水第三碟閥 (1/6)	副閥控制箱操作可開啟無法關閉。	副閥操作面板操作正常，請廠商檢修。 (1/11)廠商檢修結果為： 1.端子台傳訊功能故障回廠報價後至現場更換。	3/25 安裝測試正常。
3	公共給水第二蝶閥 (3/24)	主閥的數位開度計在閥門開啟時數值顯示異常。	檢查機械式開度計，功能正常，只有數位式開度計顯示有問題。 閥門全開、全關及閥門關閉時數值都正常，只有閥門開啟時數值有異常。 量測接收的訊號電流量已有異常。 聯絡蝶閥廠商並告知檢查結果，訊問可能原因，方便後續檢修。	4/27 廠商更換開度計內部轉換數位信號的可變電阻，更換後測試正常後續繼續觀察。
4	第一閘閥室 12/02	汰舊更換	更新第一閘閥室分電盤	12/09 驗收完成

3.3 歷年度保養紀錄妥善率比較

表 3-5 105 至 111 年鯉魚潭水庫妥善率彙整表

設備名稱 /權重	年度						
	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
取水工設施 (50%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
第一出水工 (20%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
第二出水工 (20%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
後池堰設施 (2.5%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
滲漏室設施 (2.5%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
左廊道設施 (2.5%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
辦公室設施 (2.5%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
總計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

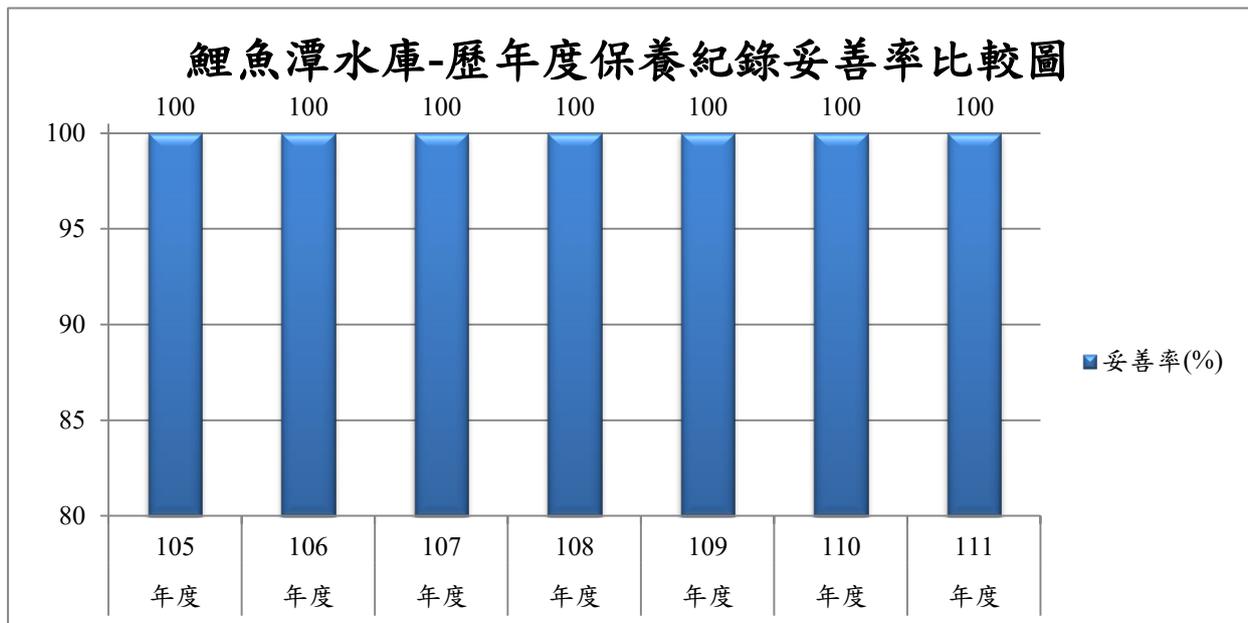


圖 3-1 105 至 111 年鯉魚潭水庫妥善率比較圖

3.4 各設施檢查細項彙整


註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱		第一取出水工上層阻水閘門													
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
鋼索	1	檢查索股外圍除銹潤滑。												√	
	2	檢查鋼索外徑是否磨耗<7%。 標準值：22.5mm±10%			22.4			22.3			22.4			22.5	
	3	檢查鋼索鋼索斷絲在容許內。 (前次更換日期：102.09.24) 標準值：鋼索斷絲達1/10。			√				√			√			√
	4	檢查兩側鋼索拉力是否平均。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。			√				√			√			√
開放型齒輪	1	檢查輪齒是否因嚙來異物造成齒面嚴重磨損。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2	檢查輪齒接觸面是否嚙合均勻，潤滑油無異物。			√				√			√			√
	3	檢查兩齒輪中心位置是否偏移。			√				√			√			√
	4	檢查小齒輪軸承座螺栓是否鬆動。			√				√			√			√
	5	檢查小齒輪軸承潤滑油是否充足。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查大、小齒輪是否過度磨損。													√
	7	檢查環型齒輪與鼓輪之結合螺栓是否鬆動。			√				√			√			√
	8	檢查環型齒輪與鼓輪之潤滑油是否充足。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
減速機	1	檢查箱體結合螺栓是否鬆動。			√				√			√			√
	2	檢查潤滑油之油位是否在規定值內。 (前次換油日期：109.05.13)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	檢查固定螺栓是否鬆動，箱體是否移位。			√				√			√			√
	4	震動及異音。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
齒連輪軸器	1	檢查結合螺栓是否鬆動。			√				√			√			√
	2	檢查聯軸器與各傳動軸是否結合良好。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
吊門機基座	1	檢查是否銹蝕。			√				√			√			√
	2	檢查基礎螺栓是否鬆動、銹蝕。			√				√			√			√
	3	檢查各鋼構件是否扭曲、變形。													√
	4	推力剎車動作。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	馬達轉動是否順暢。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
極限開度開關	1	檢查傳動鍊條之鬆緊度是否適中及潤滑。			√				√			√			√
	2	檢查各處固定螺栓是否鬆動。			√				√			√			√
	3	以潔淨抹布擦拭開度計表蓋，唯不可沾用任何化學溶劑，以免錶蓋變質、變形。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	極限開關設定是否正確。			√				√			√			√


註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設備名稱			第一取出水工上層阻水閘門												
項目	No.	檢查項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
主及輪側導軌	1	檢查是否有異常損傷。												√	
	2	檢查是否有其他雜物。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
現場控制箱	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2	馬達絕緣測試。 標準值：1MΩ 以上			>200			>200			>200			>200	
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	試運轉及測試調整。 馬達額定電流：8.5A	7.6	8	7.7	7.6	7.4	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.7	7.6	
	5	三相電源電壓。 AC220V±10%	227	228	229	229	229	229	232	228	229	231	232	228	
	6	接地電阻檢查。 標準值：50Ω 以下													0.3
	7	鋼索保護裝置 Load Cell	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
閘閥門體	1	檢查閘、閥門體是否變形。			√			√			√			√	
	2	閘閥門體銹蝕補塗油漆。												√	
	3	主輪、滑輪及側導輪潤滑。			√			√			√			√	
	4	主輪或連接機構之螺栓是否脫落。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

第一取出水工上層阻水閘門每月運轉電流

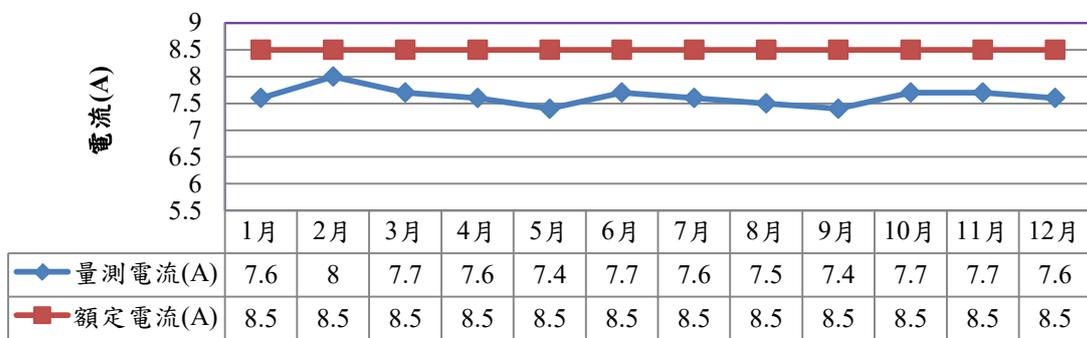

第一取出水工上層阻水閘門每月量測電壓

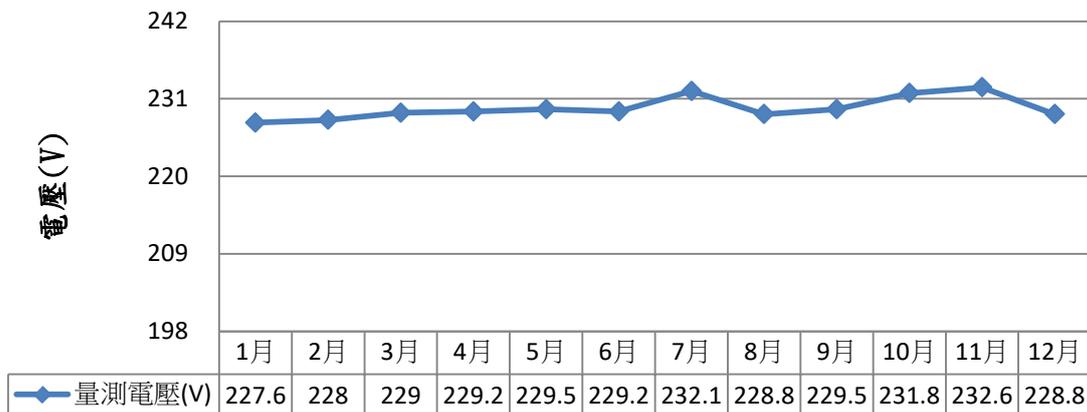


註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱		第一取出水工下層阻水閘門												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鋼索	1	檢查索股外圍除銹潤滑。												√
	2	檢查鋼索外徑是否磨耗<7%。 標準值：30mm±10%			30.7			30.1			30.1			30.5
	3	檢查鋼索斷絲在容許內。 (前次更換日期：105.07.22) 標準值：鋼索斷絲達 1/10。			√			√			√			√
	4	檢查兩側鋼索拉力是否平均。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。			√			√			√			√
開放型齒輪	1	檢查輪齒是否因嚙來異物造成齒面嚴重磨損。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查輪齒接觸面是否嚙合均勻，潤滑油無異物。			√			√			√			√
	3	檢查兩齒輪中心位置是否偏移。			√			√			√			√
	4	檢查小齒輪軸承座螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	5	檢查小齒輪軸承潤滑油是否充足。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查大、小齒輪是否過度磨損。												√
	7	檢查環型齒輪與鼓輪之結合螺栓是否鬆動。												√
	8	檢查環型齒輪與鼓輪之潤滑油是否充足。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
減速機	1	檢查箱體結合螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	2	檢查潤滑油之油位是否在規定值內。(前次換油日期：109.05.13)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	檢查固定螺栓是否鬆動，箱體是否移位。			√			√			√			√
	4	震動及異音。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
齒連輪軸·器	1	檢查結合螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	2	檢查聯軸器與各傳動軸是否結合良好。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
吊門機基座	1	檢查是否銹蝕。			√			√			√			√
	2	檢查基礎螺栓是否鬆動、銹蝕。			√			√			√			√
	3	檢查各鋼構件是否扭曲、變形。												√
	4	推力剎車動作。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	馬達轉動是否順暢。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
極與限開關計	1	檢查傳動鍊條之鬆緊度是否適中及潤滑。			√			√			√			√
	2	檢查各處固定螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	以潔淨抹布擦拭開度計表蓋，唯不可沾用任何化學溶劑，以免錶蓋變質、變形。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	極限開關設定是否正確。			√			√			√			√


註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設備名稱		第一取出水工下層阻水閘門													
項目	No.	檢查項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
主及輪側導軌	1	檢查是否有異常損傷。												√	
	2	檢查是否有其他雜物。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
現場控制箱	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2	馬達絕緣測試。 標準值：1MΩ 以上			>200			>200			>200			>200	
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	試運轉及測試調整。 馬達額定電流：13.6A	12	12	12.3	12	12	12.2	12.1	12.2	12	12.4	12.5	12.3	
	5	三相電源電壓。 AC220V±10%	227	228	229	229	229	229	232	229	230	232	233	229	
	6	接地電阻檢查。 標準值：50Ω 以下													0.3
	7	鋼索保護裝置 Load Cell	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
閘閥門體	1	檢查閘、閥門體是否變形。			√			√		√		√		√	
	2	閘閥門體銹蝕補塗油漆。												√	
	3	主輪、滑輪及側導輪潤滑。			√			√		√		√		√	
	4	主輪或連接機構之螺栓是否脫落。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

第一取出水工下層阻水閘門每月運轉電流

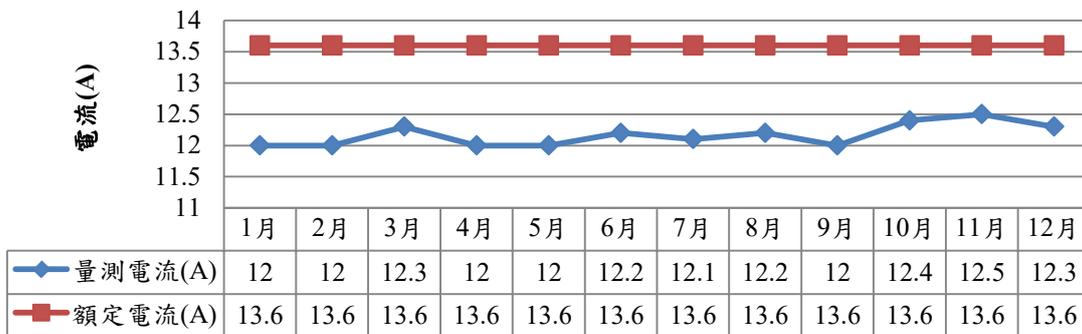

第一取出水工下層阻水閘門每月量測電壓


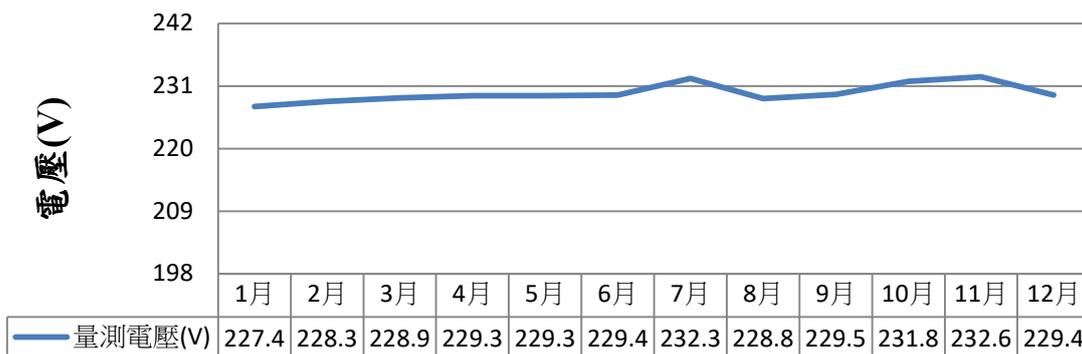


註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱		第一取出水工擋水閘門												
項目	No.	檢 查 項 目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
鋼索	1	檢查索股外圍除銹潤滑。												√
	2	檢查鋼索外徑是否磨耗<7%。 標準值：36mm±10%			36.1			36.2			35.7			36.1
	3	檢查鋼索鋼索斷絲在容許內。 (前次更換日期：101.04) 標準值：鋼索斷絲達 1/10			√			√			√			√
	4	檢查兩側鋼索拉力是否平均。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
開放型齒輪	1	檢查輪齒是否因嚙來異物造成齒面嚴重磨損。			√			√			√			√
	2	檢查輪齒接觸面是否嚙合均勻，潤滑油無異物。			√			√			√			√
	3	檢查兩齒輪中心位置是否偏移。			√			√			√			√
	4	檢查小齒輪軸承座螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	5	檢查小齒輪軸承潤滑油是否充足。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查大、小齒輪是否過度磨損。												√
	7	檢查環型齒輪與鼓輪之結合螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	8	檢查環型齒輪與鼓輪之潤滑油是否充足。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
減速機	1	檢查箱體結合螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	2	檢查潤滑油之油位是否在規定值內。 (前次換油日期：109.05.13)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	檢查固定螺栓是否鬆動，箱體是否移位。			√			√			√			√
	4	震動及異音。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
齒連輪軸·器	1	檢查結合螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	2	檢查聯軸器與各傳動軸是否結合良好。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
吊門機基座	1	檢查是否銹蝕。			√			√			√			√
	2	檢查基礎螺栓是否鬆動、銹蝕。			√			√			√			√
	3	檢查各鋼構件是否扭曲、變形。												√
	4	推力剎車動作。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	馬達轉動是否順暢。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
極與限開度開計	1	檢查傳動鍊條之鬆緊度是否適中及潤滑。			√			√			√			√
	2	檢查各處固定螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	以潔淨抹布擦拭開度計表蓋，唯不可沾用任何化學溶劑，以免錶蓋變質、變形。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	極限開關設定是否正確。			√			√			√			√

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議


設備名稱			第一取出水工擋水閘門											
項目	No.	檢查項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
主及輪側導軌	1	檢查是否有異常損傷。												√
	2	檢查是否有其他雜物。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
現場控制箱	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	馬達絕緣測試。 標準值：1MΩ 以上			>200			>200			>200			>200
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	試運轉及測試調整。 馬達額定電流：19.4A	15.3	14.2	14	14.1	13.9	15.6	13.9	15.4	14.5	14.2	16.6	14.5
	5	三相電源電壓。 AC220V±10%	227	228	230	230	229	229	232	229	230	232	233	229
	6	接地電阻檢查。 標準值：50Ω 以下												
閘閥門體	1	檢查閘、閥門體是否變形。			√			√			√			√
	2	閘閥門體銹蝕補塗油漆。												√
	3	主輪、滑輪及側導輪潤滑。			√			√			√			√
	4	主輪或連接機構之螺栓是否脫落。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	充水閥導翼、彈簧是否脫落。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	充水閥是否位於關閉位置。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

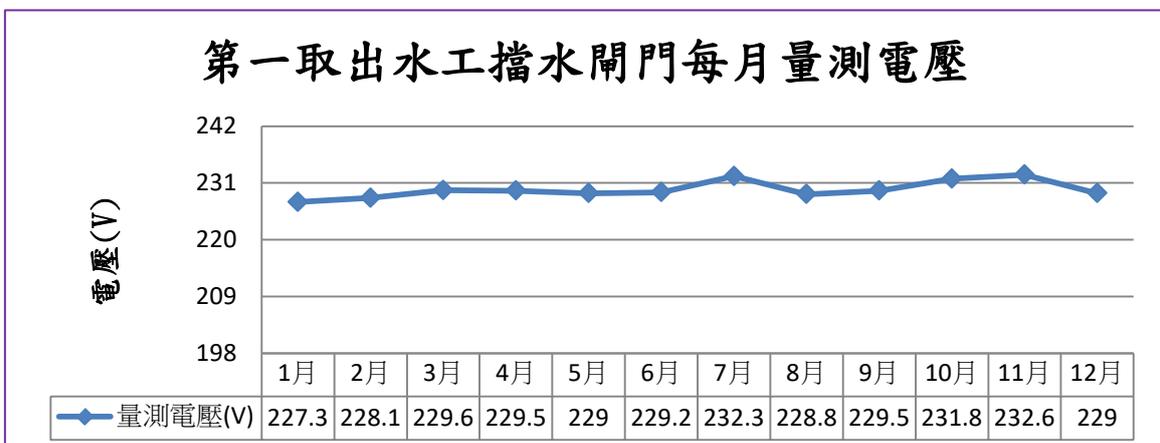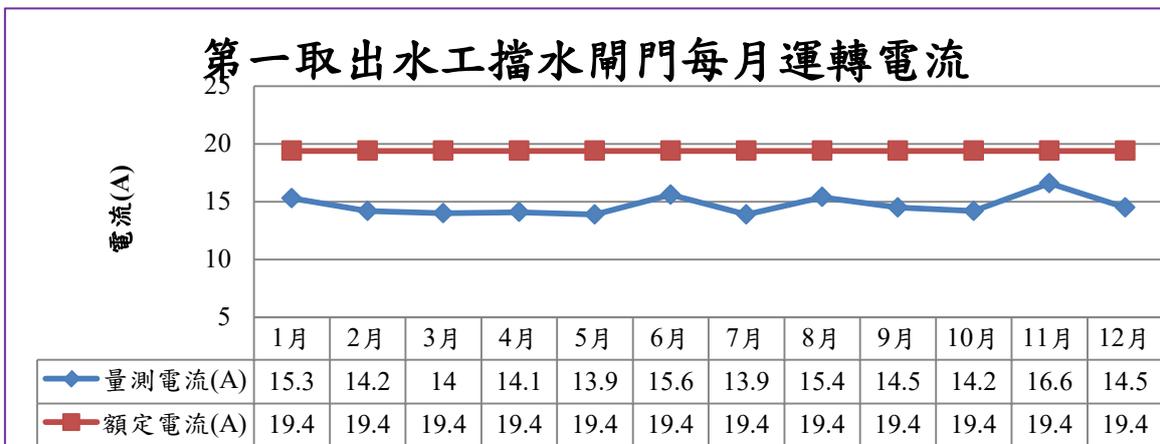


註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設備名稱			第二取出水工擋水閘門												
項目	No.	檢查項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
油壓單元	1	檢查液壓油量是否足夠,是否透明無變色。(前次更換:111/11)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2	檢查液壓泵是否有異常噪音。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	檢查壓力表是否正常。			√			√			√			√	
	4	測試電磁閥是否正常。			√			√			√			√	
	5	油管管路是否有漏油現象。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	6	接合處螺栓是否鬆動。			√			√			√			√	
	7	馬達運轉是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
油壓缸	1	檢查油壓桿是否有外力損傷。			√			√			√			√	
	2	檢查接合處螺栓是否鬆動。			√			√			√			√	
	3	檢查是否有漏油現象。			√			√			√			√	
	4	檢查油壓桿潤滑油脂是否足夠。			√			√			√			√	
	5	油壓缸鎖定裝置功能檢查。			√			√			√			√	
連接吊桿	1	檢查法蘭螺栓是否鬆動。			√			√			√			√	
	2	檢查連桿導輪是否有異常損傷。			√			√			√			√	
	3	檢查導輪是否有異常損傷。			√			√			√			√	
	4	檢查是否有其他雜物。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5	維修用支撐樑作動是否正常。			√			√			√			√	
開度極限指示開關	1	傳動機件是否順暢。			√			√			√			√	
	2	接合處螺栓是否鬆動。			√			√			√			√	
	3	清潔指針錶蓋。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	極限開關設定是否正確。			√			√			√			√	
現場控制箱	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2	馬達絕緣測試。 標準值:1MΩ以上	1號			>200			>200			>200		>200	
			2號			>200			>200			>200		>200	
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	試運轉及測試調整。 馬達額定電流:104A。	1號	60.7	60.1	60.7	59.9	62.8	62.3	60.3	60.5	60.2	62	61	62.4
			2號	61.1	59.8	60.4	59.8	61.4	61.5	61.2	60.9	60.6	60.9	60.5	62.2
5	三相電源電壓。 AC220V±10%	229	228	229	229	229	229	232	229	230	232	233	231		
6	接地電阻檢查。 標準值:50Ω以下													0.3	
支承裝置	1	油壓裝置。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2	極限開關。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	支承座。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

第二取出水工擋水閘門每月運轉電流


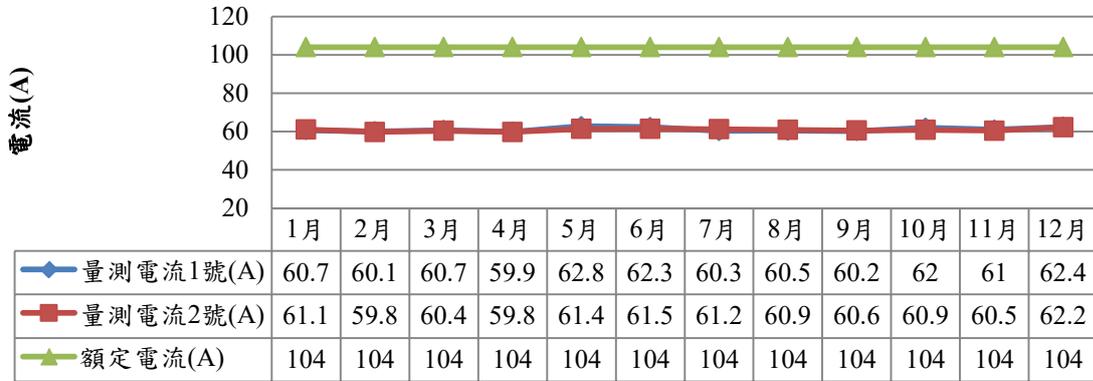


第二取出水工擋水閘門每月量測電壓

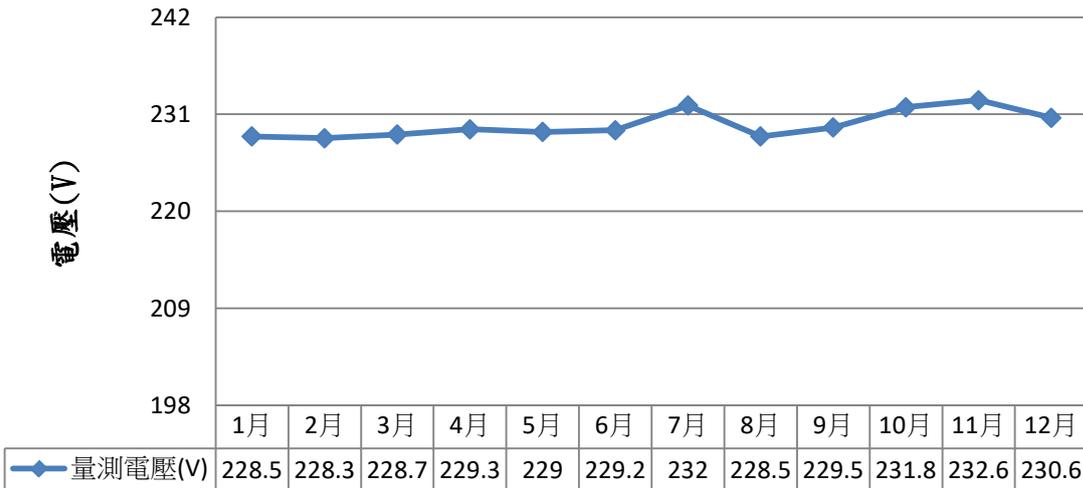


註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議
 註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱		固定式起重機 工檢日期:110.05.06~112.05.05												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
鋼索	1	檢查索股外圍除銹潤滑。												√
	2	檢查鋼索外徑是否磨耗<7%。 標準值：22mm±10%			22.1			21.8			22.1			22.1
	3	檢查鋼索鋼索斷絲在容許內 標準值：鋼索斷絲達 1/10			√			√			√			√
	4	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。			√			√			√			√
滑輪及吊鉤	1	運轉功能正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	受損、龜裂、變形。			√			√			√			√
	3	潤滑、注油。			√			√			√			√
	4	檢查吊勾防滑舌片是否正常。			√			√			√			√
捲揚機	1	捲揚馬達及減速機運轉噪音震動。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	鼓輪及鋼索收放是否順暢。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	檢查固定螺栓是否鬆動、箱體是否移位。			√			√			√			√
	4	是否有其他異物佔據。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
走行機構	1	縱行馬達及減速機運轉噪音震動。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	橫行馬達及減速機運轉噪音震動。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	縱行軌道及走行輪運轉是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	橫行軌道及走行輪運轉是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	縱行、橫行軌道及走行輪是否有其他異物佔據。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
集電軌	1	集電軌是否有其他異物佔據或異常損傷。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	集電器與集電軌接觸是否良好。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
馬達控制箱	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	馬達絕緣測試。 標準值：1MΩ 以上			>200			>200			>200			>200
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	試運轉及測試調整。 馬達額定電流：65A	53.9	52.6	53	61.1	52.3	50.5	49.4	51.2	53.4	52.5	50.3	54.2
	5	三相電源電壓。 AC220V±10%	227	228	229	229	229	229	232	228	230	232	233	230
極限開關	1	上升極限。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	橫行左右極限。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	縱行前後極限。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
機戶外照明	1	檢查照明、開關是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

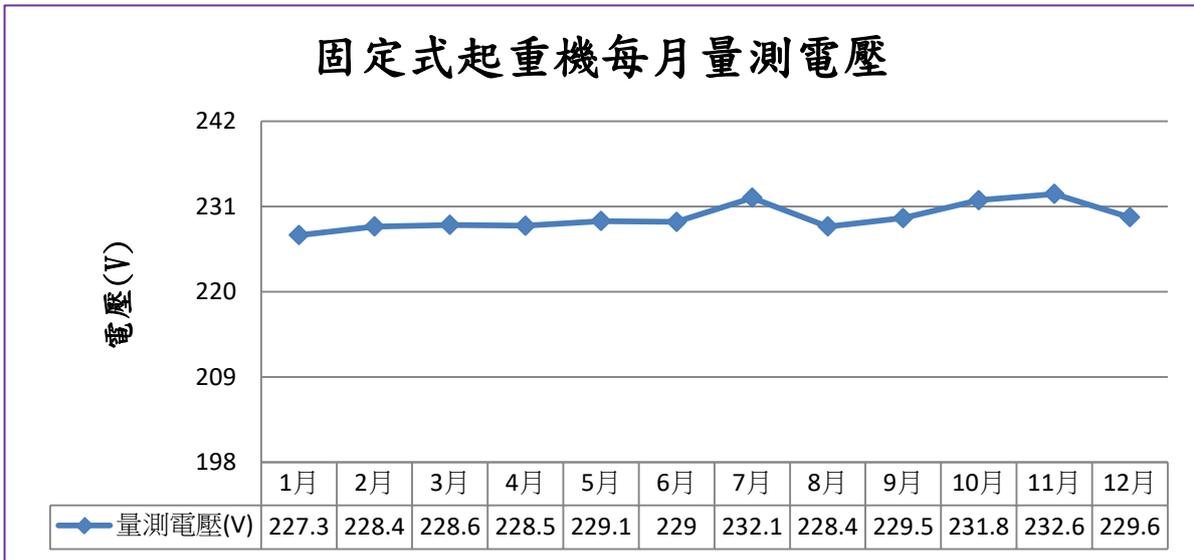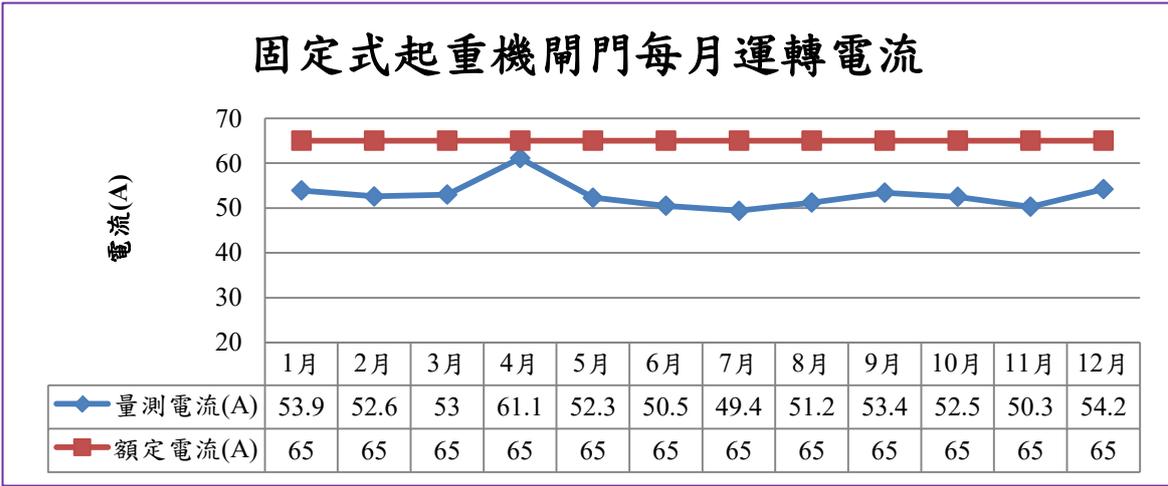



註: √: 試運轉正常 △: 異常-當場修復 ☆: 異常-待料修復 X: 損壞-回報研議

設備名稱			取水塔發電機											
項目	No.	檢查項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
發電機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時: 160 h) /每 200 小時更換			√			√			√			√
	2	機油檢查。(前次更換日期: 109.08.14)。(容量:12 公升) SAE40 柴油引擎機油	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	機油蕊檢查。 (前次更換積時: 160 h) /每 200 小時更換			√			√			√			√
	4	柴油檢查。(存量 80%以上)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	柴油濾清器檢查。 (前次更換積時: 160 h) /每 200 小時更換			√			√			√			√
	6	冷卻水檢查。 (前次更換日期: 109.08.14)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7	電壓量測值 220V, 頻率: 60Hz, 轉速: 1800rpm	220 60.6 1818	220 60.7 1821	220 60.5 1815	220 59.5 1785	221 60.4 1812	221 60 1800	221 60.5 1815	221 59.5 1785	221 60 1800	221 60 1800	220 60.3 1809	220 60.2 1806
	8	發電機啟動是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	9	外部清潔保養。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	10	累積使用時數: h/啟動次數:	200.5 302	201.2 304	201.4 305	201.6 308	201.7 309	207.1 311	207.3 312	207.5 315	207.7 329	208 332	208.2 333	208.5 344
	11	電瓶液比重值。 (標準值:1.225 以上)	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24	1.23	1.24	1.23	1.24
	12	電瓶電壓 DC12V。 (前次更換日期: 109.08.14)	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.1	13.4	13.4	13.3	13.4	13.4	13.4
	13	充電機是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	14	ATS 自動交換開關(模擬測試)												√
	15	接地電阻檢查。 標準值: 50Ω 以下。												0.3
	16	冷啟動值檢查。標準 60%以上							79					83

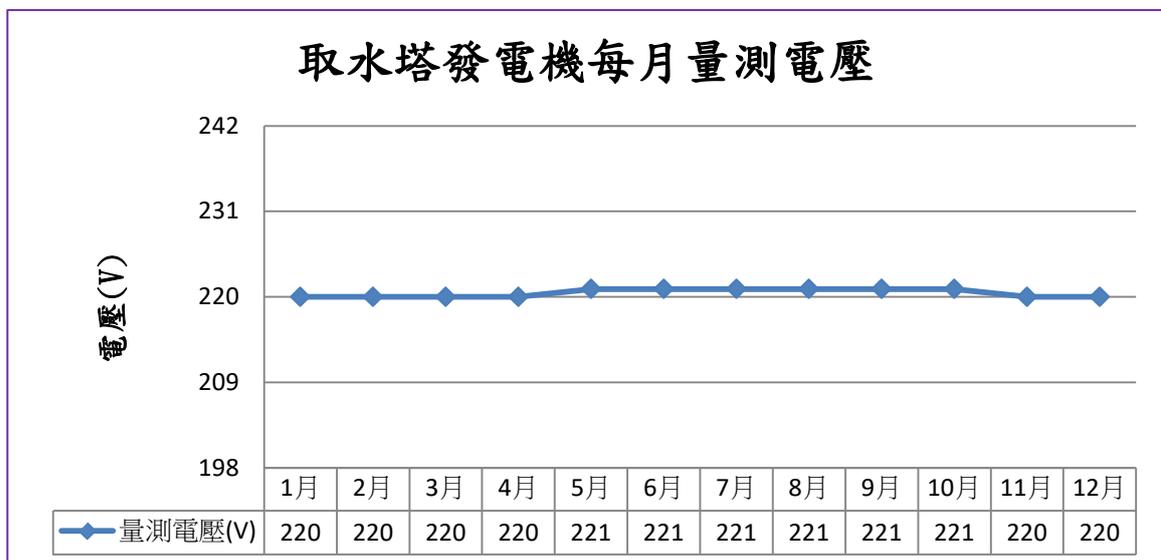

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱		第一開閥室開閥												
項目	No.	檢 查 項 目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
現場 控制盤 檢查	1	測試各項指示燈是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查泵浦是否正常動作。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	測試警報器功能是否正常。			√			√			√			√
	4	檢查各項保險絲是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查各電路接點是否鬆脫。			√			√			√			√
	6	確認各項功能開關是否正常動作。			√			√			√			√
	7	測試電源電壓是否正常。 標準值：380V	392	391	392	389	394	399	397	401	391	401	380	385
	8	內外部污塵清潔。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	9	調整各閥之開度指示器。												√
	10	泵浦運轉測試及絕緣量測。			√			√			√			√
		1 號泵標準值：	額定電流 56A	36.8	42.4	42.7	38.8	40.3	38.2	38.7	39.9	41.7	38.7	37.9
		絕緣 1MΩ 以上			>200			21			>200			23
	2 號泵標準值：	額定電流 56A	41	42.6	41.2	38	38	38.8	36.9	38.6	40.1	40.8	40.4	40.2
		絕緣 1MΩ 以上			>200			25			>200			24
	預備泵標準值：	額定電流 56A	39.9	41.6	40.1	39	37.5	37.9	41.6	41.2	39.3	39.1	39.6	41.2
		絕緣 1MΩ 以上			>200			33			>200			25
11	接地電阻檢查。標準值：50Ω 以下													0.1
油 壓單 元	1	檢查液壓油量是否足夠，是否透明 無變色。(前次更換日期：111 年 11 月)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查過濾器是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	測試齒輪泵是否異常噪音。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	測試溫度表是否正常。			√			√			√			√
	5	測試壓力表是否正常。			√			√			√			√
	6	檢查是否有漏油情形。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7	檢查油槽通氣口是否正常。			√			√			√			√
	8	測試手動泵浦是否正常動作。			√			√			√			√
	9	檢查油壓管路是否腐蝕。												√
	10	檢查電路接頭是否鬆動。												√

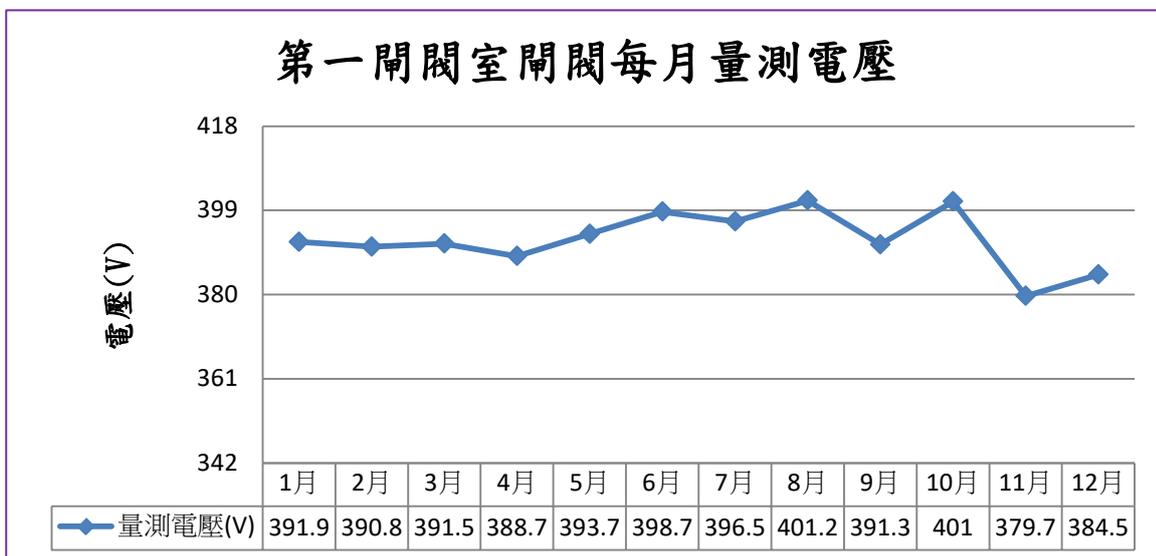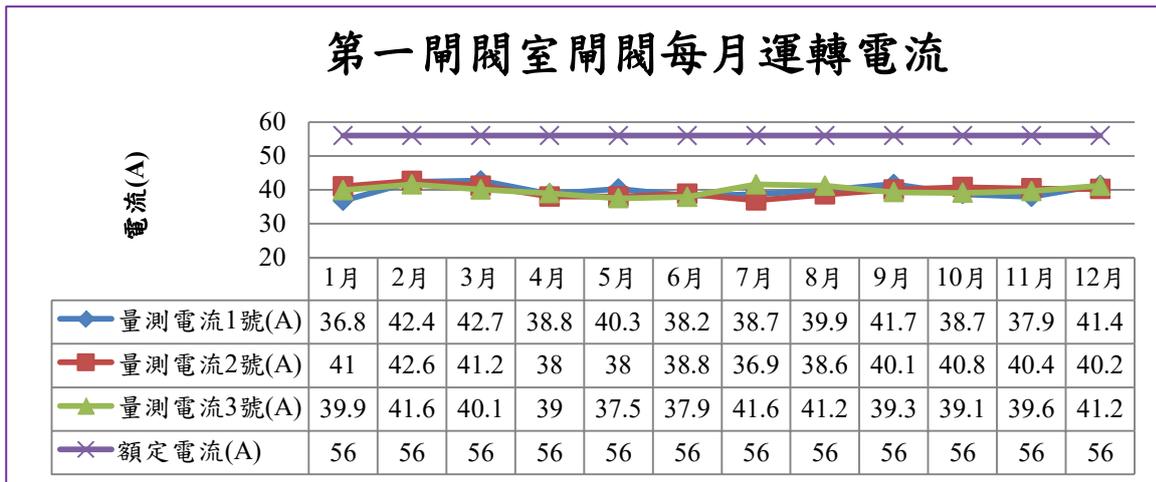

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱			第一閘閥室閘閥#1											
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
#1 排砂閥	1	檢查外部是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查法蘭接合處及閥蓋是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	排砂測試。			√			√			√			√
	4	檢查閥柄螺紋是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	閥柄潤滑。			√			√			√			√
#1 旁通閥	1	檢查電動針閥及手動閥閥蓋是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查電動針閥及手動閥法蘭接合處是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	手動測試。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查閥柄螺紋是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	閥柄潤滑。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#1 旁操通作閥檢查	1	是否有不正常的異音及振動聲。			√			√			√			√
	2	閥柄潤滑。			√			√			√			√
	3	調整開度指示表。			√			√			√			√
	4	檢查各項電源接頭是否鬆脫。			√			√			√			√
	5	測試扭力極限開關。												√
#1 噴外流部式閘閥檢查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查閥蓋是否變形及漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查液壓油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7	閘門及銅水封檢查。			√			√			√			√
#1 噴流作式閘閥檢查	1	操作時是否異常振動及噪音。			√			√			√			√
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	填加潤滑油。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	調整開度指示表。			√			√			√			√
	6	排氣閥維護。			√			√			√			√
	7	噴流閘門漏水量檢測。												√

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱		第一閘閥室閘閥#1												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
#1 空氣閥	1	排氣口是否漏水。												√
	2	檢查接合處是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	檢查浮球動作是否正常。			√			√			√			√
	4	清通排氣孔。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	手動閥是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	手動閥操作測試。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#1 環閘閥	1	檢查潤滑油量。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查液壓油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#1 操作閘閥檢查	1	操作時是否異常振動及異音。			√			√			√			√
	2	閘在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	填加潤滑油。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	調整開度指示表。			√			√			√			√
	6	水壓平衡表測試。			√			√			√			√
	7	排氣閥維護。			√			√			√			√

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議


設 備 名 稱		第一閘閥室閘閥#2												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
#2 排 砂 閘	1	檢查外部是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查法蘭接合處及閘蓋是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	排砂測試。			√			√			√			√
	4	檢查閘柄螺紋是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	閘柄潤滑。			√			√			√			√
#2 旁 通 閘	1	檢查電動針閥及手動閘閥蓋是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查電動針閥及手動閘法蘭接合處是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	手動測試。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查閘柄螺紋是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	閘柄潤滑。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#2 旁 操 通 作 閘 檢 查	1	是否有不正常的異音及振動聲。			√			√			√			√
	2	閘柄潤滑。			√			√			√			√
	3	調整開度指示表。			√			√			√			√
	4	檢查各項電源接頭是否鬆脫。			√			√			√			√
	5	測試扭力極限開關。												√
#2 噴 外 流 部 式 檢 查 閘 門	1	檢查閘體是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查液壓油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7	閘門及銅水封檢查。			√			√			√			√
#2 噴 操 流 作 式 檢 查 閘 門	1	操作時是否異常振動及噪音。			√			√			√			√
	2	閘閥在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	填加潤滑油。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	調整開度指示表。			√			√			√			√
	6	排氣閘維護。			√			√			√			√
	7	噴流閘門漏水量檢測。												√

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱		第一閘閥室閘閥#2												
項目	No.	檢 查 項 目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
#2 空 氣 閥	1	排氣口是否漏水。												√
	2	檢查接合處是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	檢查浮球動作是否正常。			√			√			√			√
	4	疏通排氣孔。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	手動閥是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	手動閥操作測試。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#2 環 閘 閥	1	檢查潤滑油量。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#2 環 閘 閥	4	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查液壓油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#2 環 閘 閥 操 作 檢 查	1	操作時是否異常振動及異音。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	閘閥在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	填加潤滑油。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	調整開度指示表。			√			√			√			√
	6	水壓平衡表測試。			√			√			√			√
	7	排氣閥維護。			√			√			√			√


註: √: 試運轉正常 △: 異常-當場修復 ☆: 異常-待料修復 X: 損壞-回報研議

設 備 名 稱		第一閘閥室發電機														
項目	No.	檢 查 項 目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
發 電 機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時: 141h)/每 200 小時更換			√			√			√			√		
	2	機油檢查。(前次更換日期: 109.08.14)。 (容量:13 公升), SAE40 柴油引擎機油	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	3	機油濾清器檢查。 (前次更換積時: 141h)/每 200 小時更換			√			√			√			√		
	4	柴油檢查。(存量 80%以上)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	5	柴油濾清器檢查。 (前次更換積時: 141h)/每 200 小時更換			√			√			√			√		
	6	冷卻水檢查。(前次更換日期: 109.08.14)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	7	電壓量測值 381V, 頻率: 60Hz, 轉速: 1800 rpm	電壓	381	380	380	382	382	382	383	383	381	381	382	381	
			頻率	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			轉速	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	8	發電機啟動是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	9	外部清潔保養。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	10	累積使用時數: h/啟動次數:	161.3 325	186.9 327	187.1 328	187.4 333	188 336	193.1 338	193.6 341	193.7 342	194.2 346	194.6 347	194.7 348	201.3 354		
	11	電瓶液比重值。(標準值:1.225 以上)	1.26	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	
	12	電瓶電壓 DC12V。 (前次更換日期: 109.08.14)量測值:13.4V	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.1	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	
	13	充電機是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	14	ATS 自動交換開關(模擬測試)													√	
15	接地電阻檢查。 標準值: 50Ω 以下													0.1		
16	冷啟動值檢查。標準 60%以上							100%						100%		

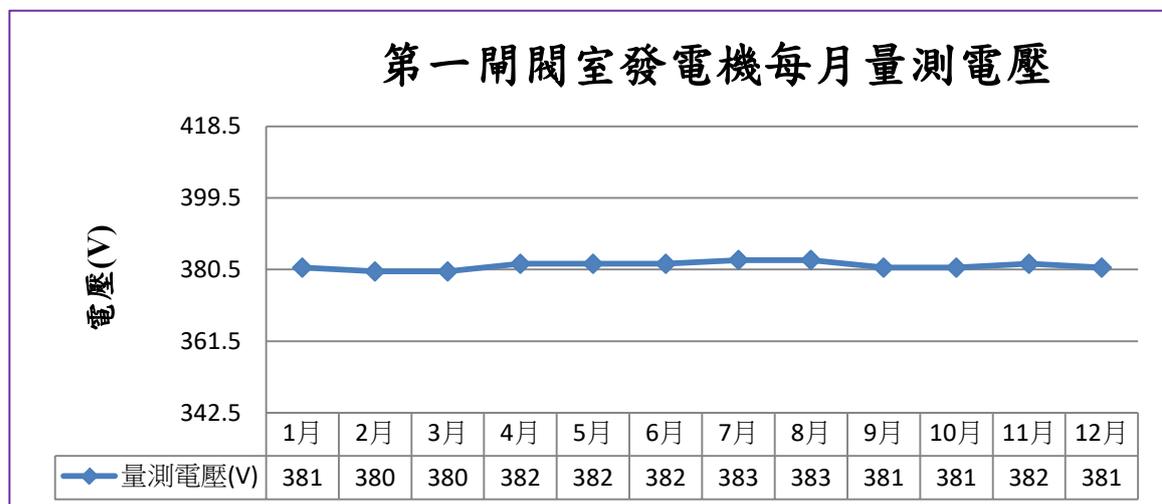



註: √: 試運轉正常 △: 異常-當場修復 ☆: 異常-待料修復 X: 損壞-回報研議

設 備 名 稱			公共給水第一蝶閥及流量計機房											
項目	No.	檢 查 項 目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
#1 蝶閥閥體外部檢查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#1 蝶閥閥體操作檢查	1	操作時是否異常振動及噪音。			√			√			√			√
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	檢查開度、流量指示表。			√			√			√			√
	5	排氣閥維護。			√			√			√			√
	6	檢查各項電源接頭是否鬆脫。			√			√			√			√
	7	測試電源電壓是否正常。 標準值：380V	390	388	390	389	393	400	397	400	392	398	400	383
	8	試運轉及測試調整。 蝶閥電流標準值：9.5A	6.5	5.7	7.3	7	7.1	7.3	7.5	7.2	7.1	7.4	7.9	5.9
	9	測試扭力極限開關。												
第一源水管曝露段及排泥閥	1	檢查曝露段是否銹蝕。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查排泥閥部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
流及量抽水室	1	檢查是否正常抽水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	抽水泵運轉測試。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	現場控制箱清潔。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ 以上			>200			>200			>200			>200

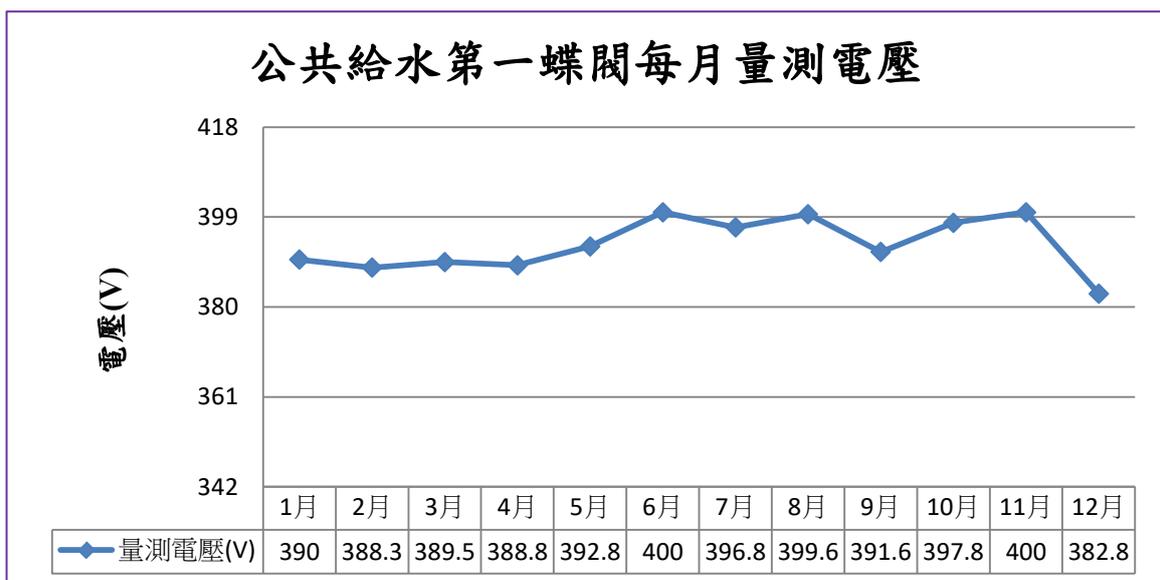

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱			第二開閥室開閥											
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
現場 控制箱	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	馬達絕緣測試。 標準值：1MΩ 以上	1 號			>200			>200			>200		>200
			2 號			>200			>200			>200		>200
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	試運轉及測試調整。 1 號泵額定電流標準值：34.5A	30	31.6	31.8	30.5	30.3	29.8	30.4	30.4	29.8	30.1	29.6	30
		2 號泵額定電流標準值：34.5A	29.7	31.4	31.1	30.2	30.8	29.6	29.8	29.8	30.1	30.5	30.5	30.5
5	三相電源電壓。 標準值：380V	391	386	387	388	397	398	398	400	396	393	398	398	
油壓 單元	1	檢查液壓油量是否足夠，是否透明 無變色。(前次更換：111/11)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查過濾器是否正常。			√			√			√			√
	3	檢查齒輪泵是否異常噪音。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	測試溫度表是否正常。			√			√			√			√
	5	測試壓力表是否正常。			√			√			√			√
	6	檢查是否有漏油情形。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7	測試空氣吸口是否正常。			√			√			√			√
	8	各項功能測試。			√			√			√			√
	9	檢查接合處螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	10	檢查電路接頭是否鬆動。			√			√			√			√
	11	測試手動泵浦是否正常動作。												√
	12	檢查油壓管路是否腐蝕。												√
旁 通 閥	1	檢查電動針閥及手動閥閥蓋是否漏 水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查電動針閥及手動閥法蘭接合處 是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	手動測試。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查閥柄螺紋是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	閥柄潤滑。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
旁 操 作 閥 檢 查	1	是否有不正常的異音及振動聲。			√			√			√			√
	2	閥柄潤滑。			√			√			√			√
	3	調整開度指示表。			√			√			√			√
	4	檢查各項電源接頭是否鬆脫。			√			√			√			√
	5	測試扭力極限開關。												√

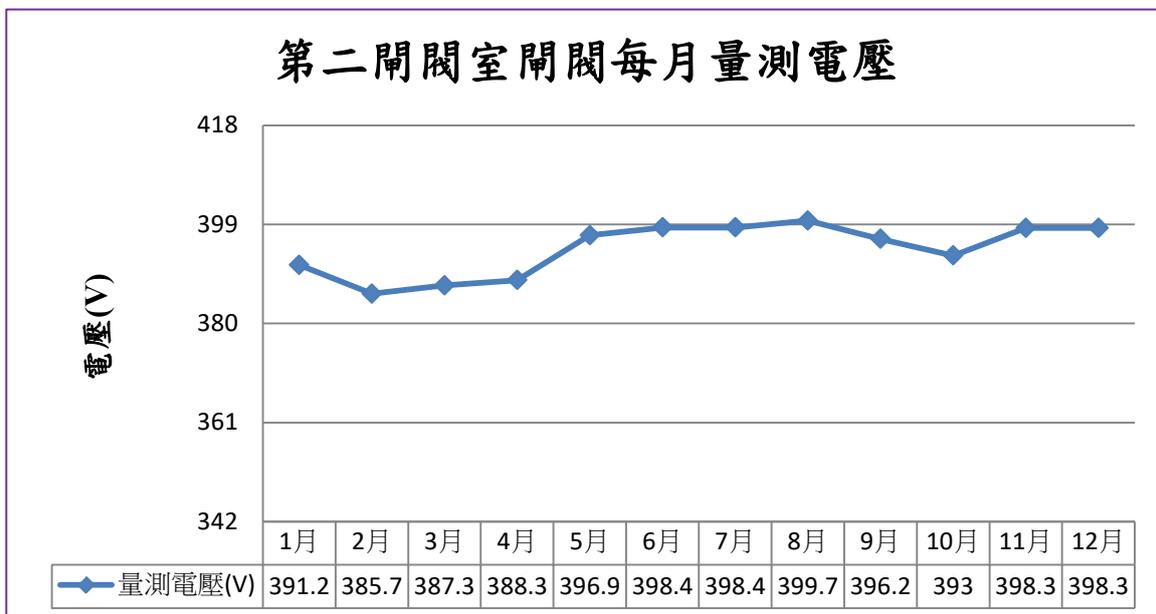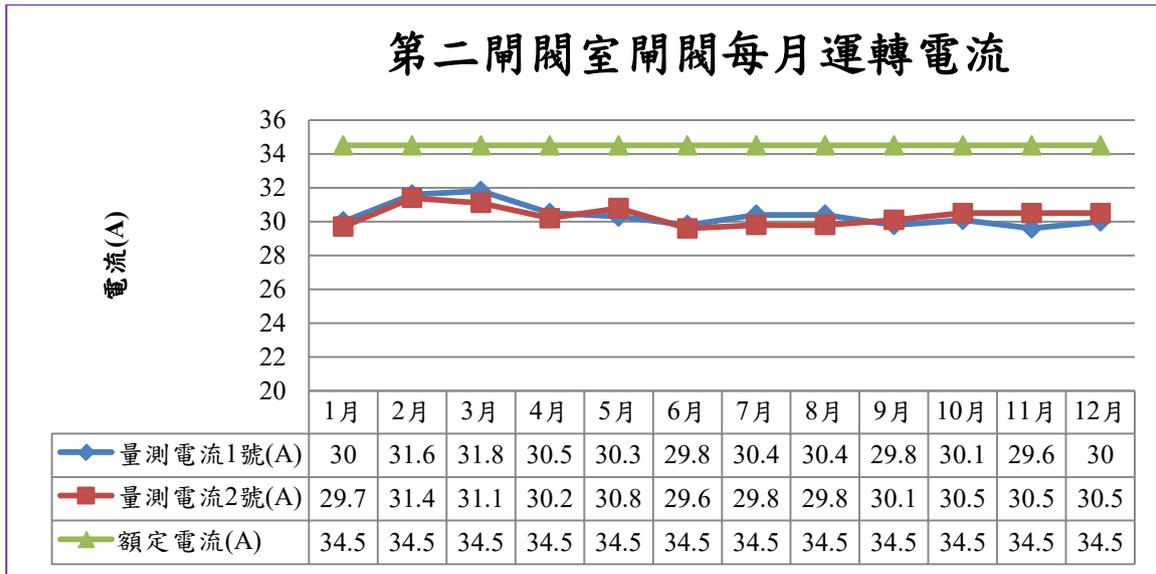


註: √: 試運轉正常 △: 異常-當場修復 ☆: 異常-待料修復 X: 損壞-回報研議

設 備 名 稱		第二閘閥室閘閥												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
高壓滑動閘閥	1	檢查潤滑油量。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查液壓油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
高壓滑動閘閥操作檢查	1	操作時是否異常振動及異音。			√			√			√			√
	2	閘在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	填加潤滑油。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查開度指示表。			√			√			√			√
	6	水壓平衡表測試。			√			√			√			√
噴外流部式檢查閘閥	1	檢查閘體是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查液壓油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7	閘門及水封檢查。			√			√			√			√
噴操作式檢查閘閥	1	操作時是否異常振動及噪音。			√			√			√			√
	2	閘閥在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	填加潤滑油。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查開度計是否正常。												√
通氣閥	1	排氣口是否漏水。												√
	2	檢查接合處是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	檢查浮球動作是否正常。			√			√			√			√
	4	清通排氣孔。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	手動閥是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	手動閥操作測試。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱			第二閘閥室發電機												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
柴油發電機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時：38h) /每 200 小時更換			√			√			√			√	
	2	機油檢查。(前次更換日期：109.08.14)。 (容量：14 公升) SAE40 柴油引擎機油	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	機油蕊檢查。 (前次更換積時：142h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	4	柴油檢查。(存量 80%以上)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5	柴油蕊檢查。 (前次更換積時：142h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	6	冷卻水檢查。 (前次更換日期：109.08.14)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	7	電壓量測值 380V，頻率： 60Hz，轉速：1800 rpm	電壓	382	380	381	383	382	383	383	384	382	381	383	382
			頻率	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.2	60.2	60	60.2	60.1
			轉速	1806	1806	1806	1806	1806	1903	1803	1803	1803	1803	1803	1803
	8	發電機啟動是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	9	外部清潔保養。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	10	累積使用時數： h/啟動次數：	163.8 314	189.3 317	189.5 321	190 322	190.2 323	195.5 325	195.7 326	196 327	196.4 331	196.9 332	197.1 333	201.2 334	
	11	電瓶液比重值。(標準值:1.225 以上)	1.27	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	12.5	1.25
	12	電瓶電壓 DC24V。 (前次更換日期：109.08.14)	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.6	26.6	26.6	26.6	26.8	26.6	26.8	26.8
	13	充電機是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	14	ATS 自動交換開關(模擬測試)													√
15	接地電阻檢查。 標準值：50Ω 以下													1.1	
16	冷啟動值檢查。標準 60%以上							100						100	

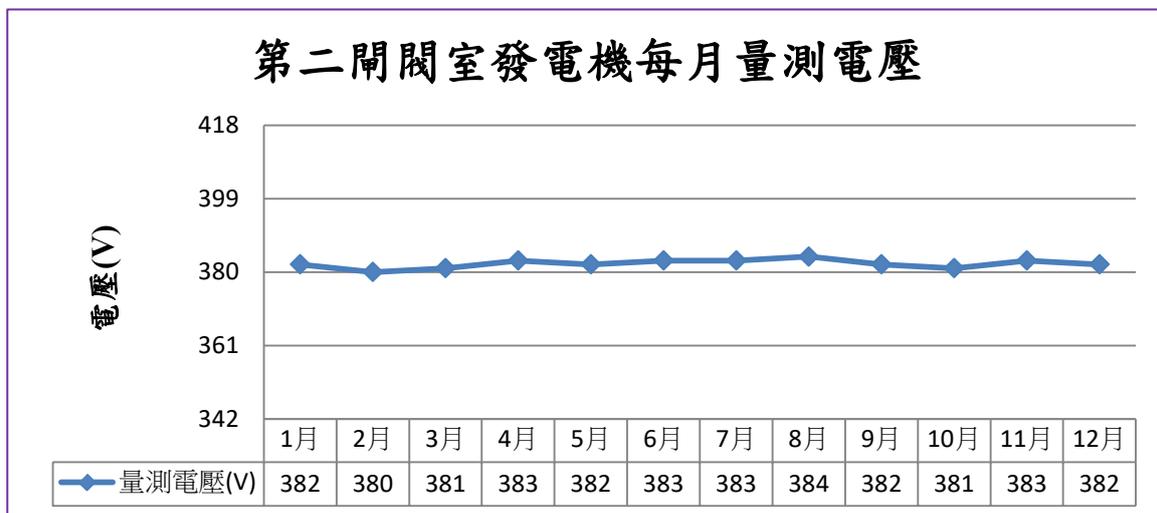



註: √: 試運轉正常 △: 異常-當場修復 ☆: 異常-待料修復 X: 損壞-回報研議

設 備 名 稱		公共給水第二蝶閥												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
#2 抽水 系	1	檢查是否正常抽水	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	抽水機運轉測試 標準值:3.5A	2.5	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4
#2 蝶外 閥部 閥檢 體查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#2 蝶操 閥作 閥檢 體查	1	操作時是否異常振動及噪音。			√			√			√			√
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	檢查開度指示表。			√			√			√			√
	5	檢查各項電源接頭是否鬆脫。			√			√			√			√
	6	測試扭力極限開關。												√
	7	手動閥檢查												√
#2 副外 閥部 閥檢 體查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#2 副操 閥作 閥檢 體查	1	操作時是否異常振動及噪音。			√			√			√			√
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	檢查開度指示表。			√			√			√			√
	5	檢查各項電源接頭是否鬆脫。			√			√			√			√
	6	測試扭力極限開關。												√
	7	手動閥檢查												√
現 場 控 制 箱	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	馬達絕緣測試。標準值:1MΩ 以上			√			√			√			√
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	試運轉及測試調整。 蝶閥電流標準值:9 A	4.9	4.9	4.9	4.8	5.2	5	5	5	4.9	5	5.5	4.8
		副蝶閥電流標準值:3 A	-	-	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.4
5	三相電源電壓。標準值:380V	389	389	390	388	401	401	399	396	393	398	398	390	


註: √: 試運轉正常 △: 異常-當場修復 ☆: 異常-待料修復 X: 損壞-回報研議

設 備 名 稱		公共給水第三蝶閥												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
#3 抽水 泵	1	檢查是否正常抽水	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	抽水泵運轉測試 標準值:3.5A	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.3	1.6	2.1	2.1	1.6
#3 蝶外 閥部 閥體 查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#3 蝶操 閥作 閥體 查	1	操作時是否異常振動及噪音。			√			√			√			√
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	檢查開度指示表。			√			√			√			√
	5	檢查各項電源接頭是否鬆脫。			√			√			√			√
	6	測試扭力極限開關。												√
	7	手動閥檢查												√
#3 副外 閥部 閥體 查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。			√			√			√			√
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
#3 副操 閥作 閥體 查	1	操作時是否異常振動及噪音。			√			√			√			√
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√
	4	檢查開度指示表。			√			√			√			√
	5	檢查各項電源接頭是否鬆脫。			√			√			√			√
	6	測試扭力極限開關。												√
	7	手動閥檢查												√
現場 控制 箱	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	馬達絕緣測試。 標準值: 1MΩ 以上			√			√			√			√
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	試運轉及測試調整。 蝶閥電流標準值: 9 A	4.4	4.6	4.6	4.6	5	4.7	4.9	4.7	4.7	4.8	4.9	4.5
		副閥電流標準值: 3 A	2	2	1.8	1.7	1.6	2	1.9	1.9	1.7	2	2	2.1
5	三相電源電壓。 標準值: 380V	390	390	389	389	401	400	399	396	393	398	398	389	


Ps. 1 月~2 月公共給水第二蝶閥副閥馬達異常，暫無法實施動態測試。

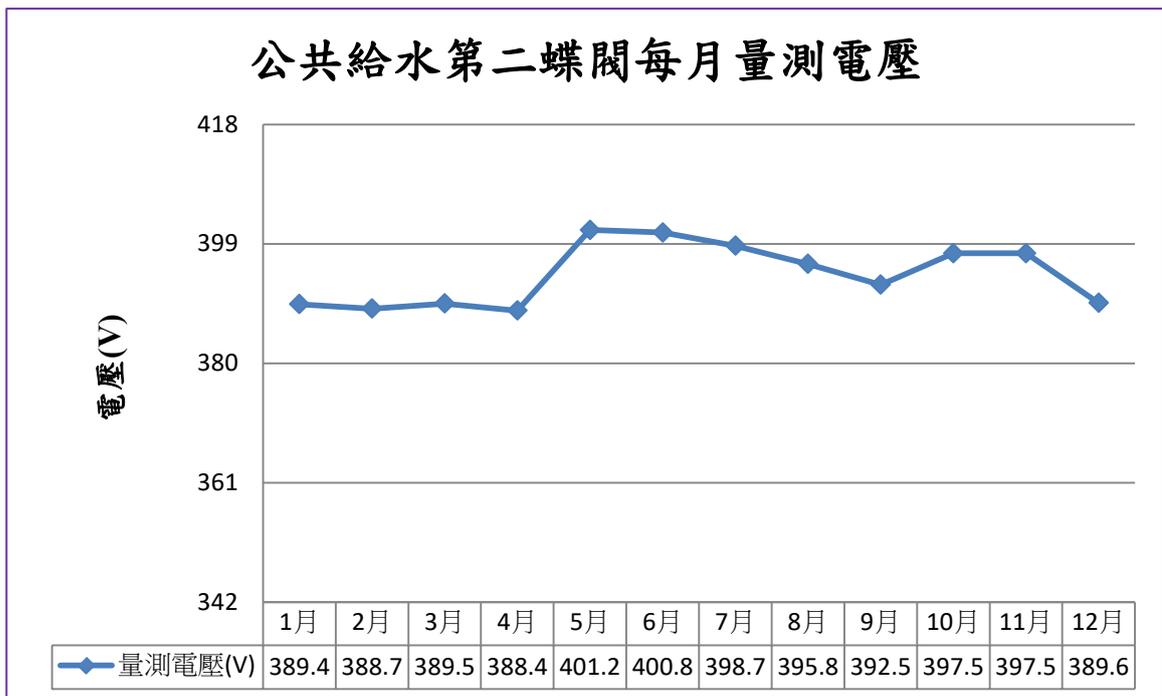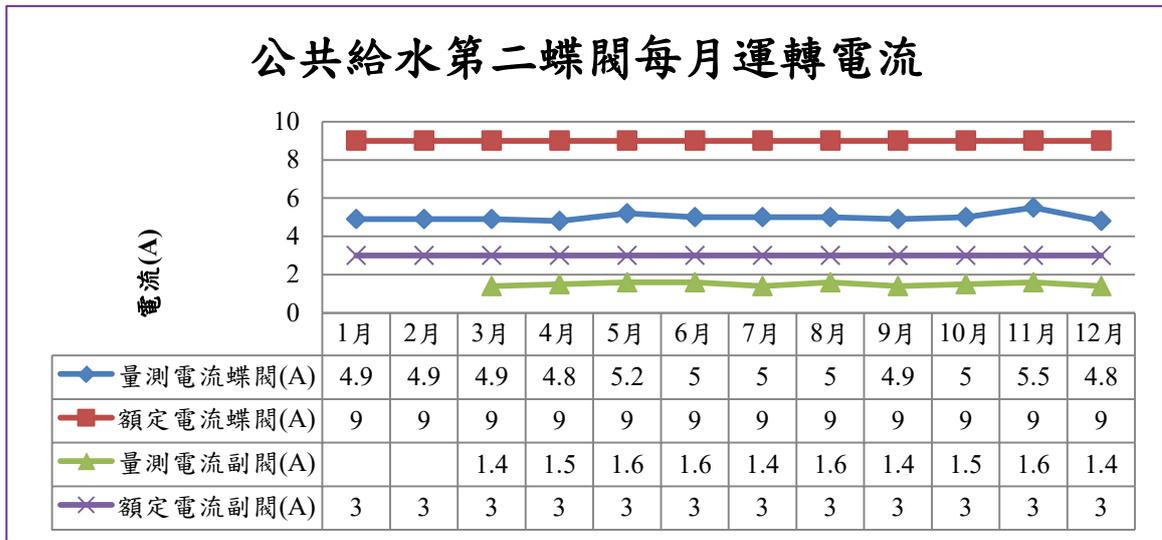

公共給水第三蝶閥每月運轉電流

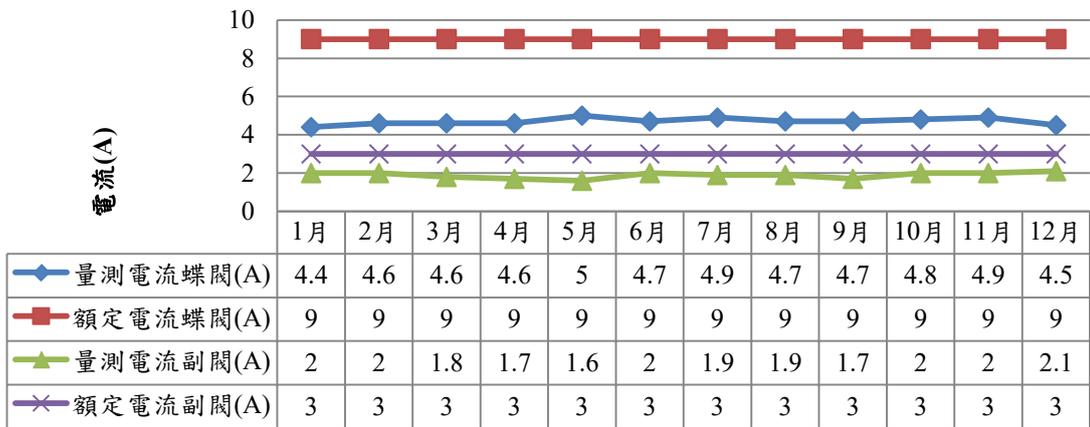


公共給水第三蝶閥每月量測電壓

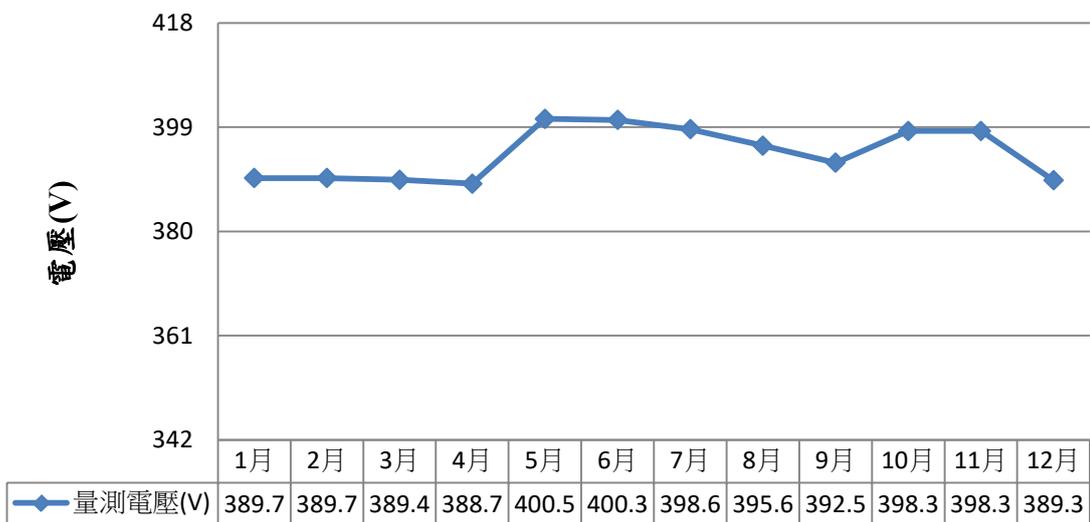


註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設備名稱			備援壓力鋼管排泥閘												
項目	No.	檢查項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
排泥閘外部檢查	1	檢查閘體是否破裂等異常情形。			√			√			√			√	
	2	檢查螺栓是否鬆動。			√			√			√			√	
	3	檢查潤滑油是否漏出。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
排泥閘操作檢查	1	操作時是否異常振動及噪音。			√			√			√			√	
	2	閘在全閉或全開位置是否有偏差。			√			√			√			√	
	3	檢查是否有漏油情形。			√			√			√			√	
	4	檢查開度指示表。			√			√			√			√	
	5	檢查各項電源接頭是否鬆脫。			√			√			√			√	
	6	測試電源電壓是否正常。 標準值：380V	389	390	389	389	396	400	401	399	397	393	398	382	
	7	檢查測試極限開關。													√
	8	運轉測試。額定電流：2.19A	1.69	1.99	1.84	1.87	1.91	1.77	2.01	1.99	1.78	1.91	2.03	1.97	

備援壓力鋼管排泥閘每月運轉電流

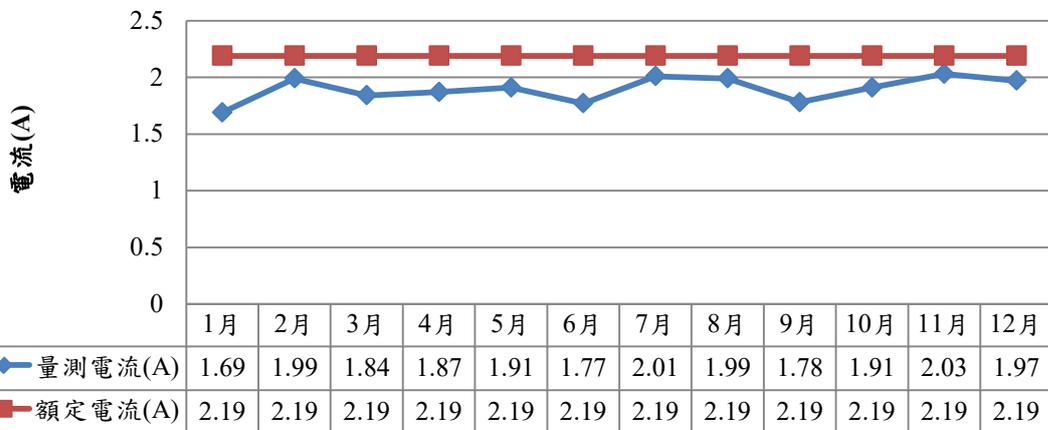


備援壓力鋼管排泥閘每月量測電壓

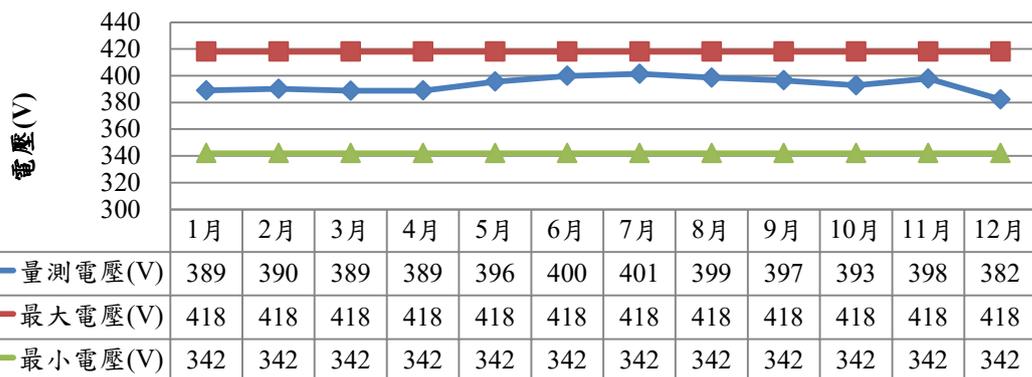

註: √: 試運轉正常 △: 異常-當場修復 ☆: 異常-待料修復 X: 損壞-回報研議

設 備 名 稱		備援壓力鋼管隧道												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
輸 隧 道 水 道 送 風 機	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ 以上			11.9			16			4			45
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	三相電源電壓。 電流：11.5/台，380V	389	390	389	388	393	398	399	398	396	393	397	386
	5	測試運轉是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
S.F 超 流 音 量 波 計	1	儀表灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	ø3000mm 連結處是否漏水、儀錶是否異常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
輸 道 水 通 管 氣 路 閘 隧	1	排氣口是否漏水。												√
	2	檢查接合處是否水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	檢查浮球動作是否正常。			√			√			√			√
	4	清通排氣孔。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	手動閘是否漏水。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	手動閘操作測試。			√			√			√			√

備援壓力鋼管隧道每月量測電壓


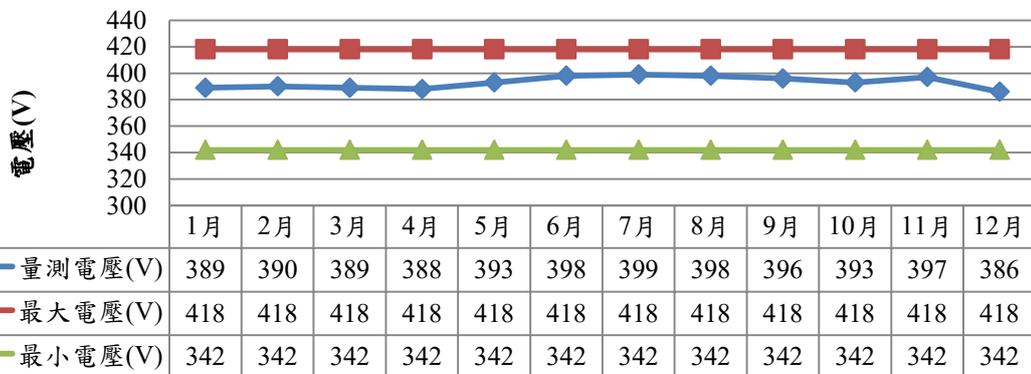


註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議

設 備 名 稱		後池堰弧型閘門吊門機												
項目	No.	檢 查 項 目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
鋼索	1	檢查索股外圍除銹潤滑。												√
	2	檢查鋼索外徑是否磨耗<7%。 標準值：42mm±10%			42.1			41.7			41.5			41.7
	3	檢查鋼索斷絲在容許內 (前次更換日期：89) 標準值：鋼索斷絲達 1/10。			√			√			√			√
	4	檢查兩側鋼索拉力是否平均。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。			√			√			√			√
開放型齒輪	1	檢查輪齒是否因嚙來異物造成齒面嚴重磨損。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	檢查輪齒接觸面是否嚙合均勻，潤滑油無異物。			√			√			√			√
	3	檢查兩齒輪中心位置是否偏移。			√			√			√			√
	4	檢查小齒輪軸承座螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	5	檢查小齒輪軸承潤滑油是否充足。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	6	檢查大、小齒輪是否過度磨損。												√
	7	檢查環型齒輪與鼓輪之結合螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	8	檢查環型齒輪與鼓輪之潤滑油是否充足。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
減速機	1	檢查箱體結合螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	2	檢查潤滑油之油位是否在規定值內。(前次換油日期：109.05.13)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3	檢查固定螺栓是否鬆動，箱體是否移位。			√			√			√			√
	4	震動及異音。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
齒連輪軸·器	1	檢查結合螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	2	檢查聯軸器與各傳動軸是否結合良好。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
吊門機基座	1	檢查是否銹蝕。												√
	2	檢查基礎螺栓是否鬆動、銹蝕。			√			√			√			√
	3	檢查各鋼構件是否扭曲、變形。												√
	4	推力剎車動作。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5	馬達轉動是否順暢。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
極與開度開關計	1	檢查傳動鍊條之鬆緊度是否適中及潤滑。			√			√			√			√
	2	檢查各處固定螺栓是否鬆動。			√			√			√			√
	3	以潔淨抹布擦拭開度計表蓋，唯不可沾用任何化學溶劑，以免錶蓋變質、變形。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	極限開關設定是否正確。			√			√			√			√
門門樞樞座及·	1	檢查是否有異常損傷。												√
	2	檢查是否有其他雜物。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議


設備名稱			後池堰弧型閘門吊門機											
項目	No.	檢查項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
現場控制箱	1	各項保護功能檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	馬達絕緣測試。 標準值：1MΩ 以上			75.6			65.1			>200			124
	3	箱內灰塵清除。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	4	試運轉及測試調整。 馬達額定電流：31.5A	22	21.9	22.1	21.4	21.5	22.3	21.2	20.7	21.1	24.6	23.2	22.4
	5	三相電源電壓。 AC220V±10%	231	233	230	232	234	229	225	223	231	229	228	234
	6	接地電阻檢查。 標準值：50Ω 以下												
閘閥門體	1	檢查閘、閥門體是否變形。			√			√			√			√
	2	閘閥門體檢查及銹蝕補塗油漆。												√
	3	主輪、滑輪及側導輪潤滑。			√			√			√			√
	4	主輪或連接機構之螺栓是否脫落。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

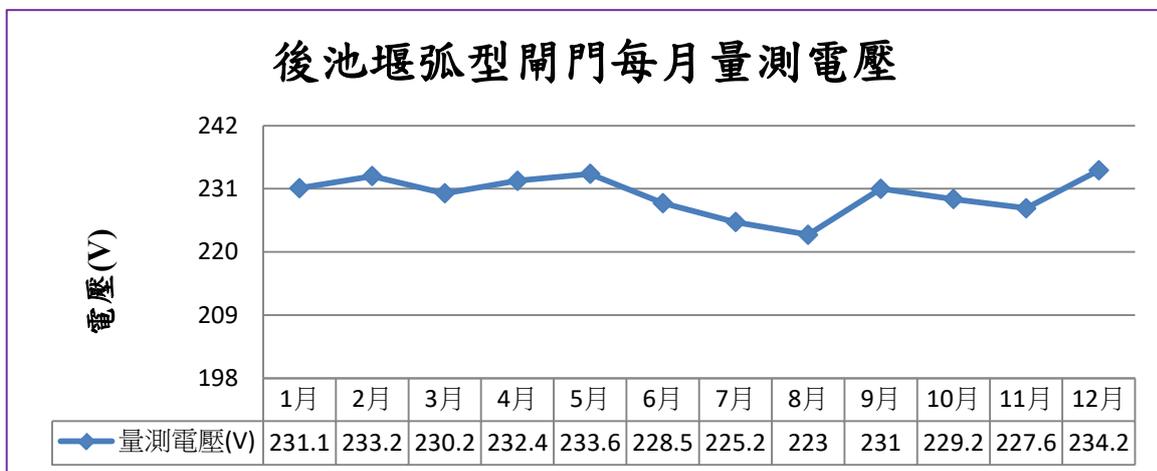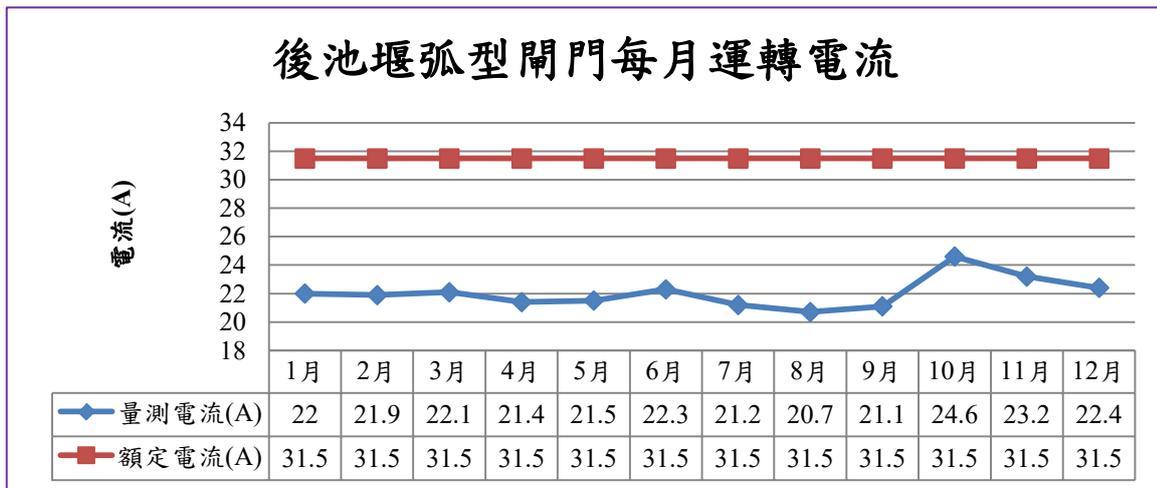

註：√：試運轉正常 △：異常-當場修復 ☆：異常-待料修復 X：損壞-回報研議


設 備 名 稱		滲漏室發電機													
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
發 電 機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時：0h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	2	機油檢查。(前次更換日期：109.12)。 (容量:12 公升) SAE40 柴油引擎機油	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	機油蕊檢查。 (前次更換積時：0h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	4	柴油檢查。(存量 80%以上)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5	柴油蕊檢查。 (前次更換積時：0h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	6	冷卻水檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	7	電壓量測值 220V，頻率： 60Hz，轉速:1800rpm	電壓	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
			頻率	60.2	60.7	60.3	60.3	60.6	60.3	60.6	60.3	60.6	60	60.6	60.2
			轉速	1813	1818	1803	1803	1803	1809	1818	1806	1818	1803	1818	1806
	8	發電機啟動是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	9	外部清潔保養。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	10	累積使用時數： h/啟動次數：	38.1 79	38.8 78	38.9 81	39.1 82	39.3 83	39.5 84	39.9 85	39.9 86	40.2 90	40.5 91	40.7 90	47.1 94	
	11	電瓶液比重值。(標準值:1.225 以上)	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24
	12	電瓶電壓 DC24V。 (前次更換日期：109.12)	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.3	13.3	13.4
	13	充電機是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	14	ATS 自動交換開關(模擬測試)													√
15	接地電阻檢查。標準值：50Ω 以下													1.4	
16	冷啟動值檢查。標準 60%以上							100						100	
抽 水 泵	1	檢查是否正常抽水	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2	測試水位開關是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	控制箱檢查測試	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	抽水機運轉測試。 額定電流：45A。	1 號	34.4	35.6	34.6	34.5	33.5	34.6	34.4	32.7	34.1	34.6	34.5	35.1
			2 號	34.6	37.3	37	37.1	35.6	34.6	35.2	35.3	35.4	35.3	35.7	35.6
3 號			39.6	40.1	40.2	39.8	39.1	39	36.5	38.4	39.6	38.5	39.3	41	
5	馬達絕緣測試。 標準值：1MΩ 以上。	1 號			23.9			>200			180			22	
		2 號			5.7			30			70			113	
		3 號			7.9			35			83			86	

滲漏室每月運轉電流

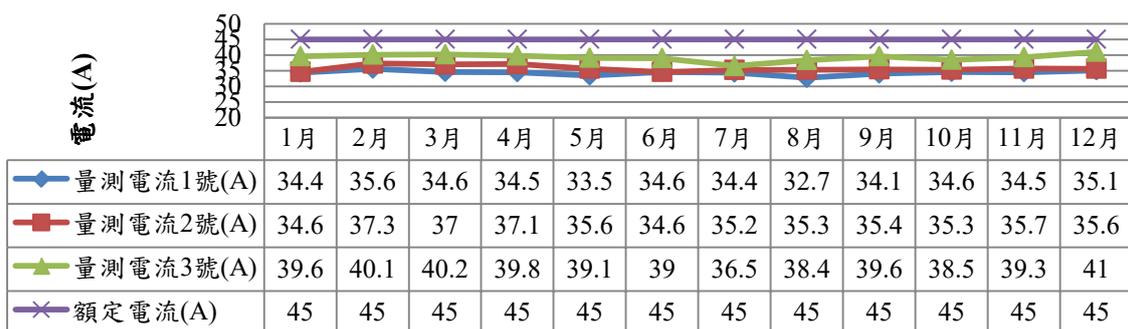



註: √: 試運轉正常 △: 異常-當場修復 ☆: 異常-待料修復 X: 損壞-回報研議

設 備 名 稱			左 廊 道 發 電 機												
項目	No.	檢 查 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
發 電 機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時: 202h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	2	機油檢查。(前次更換日期: 109.08.14)(容量 6.5 公斤)。SAE40 柴油 引擎機油	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	機油蕊檢查。 (前次更換積時: 202h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	4	柴油檢查。(存量 80%以上)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5	柴油蕊檢查。 (前次更換積時: 202h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	6	冷卻水檢查。 (前次更換日期: 109.08.14)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	7	電壓量測值 220V, 頻率: 60Hz, 轉速: 1800rpm	電壓	221	221	221	220	221	221	221	221	220	221	221	221
			頻率	60.3	60.1	60.2	59.3	60.3	59.6	60.1	60.1	60.1	60.1	60	60
			轉速	1809	1803	1806	1779	1809	1788	1803	1803	1803	1803	1800	1800
	8	發電機啟動是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	9	外部清潔保養。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	10	累積使用時數: h/啟動次數:	223 251	223.7 253	223.8 256	224.0 257	224.2 258	229.5 260	229.7 261	229.7 262	230.1 266	230.3 267	230.4 268	236.8 270	
	11	電瓶液比重值。(標準值:1.225 以上)	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25
	12	電瓶電壓 DC24V。 (前次更換日期: 109.08.14)	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.1	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4	13.4	13.4
	13	充電機是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	14	ATS 自動交換開關(模擬測試)													√
15	接地電阻檢查。標準值: 50Ω 以下													2.1	
16	冷啟動值檢查。標準 60%以上							100						100	
抽 水 泵	1	檢查是否正常抽水	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2	測試水位開關是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	控制箱檢查測試	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	抽水泵運轉測試額定電流 額定電流:24A, 抽風機額定電流:14A	1 號	15.1	14.9	14.9	15.2	14.9	14.8	14.8	14.5	14.4	14.4	14.5	15.1
			2 號	20.7	21.6	21.1	20.7	20.6	20.9	20.9	20.7	20.9	19.3	20.8	20.5
			抽風	7.1	7	7.1	6.9	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7	7.2	7.2
	5	馬達絕緣測試。 標準值: 1MΩ 以上	1 號			10.3			0.5			10			1.4
			2 號			11.3			1.1			8			3.6
			抽風			23.3			>200			89			78

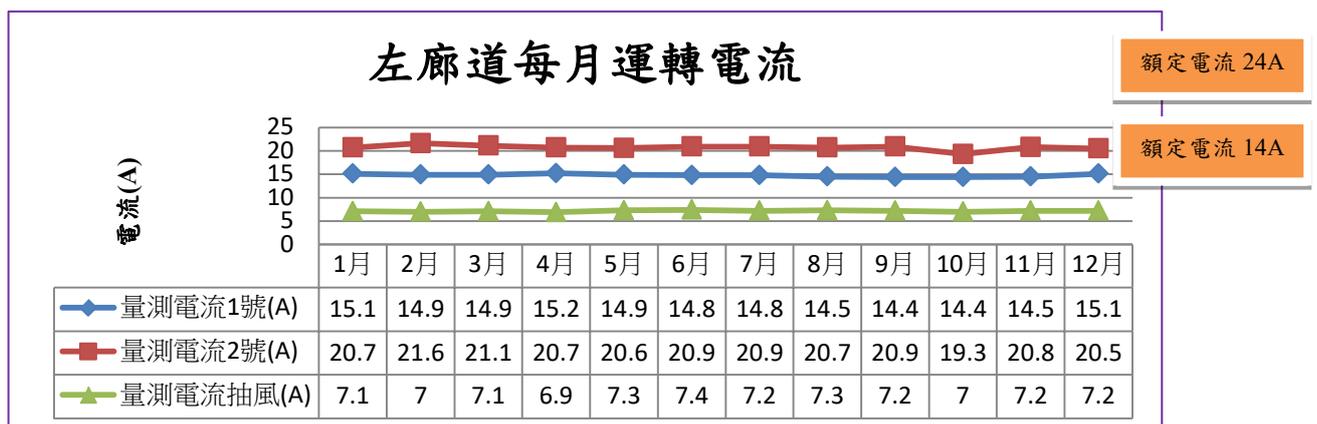

註: √: 試運轉正常 △: 異常-當場修復 ☆: 異常-待料修復 X: 損壞-回報研議

設 備 名 稱		防音型汽、柴油引擎電焊發電機													
項目	No.	檢 查 項 目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
柴油引擎電焊發電機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時: 79h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	2	機油檢查。(前次更換日期: 109.08.14) SAE40 柴油引擎機油	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	柴油檢查。(存量 80%以上)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	柴油蕊檢查。 (前次更換積時: 79h)/每 200 小時更換	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5	冷卻水檢查。 (前次更換日期: 109.08.14)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	6	電壓是否正常。標準值: 110V	119	120	119	120	112	109	110	110	110	110	111	111	112
	7	發電機啟動是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	8	外部清潔保養。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	9	累積使用時數: h	83.4	83.8	84.1	84.5	84.7	84.9	85.2	85.6	85.8	86.2	86.5	86.8	
	10	電瓶液比重值。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	11	電瓶電壓 DC12V。 (前次更換日期: 109.08.14) 量測值:12.4V	11.9	12.3	12.4	12.5	12.3	12.3	12.3	12.1	12.2	12.7	12.3	12.7	
	12	冷啟動值檢查。標準 60%以上							78						76
汽油引擎電焊發電機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時: 140h)/每 200 小時更換			√			√			√			√	
	2	機油檢查。(前次更換日期: 109.08.14)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3	汽油檢查。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4	電壓是否正常。標準值: 100V	106	105	105	106	105	105	105	105	105	105	105	105	
	5	發電機啟動是否正常。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	6	外部清潔保養。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	7	累積使用時數: h	267.4	267.6	267.9	268.5	268.7	268.9	269.2	269.6	269.9	270.3	270.8	274.3	
	8	電瓶液比重值。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	9	電瓶電壓 DC12V。(前次更換日期: 109.08.14) 量測值:12.6V	12.4	13.2	13.2	12.5	12.3	12.2	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2	12.3	
	10	冷啟動值檢查。標準 60%以上							83						82

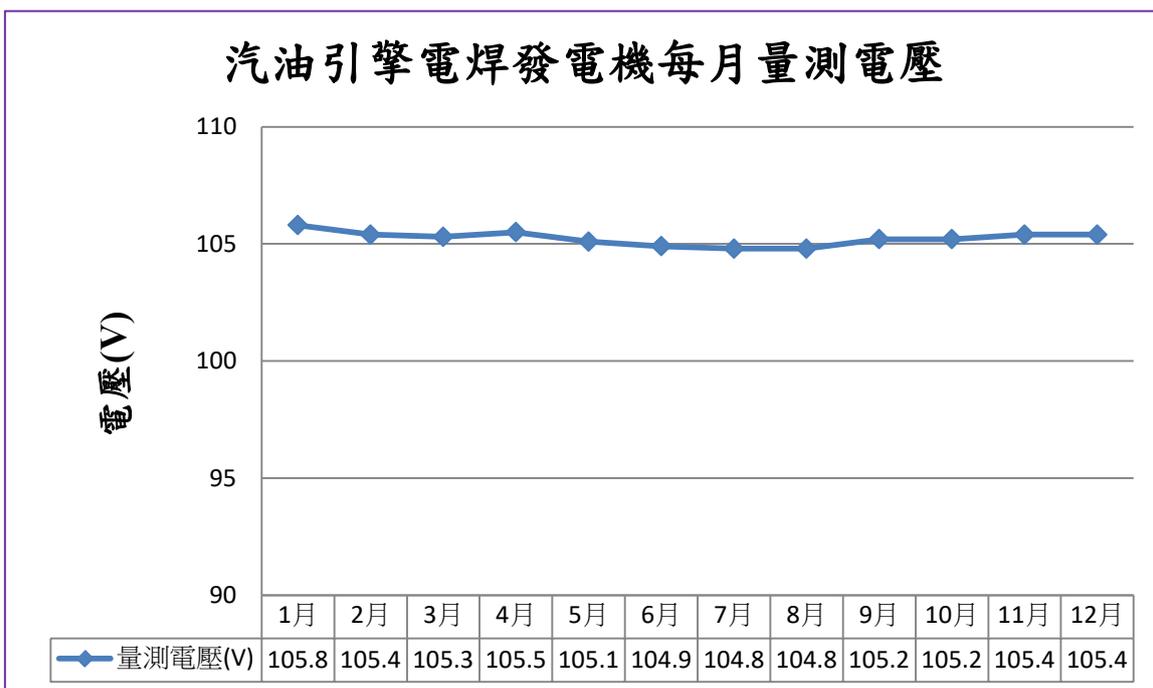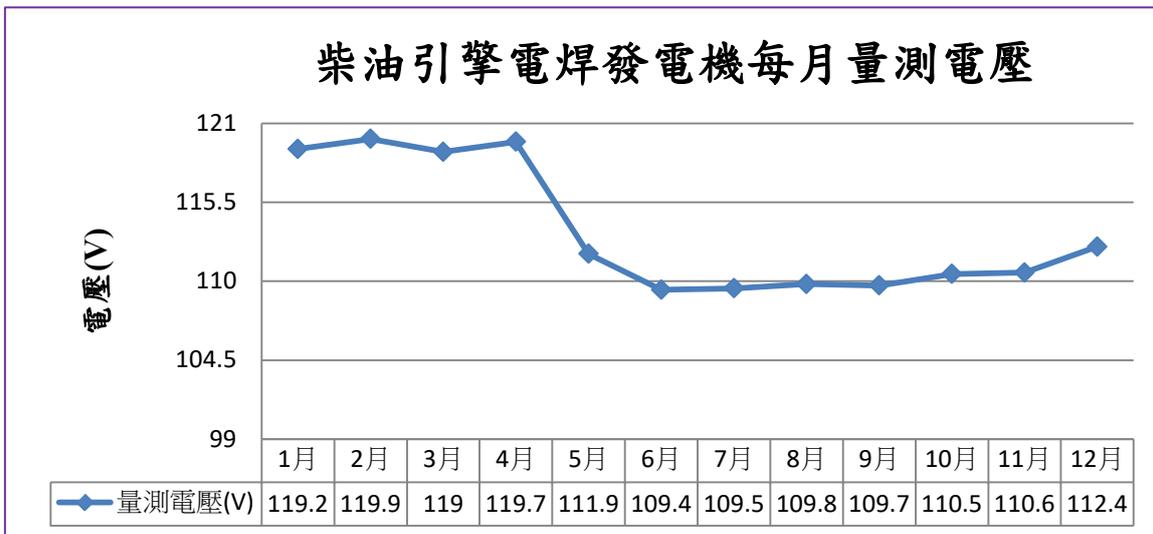

3.5 緊急應變技術支援


鯉魚潭於 111 年經歷 4 次颱風，本年度未達進駐要求，並無強風及豪雨，故無緊急進駐支援。

1. 緊急應變術支援小組

A. 緊急應變小組之運作經通知需協助現場操作、搶險或檢查維護時，將立即進駐專業技術人員及支援緊急搶險(修)器材，於貴局指揮下進行搶險、防災應變措施。

B. 如有異常狀況要作緊急處理並派遣緊急應變支援小組，至少 2 人以上並配備機動車輛(吊卡車)、發電機組、必備之緊急搶修搶險工具及材料，24 小時接受配合鯉管中心緊急應變時指揮進行搶修、執行應變、防災措施，並進駐於鯉管中心待命。

C 人員組織表：

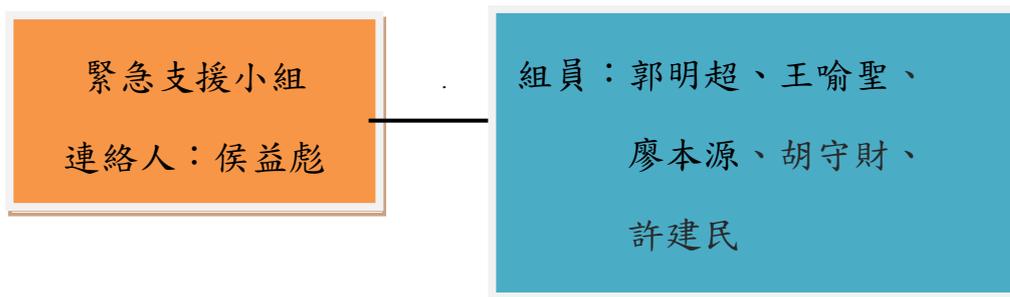

視需要時，酌予調派支援

D. 人員分配作業資料

表 3-6 人員分配作業資料表

名稱	職責	備註
聯絡人	1. 統籌各項管理工作及聯絡事宜。 2. 辦理人員與物料資源之調配。	接獲現場需求後，立即動員人力、機具、即刻前往現場支援任務。
機械組員	1. 負責相關機械零主件的準備。 2. 檢查測試工作。	備妥設備料件
電機組員	1. 負責電氣相關的零件準備。 2. 檢查測試工作。	備妥設備料件

2. 執行概要

- A. 如發現異常狀況後，評估以現場人力、機具及材料無法使其恢復正常，隨即與公司緊急應變支援小組連絡人取得連繫並請求支援。
- B. 計畫主持人接受主辦工程司授命後，即指揮緊急支援小組人員及機具至現場做異常狀況之處理。當執行任務時，應派遣人員做好工作範圍之區隔(如：警示燈或警告標示牌)，以利工作人員作業及機具操作之順暢。
- C. 計畫主持人於任務執行中，應與主辦工程司聯絡，報告檢修之狀況及時間。
- D. 當任務完成後，報請主辦工程司檢查，並做現場測試確定異常狀況完全解除後，緊急支援小組將現場收拾完畢後即可解除任務。
- E. 將異常狀況發生之原因、過程分析檢討，做成紀錄並報請存查。

3. 緊急應變技術支援之時機：

- A. 緊急應變支援小組運作或經通知協助現場操作搶險或維修檢查時，進駐專業技術人員及支援緊急搶險(修)機具材料，於指揮下進行搶險防災應變措施。
- B. 發現維護項目下設備有故障，致不能正常運作時由常駐人員負責排除，如需支援人力時，在接獲通知二小時內到達故障現場進行維修。

4. 緊急應變流程圖

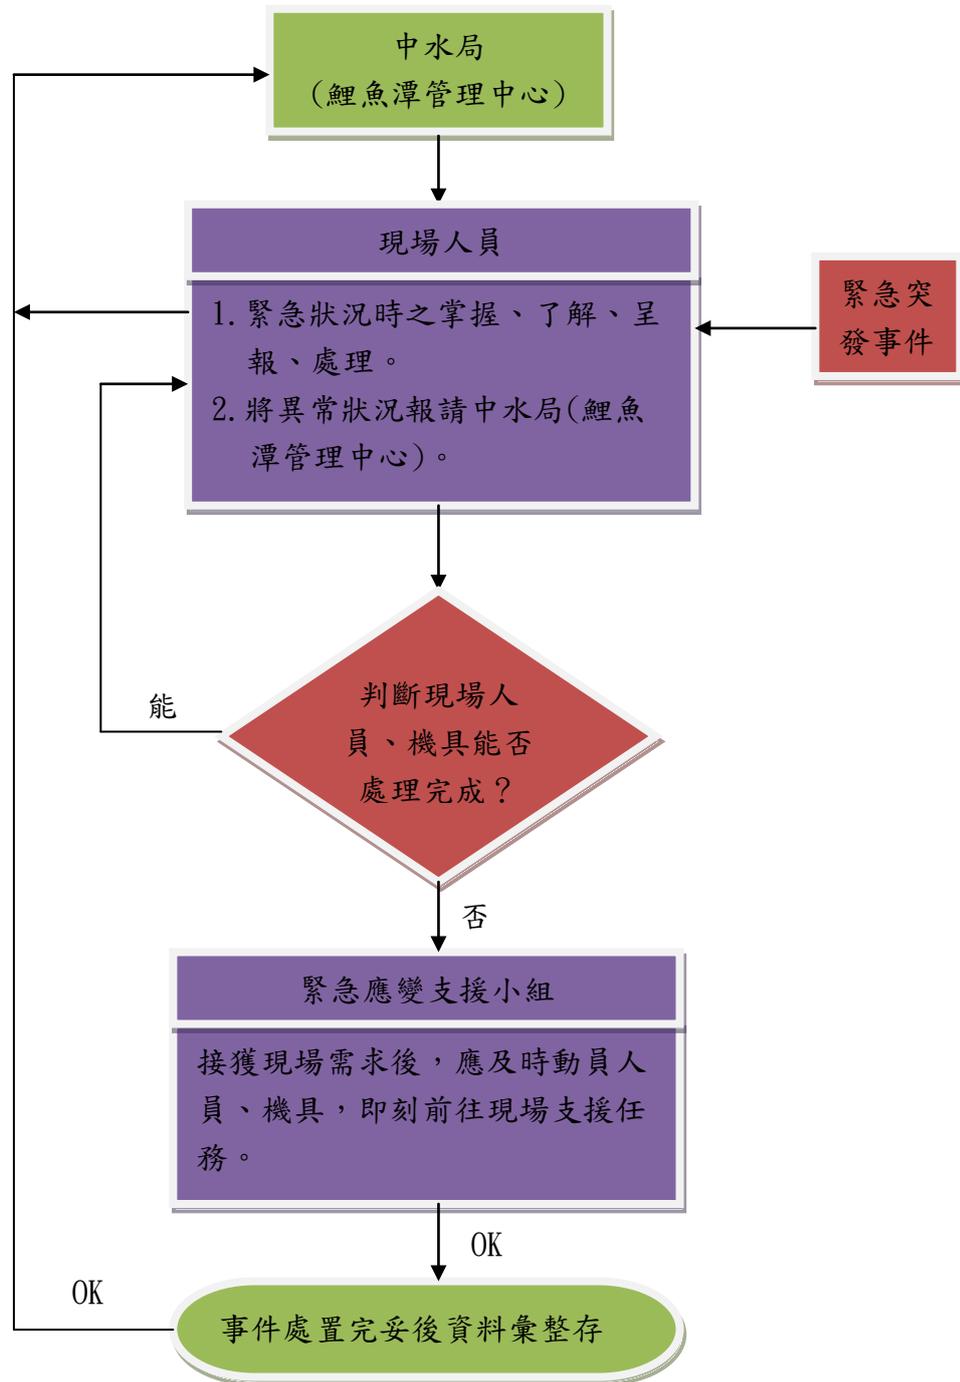


圖 3-2 緊急應變流程圖

3.6 教育訓練

於契約簽訂後 2 個月內，辦理緊急應變之知能訓練講習

經濟部水利署中區水資源局

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

緊急應變人員及維護人員訓練
及職業安全訓練、職安法規講習
講習資料

主辦單位：經濟部水利署中區水資源局
承包單位：三源興股份有限公司
中華民國 111 年 2 月

三源興股份有限公司

緊急應變人員及維護人員之專業知能
及職業安全訓練及相關職安法規講習

課程表

工程名稱：111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養
地點：三源興股份有限公司
日期：111 年 1 月 28 日 時間：08:00-17:10(共 8 小時)

人員訓練講習課程表(一)		111 年 1 月 28 日		
時間	項目	課程內容	授課講師	備註
08:00-10:00	一、	緊急應變人員法則及人員分配與機具的使用講解		
10:10-12:10	二、	緊急應變流程作業簡介及災害發生處理說明		
12:10-13:00	午餐休息			
13:00-15:00	三、	緊急災害處理情形模擬		
15:10-17:10	四、	職業安全衛生教育訓練		

三源興股份有限公司
緊急應變人員及維護人員之專業知能
及職業安全訓練及相關職安法規講習

簽到簿

工程名稱：111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養委託服務
地點：三源興股份有限公司
日期：111 年 1 月 28 日(五) 時間：08:00-17:10(共 8 小時)


參加人員：

許建民	許暹環	黃有修	張德謙
邱鎮志	鄭光佐	黃宇欽	陳敬軒
江慶堯	郭明超	李耀文	侯春茂
劉炳聰	channgsi	SARAN	PHASIT
羅昭輝	徐志明		



3.7 汛期演練

鯉管中心於本年度於 111.04.15 汛期演練。

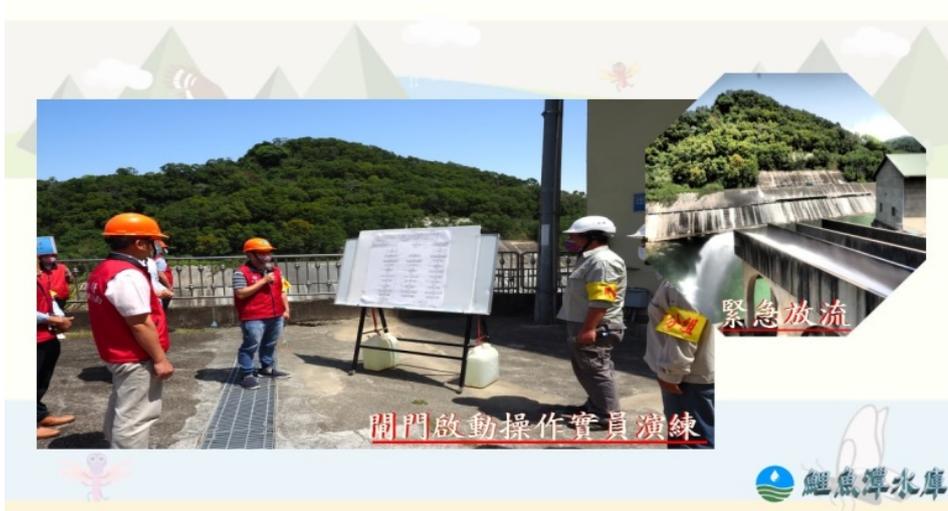

111年度鯉魚潭水庫整備維護暨防汛演練				
簽到表				
時間	2022年4月15日 08:30	地點	鯉管中心2樓會議室	備註
主持人	張庭華(09:37)	紀錄	范恩穎(08:14)	
出席人員:				
單位	職稱	姓名	簽名	備註
中區水資源局-水文課	副工程師	陳彥誠	陳彥誠 (數位)	(08:24)
中區水資源局-經管課	正工程師	趙美英	趙美英 (數位)	(08:20)
中區水資源局-經管課	工程師	侯彥明	侯彥明 (數位)	(08:14)
中區水資源局-數控課	工程師	劉勇志	劉勇志 (數位)	(09:00)
中區水資源局-數控課	課長	盧智銘	盧智銘 (數位)	(07:49)
中區水資源局-鯉管中心	主任	鍾清源	鍾清源 (數位)	(08:24)
中區水資源局-鯉管中心	正工程師	黃建輝	黃建輝 (數位)	(08:01)
中區水資源局-鯉管中心	工程師	莊美玲	莊美玲 (數位)	(08:10)
中區水資源局-鯉管中心	工程師	林鈺凱	林鈺凱 (數位)	(08:12)
中區水資源局-鯉管中心	技工	孫常義	孫常義 (數位)	(08:11)
中區水資源局-鯉管中心	技工	鍾洪秀	鍾洪秀 (數位)	(08:16)
中區水資源局-鯉管中心	外包人員	李道貞	李道貞 (數位)	(08:13)

單位	職稱	姓名	簽名	備註
中區水資源局-集管中心	工程師	林信嘉	林信嘉 (數位)	(08:37)
中區水資源局-湖管中心	工程師	林怡如	林怡如 (數位)	(08:41)
第三河川局-規劃課	副課長	陳冠竹	陳冠竹 (數位)	(08:30)
三源興	總務	徐逸珣	徐逸珣 (數位)	(08:31)
三源興	協理	羅紹輝	羅紹輝 (數位)	(08:41)
三義消防隊	小隊長	沈金鋒	沈金鋒 (數位)	(08:34)
卓蘭發電廠	台電	謝祖怡	謝祖怡 (數位)	(08:38)
台能	其他	余建輝	余建輝 (數位)	(08:51)
台能系統股份有限公司	工程師	劉軍斌	劉軍斌 (數位)	(08:34)
台能系統股份有限公司	維護工程師	吳東哲	吳東哲 (數位)	(08:32)
政風室	主任	顧明治	顧明治 (數位)	(08:30)
賜昇科技股份有限公司	維護工程師	王建賢	王建賢 (數位)	(08:34)



經濟部水利署中區水資源局

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

附件 A

111 年度綜合報告檢查紀錄表

主辦單位：經濟部水利署中區水資源局

承包廠商：三源興股份有限公司

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

1月份檢查及維護、保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 1 月 31 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項 目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
1	1/6	第二出水工蝶閘#2	副閘控制箱操作不過電。	副閘控制器無反應無電源，請廠商檢修。 (1/11)廠商檢修結果為： 1. 馬達損壞。 2. 控制模組變壓器損壞。 控制模組回廠檢修，其餘零件報價備料後到場維修。	不影響水庫運轉，必要時可手動操作。
2	1/6	第二出水工蝶閘#3	副閘控制箱操作可開啟無法關閉。	副閘操作面板操作正常，請廠商檢修。 (1/11)廠商檢修結果為： 1. 端子台傳訊功能故障 回廠報價後至現場更換。	不影響水庫運轉，必要時可手動操作。

檢查技術員：鄭光佑

複核人員：黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

1月份檢查及維護、保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 1 月 31 日

2-1 前月份完成事項	
項次	項 目
1	更新取水工配電盤 12/28驗收完成
2	12/15排泥閥更換主控版及變壓器，安裝測試正常。

3-1 待處理事項					
項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全立即性評估

檢查技術員：

鄭先佑

複核人員：

黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

2月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 2 月 28 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項 目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：

許照瑛

複核人員：

羅昭輝

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

2月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 2 月 28 日

2-1 前月份完成事項	
項次	項 目

3-1 待處理事項					
項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全 立即性評估
1	2/22	1/6公共給水第2蝶閥之副閥故障等待廠商備料維修。			不影響水庫運轉，必要時可手動操作。
2	2/22	1/6公共給水第3蝶閥之副閥故障等待廠商備料維修。			不影響水庫運轉，必要時可手動操作。

檢查技術員：許 暄 瑩

複核人員：羅 昭 輝

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

3月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 3 月 31 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
1	3/24	公共給水第二蝶閘	主閘的數位開度計在閘門開啟時數值顯示異常。	檢查機械式開度計，功能正常，只有數位式開度計顯示有問題。 閘門全開、全關及閘門關閉時數值都正常，只有閘門開啟時數值有異常。 量測接收的訊號電流已有異常。 聯絡蝶閘廠商並告知檢查結果，訊問可能原因，方便後續檢修。	不影響水庫運轉

檢查技術員：許煥瑤

複核人員：羅昭輝

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

3月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 3 月 31 日

2-1 前月份完成事項	
項次	項 目
1	公共給水第2蝶閥之副閥維修完畢，功能測試正常。
2	公共給水第3蝶閥之副閥維修完畢，功能測試正常。

3-1 待處理事項					
項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全 立即性評估

檢查技術員：許暄瑾

複核人員：羅昭輝

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

4月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 4 月 30 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：

許暄瑗

複核人員：

黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

4月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 4 月 30 日

2-1 前月份完成事項	
項次	項 目
1	公共給水第二蝶閥，主閥數位開度計顯示異常，廠商更換開度計內部轉換數位信號的可變電阻，更換後測試正常後續繼續觀察。

3-1 待處理事項					
項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全立即性評估

檢查技術員： 許 暄 璜

複核人員： 黃 郁 倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

5月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 5 月 31 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：

許暉瑤

複核人員：

黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

5月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 5 月 31 日

2-1 前月份完成事項

項次	項	目

3-1 待處理事項

項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全立即性評估

檢查技術員：

許昭瑋

複核人員：

黃育偉

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

6月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 6 月 30 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：許暄璿

複核人員：黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

6月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 6 月 30 日

2-1 前月份完成事項	
項次	項 目

3-1 待處理事項					
項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全立即性評估

檢查技術員：

許煥瑤

複核人員：

黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

7月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 7 月 31 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：

許暄璿

複核人員：

黃柳倚

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

7月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 7 月 31 日

2-1 前月份完成事項

項次	項	目

3-1 待處理事項

項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全 立即性評估

檢查技術員：許暄瑤

複核人員：黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

8月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 8 月 31 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：

許暄瑛

複核人員：

黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

8月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 8 月 31 日

2-1 前月份完成事項	
項次	項 目

3-1 待處理事項					
項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全立即性評估

檢查技術員： 許暉瑤

複核人員： 黃郁倚

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

9月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 9 月 30 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項 目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：

許暄瑤

複核人員：

黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

9月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 9 月 30 日

2-1 前月份完成事項

項次	項 目

3-1 待處理事項

項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全 立即性評估

檢查技術員：

許暄瑛

複核人員：

黃柳倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

10月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 10 月 31 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項 目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：許暄瑤

複核人員：黃郁偉

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

10月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 10 月 31 日

2-1 前月份完成事項

項次	項	目

3-1 待處理事項

項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全立即性評估

檢查技術員：

許暄瑤

複核人員：

黃郁奇

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

11月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 11 月 30 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：

許暉瑛

複核人員：

黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

11月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 11 月 30 日

2-1 前月份完成事項	
項次	項 目

3-1 待處理事項					
項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全 立即性評估

檢查技術員：

許暄瑤

複核人員：

黃育倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

12月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 12 月 31 日

1-1 檢查結果與建議事項					
項次	日期	項 目			
		地點	異常狀況	檢修結果與初步建議	備註
					設施功能正常，皆依規定辦理維護保養做成紀錄表。

檢查技術員：

許暄瑛

複核人員：

黃郁倫

111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

12月份檢查、維護及保養報告

A - 綜合報告

日期： 111 年 12 月 31 日

2-1 前月份完成事項	
項次	項 目
1	第二取水閘門、第一出水閘門及第二出水閘門油壓單元液壓油更新。(11/17-11/18)

3-1 待處理事項					
項次	檢查時間	異常狀況及檢查概述	建議改善方法	建議改善時程	安全 立即性評估

檢查技術員：

許暄瑤

複核人員：

黃郁倫



經濟部水利署中區水資源局

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

附件 B

111 年度執行成果次數統計表

主辦單位：經濟部水利署中區水資源局

承包廠商：三源興股份有限公司

鯉魚潭水庫-取水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形 式 · 型 式	鋼 索 式 開 門			
項 目	No.		檢 查 項 目	停 止 中	運 轉 中	月	季	年	正 常 次 數	異 常 次 數
1-1. 上層阻水閘門					(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果		
鋼 索	1	1	檢查索股外圍除銹潤滑。(每年6月及12月)	●				◎	1	0
	2	2	檢查鋼索外徑是否磨耗<7%。標準值：22.5mm±10%。	●				◎	4	0
	3	3	檢查鋼索斷絲在容許內。 標準值：斷絲1/10以內。(前次更換日期：	●				◎	4	0
	4	4	檢查兩側鋼索拉力是否平均。	●				◎	12	0
	5	5	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。	●				◎	4	0
開 放 型 齒 輪	1	1	檢查輪齒是否因嚙來異物造成齒面嚴重磨損。	●				◎	12	0
	2	2	檢查輪齒接觸面是否嚙合均勻。		●			◎	4	0
	3	3	檢查兩齒輪中心位置是否偏移。		●			◎	4	0
	4	4	檢查小齒輪軸承座螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	5	5	檢查小齒輪軸承潤滑油是否充足。	●				◎	12	0
	6	6	檢查大、小齒輪是否過度磨損。	●				◎	1	0
	7	7	檢查環型齒輪與鼓輪之結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	8	8	檢查環型齒輪與鼓輪之潤滑油是否充足。	●				◎	12	0
減 速 機	1	1	檢查箱體結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	2	2	檢查潤滑油之油位是否在規定值內。 (前次換油日期：109.05.13	●				◎	12	0
	3	3	檢查固定螺栓是否鬆動，箱體是否移位。	●				◎	4	0
	4	4	震動及異音。	●				◎	12	0
齒 連 輪 軸 · 器	1	1	檢查結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	2	2	檢查聯軸器與各傳動軸是否結合良好。	●				◎	12	0
吊 門 機 基 座	1	1	檢查是否銹蝕。	●				◎	4	0
	2	2	檢查基礎螺栓是否鬆動、銹蝕。	●				◎	4	0
	3	3	檢查各鋼構件是否扭曲、變形。	●				◎	1	0
	4	4	推力剎車動作。		●			◎	12	0
	5	5	馬達轉動是否順暢。		●			◎	12	0
極 與 限 開 關 計	1	1	檢查傳動鍊條之鬆緊度是否適中及潤滑。	●				◎	4	0
	2	2	檢查各處固定螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	3	3	以潔淨抹布擦拭開度計表蓋，唯不可沾用 任何化學溶劑，以免錶蓋變質、變形。	●				◎	12	0
	4	4	極限開關設定是否正確。		●			◎	4	0
主 及 輪 側 導 軌 履	1	1	檢查是否有異常損傷。	●				◎	1	0
	2	2	檢查是否有其他雜物。	●				◎	12	0
現 場 控 制 箱	1	1	各項保護功能檢查。	●				◎	12	0
	2	2	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上	●				◎	4	0
	3	3	箱內灰塵清除。	●				◎	12	0
	4	4	試運轉及測試調整。馬達額定電流：8.5A		●			◎	12	0
	5	5	三相電源電壓。AC220V±10%	●				◎	12	0
	6	6	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
	7	7	鋼索保護裝置 Load Cell	●				◎	12	0
閘 閥 門 體	1	1	檢查閘、閥門體是否變形。	●				◎	4	0
	2	2	閘閥門體銹蝕補塗油漆。	●				◎	1	0
	3	3	主輪、滑輪及側導輪潤滑。	●				◎	4	0
	4	4	主輪或連接機構之螺栓是否脫落。	●				◎	12	0

鯉魚潭水庫-取水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢		檢查週期			形式·型式	鋼索式閘門	
1-2.下層阻水閘門				(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果		
項目	No.	檢 查 項 目	停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
鋼索	1	檢查索股外圍除銹潤滑。(每年6月及12月)	●				◎	1	0
	2	檢查鋼索外徑是否磨耗<7%。標準值：30mm±10%	●				◎	4	0
	3	檢查鋼索斷絲在容許內。 標準值：斷絲1/10以內(前次更換日期：105.07.22)	●				◎	4	0
	4	檢查兩側鋼索拉力是否平均。	●				◎	12	0
	5	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。	●				◎	4	0
開放型齒輪	1	檢查輪齒是否因嚙來異物造成齒面嚴重磨損。	●				◎	12	0
	2	檢查輪齒接觸面是否嚙合均勻。		●			◎	4	0
	3	檢查兩齒輪中心位置是否偏移。		●			◎	4	0
	4	檢查小齒輪軸承座螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	5	檢查小齒輪軸承潤滑油是否充足。	●				◎	12	0
	6	檢查大、小齒輪是否過度磨損。	●				◎	1	0
	7	檢查環型齒輪與鼓輪之結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	8	檢查環型齒輪與鼓輪之潤滑油是否充足。	●				◎	12	0
減速機	1	檢查箱體結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	2	檢查潤滑油之油位是否在規定值內。 (前次換油日期：109.05.13)	●				◎	12	0
	3	檢查固定螺栓是否鬆動，箱體是否移位。	●				◎	4	0
	4	震動及異音。		●			◎	12	0
齒連輪軸·器	1	檢查結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	2	檢查聯軸器與各傳動軸是否結合良好。	●				◎	12	0
吊門機基座	1	檢查是否銹蝕。	●				◎	4	0
	2	檢查基礎螺栓是否鬆動、銹蝕。	●				◎	4	0
	3	檢查各鋼構件是否扭曲、變形。	●				◎	1	0
	4	推力剎車動作。		●			◎	12	0
	5	馬達轉動是否順暢。		●			◎	12	0
極與限開度開關計	1	檢查傳動鍊條之鬆緊度是否適中及潤滑。	●				◎	4	0
	2	檢查各處固定螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	3	以潔淨抹布擦拭開度計表蓋，唯不可沾用任何化學溶劑，以免錶蓋變質、變形。	●				◎	12	0
	4	極限開關設定是否正確。		●			◎	4	0
主及輪側導軌履	1	檢查是否有異常損傷。	●				◎	1	0
	2	檢查是否有其他雜物。	●				◎	12	0
現場控制箱	1	各項保護功能檢查。	●				◎	12	0
	2	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上	●				◎	4	0
	3	箱內灰塵清除。	●				◎	12	0
	4	試運轉及測試調整。馬達額定電流：13.6A		●			◎	12	0
	5	三相電源電壓。AC220V±10%	●				◎	12	0
	6	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
	7	鋼索保護裝置 Load Cell	●				◎	12	0
閘門體	1	檢查閘、閘門體是否變形。	●				◎	4	0
	2	閘門體銹蝕補塗油漆。	●				◎	1	0
	3	主輪、滑輪及側導輪潤滑。	●				◎	4	0
	4	主輪或連接機構之螺栓是否脫落。	●				◎	12	0

鯉魚潭水庫-取水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設備名稱		點檢	檢查週期 (季：3.6.9.12)			形式·型式 鋼索式閘門			
項目	No.		停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
1-3.第一擋水閘門									
鋼索	1	檢查索股外圍除銹潤滑。(每年6月及12月)	●				◎	1	0
	2	檢查鋼索外徑是否磨耗<7%。標準值：36mm±10%	●				◎	4	0
	3	檢查鋼索鋼索斷絲在容許內。 標準值：斷絲1/10以內。(前次更換日期：101.04)	●				◎	4	0
	4	檢查兩側鋼索拉力是否平均。	●				◎	12	0
	5	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。	●				◎	4	0
開放型齒輪	1	檢查輪齒是否因嚙來異物造成齒面嚴重磨損。	●				◎	12	0
	2	檢查輪齒接觸面是否嚙合均勻。	●	●			◎	4	0
	3	檢查兩齒輪中心位置是否偏移。	●	●			◎	4	0
	4	檢查小齒輪軸承座螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	5	檢查小齒輪軸承潤滑油是否充足。	●				◎	12	0
	6	檢查大、小齒輪是否過度磨損。	●				◎	1	0
	7	檢查環型齒輪與鼓輪之結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	8	檢查環型齒輪與鼓輪之潤滑油是否充足。	●				◎	12	0
減速機	1	檢查箱體結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	2	檢查潤滑油之油位是否在規定值內。 (前次換油日期：101.09.20)	●				◎	12	0
	3	檢查固定螺栓是否鬆動，箱體是否移位。	●				◎	4	0
	4	震動及異音。	●	●			◎	12	0
齒連輪軸·器	1	檢查結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	2	檢查聯軸器與各傳動軸是否結合良好。	●				◎	13	0
吊門機基座	1	檢查是否銹蝕。	●				◎	4	0
	2	檢查基礎螺栓是否鬆動、銹蝕。	●				◎	4	0
	3	檢查各鋼構件是否扭曲、變形。	●				◎	1	0
	4	推力剎車動作。	●	●			◎	12	0
	5	馬達轉動是否順暢。	●	●			◎	12	0
極與限開度開度計	1	檢查傳動鍊條之鬆緊度是否適中及潤滑。	●				◎	4	0
	2	檢查各處固定螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	3	以潔淨抹布擦拭開度計表蓋，唯不可沾用任何化學溶劑，以免錶蓋變質、變形。	●				◎	12	0
	4	極限開關設定是否正確。		●			◎	4	0
主及輪側導輪	1	檢查是否有異常損傷。	●				◎	1	0
	2	檢查是否有其他雜物。	●				◎	12	0
現場控制箱	1	各項保護功能檢查。	●				◎	12	0
	2	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上	●				◎	4	0
	3	箱內灰塵清除。	●				◎	12	0
	4	試運轉及測試調整。馬達額定電流：19.4A		●			◎	12	0
	5	三相電源電壓。AC220V±10%	●				◎	12	0
	6	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
	7	鋼索保護裝置 Load Cell	●				◎	12	0
閘閥門體	1	檢查閘、閥門體是否變形。	●				◎	4	0
	2	閘閥門體銹蝕補塗油漆。	●				◎	1	0
	3	主輪、滑輪及側導輪潤滑。	●				◎	4	0
	4	主輪或連接機構之螺栓是否脫落。	●				◎	12	0
	5	充水閥導翼、彈簧是否脫落。	●				◎	12	0
	6	充水閥是否位於關閉位置。	●				◎	12	0

鯉魚潭水庫-取水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢		檢 查 週 期			形式·型式	油壓式閘門	
1-4.第二擋水閘門				(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果		
項目	No.	檢 查 項 目	停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
油壓單元	1	檢查液壓油值是否足夠，是否透明無變色。	●		◎			12	0
	2	檢查液壓泵是否有異常噪音。		●	◎			12	0
	3	檢查壓力表是否正常。		●		◎		4	0
	4	測試電磁閥是否正常。		●		◎		4	0
	5	油管管路是否有漏油現象。	●		◎			12	0
	6	接合處螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	7	馬達運轉是否正常。		●	◎			12	0
油壓缸	1	檢查油壓桿是否有外力損傷。	●			◎		4	0
	2	檢查接合處螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	3	檢查是否有漏油現象。	●			◎		3	1
	4	檢查油壓桿潤滑油脂是否足夠。	●			◎		4	0
	5	油壓缸鎖定裝置功能檢查。	●			◎		4	0
連接吊桿	1	檢查法蘭螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	2	檢查連桿導輪是否有異常損傷。	●			◎		4	0
	3	檢查導輪是否有異常損傷。	●			◎		4	0
	4	檢查是否有其他雜物。	●		◎			12	0
	5	維修用支撐樑作動是否正常。	●			◎		4	0
開及度極指限示開計關	1	傳動機件是否順暢。		●		◎		4	0
	2	接合處螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	3	清潔指針錶蓋。	●		◎			12	0
	4	極限開關設定是否正確。		●		◎		4	0
現場控制箱	1	各項保護功能檢查。	●		◎			12	0
	2	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上	●			◎		4	0
	3	箱內灰塵清除。	●		◎			12	0
	4	試運轉及測試調整。 馬達額定電流：104A。		●	◎			12	0
	5	三相電源電壓。AC220V±10%	●		◎			12	0
	6	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
支承裝置	1	油壓裝置。		●	◎			12	0
	2	極限開關。		●	◎			12	0
	3	支承座。		●	◎			12	0

鯉魚潭水庫-取水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢		檢查週期			形式·型式	架空式 (20噸)	
1-5.固定式起重機		工檢日期：110.05.08~112.05.05		(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果		
項目	No.	檢 查 項 目	停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
鋼 索	1	檢查索股外圍除銹潤滑。(每年6月及12月)	●				◎	1	0
	2	檢查鋼索外徑是否磨耗。標準值：22mm±10%	●			◎		4	0
	3	檢查鋼索鋼索斷絲在容許內。標準值：斷絲1/10以內。	●			◎		4	0
	4	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。	●			◎		4	0
滑 輪 及 吊 鉤	1	運轉是否正常。		●	◎			12	0
	2	受損、龜裂、變形。	●			◎		4	0
	3	潤滑、注油。	●			◎		4	0
	4	檢查吊勾防滑舌片是否正常。	●			◎		4	0
捲 揚 機	1	捲揚馬達及減速機運轉噪音震動。		●	◎			12	0
	2	鼓輪及鋼索收放是否順暢。		●	◎			12	0
	3	檢查固定螺栓是否鬆動、箱體是否移位。	●			◎		4	0
	4	是否有其他異物佔據。	●			◎		12	0
走 行 機 構	1	縱行馬達及減速機運轉噪音震動。		●	◎			12	0
	2	橫行馬達及減速機運轉噪音震動。		●	◎			12	0
	3	縱行軌道及走行輪運轉是否正常。		●	◎			12	0
	4	橫行軌道及走行輪運轉是否正常。		●	◎			12	0
	5	縱行、橫行軌道及走行輪是否有其他異物佔據。	●			◎		12	0
集 電 軌	1	集電軌是否有其他異物佔據或異常損傷。	●			◎		12	0
	2	集電器與集電軌接觸是否良好。	●			◎		12	0
馬 達 控 制 箱	1	各項保護功能檢查。	●			◎		12	0
	2	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上	●			◎		4	0
	3	箱內灰塵清除。	●			◎		12	0
	4	試運轉及測試調整。馬達額定電流：65A		●	◎			12	0
	5	三相電源電壓。AC220V±10%	●			◎		12	0
極 限 開 關	1	上升極限。		●	◎			12	0
	2	橫行左右極限。		●	◎			12	0
	3	縱行前後極限。		●	◎			12	0
機 戶 房 外 照 明	1	檢查照明、開關是否正常。		●	◎			12	0

鯉魚潭水庫-取水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形式・型式	125KW發電機		
1-6. 取水塔發電機			(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果			
項目	No.	檢 查 項 目	停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
發 電 機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時：0 h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	2	機油檢查。(前次更換日期：109.08.14)。 (容值：12公升) SAE40柴油引擎機油 3年更換	●		◎			12	0
	3	機油蕊檢查。 (前次更換積時：180h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	4	柴油檢查。(存量80%以上)	●		◎			12	0
	5	柴油蕊檢查。 (前次更換積時：180h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	6	冷卻水檢查。(水箱精添加日期：109.08.14) 1年更換	●		◎			12	0
	7	標準值，電壓：220 V 頻率：60 Hz 轉速：1800 rpm		●	◎			12	0
	8	發電機啟動是否正常。		●	◎			12	0
	9	外部清潔保養。	●		◎			12	0
	10	累積使用時數：185.7h / 啟動次數：282		●	◎			12	0
	11	電瓶液比重值。標準值：1.225以上	●		◎			12	0
	12	電瓶電壓DC12V。(前次更換日期：106.03) 2年更換	●		◎			12	0
	13	充電機是否正常。	●		◎			12	0
	14	ATS自動交換開關(模擬測試)	●				◎	1	0
	15	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
	16	冷啟動值檢查。標準60%以上	●					1/2	2

鯉魚潭水庫-第一出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形 式 · 型 式	油 壓 式 閘 門		
2-1. 第一閘室閘閥			(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果			
項 目	No.	檢 查 項 目	停 止 中	運 轉 中	月	季	年	正 常 次 數	異 常 次 數
現 場 控 制 盤 檢 查	1	測試各項指示燈是否正常。	●		◎			12	0
	2	檢查泵浦是否正常動作。		●	◎			12	0
	3	測試警報器功能是否正常。	●			◎		4	0
	4	檢查各項保險絲是否正常。	●		◎			12	0
	5	檢查各電路接點是否鬆脫。	●			◎		4	0
	6	確認各項功能開關是否正常動作。		●		◎		4	0
	7	三相電源電壓。標準值：380V±10%	●		◎			12	0
	8	內外部污塵清潔。	●		◎			12	0
	9	調整各閘之開度指示器。	●				◎	1	0
	10	泵浦運轉測試及絕緣值測。		●		◎		4	0
			1號泵標準值：額定電流56A			◎			12
		絕緣1MΩ以上				◎		4	0
		2號泵標準值：額定電流56A			◎			12	0
		絕緣1MΩ以上				◎		4	0
		預備泵標準值：額定電流56A			◎			12	0
		絕緣1MΩ以上				◎		4	0
11		接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
油 壓 單 元	1	檢查液壓油值是否足夠及透明無變色。 (前次更換日期：101年12月)	●		◎			12	0
	2	檢查過濾器是否正常。			◎			12	0
	3	測試齒輪泵是否異常噪音。		●	◎			12	0
	4	檢查油溫度是否正常。		●		◎		4	0
	5	測試壓力表是否正常。		●		◎		3	1
	6	檢查是否有漏油情形。	●		◎			12	0
	7	檢查油槽通氣口是否正常。		●		◎		4	0
	8	測試手動泵浦是否正常動作。	●				◎	1	0
	9	檢查油壓管路是否腐蝕。	●				◎	1	0

鯉魚潭水庫-第一出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設備名稱		點檢	檢查週期 (季：3.6.9.12)			形式·型式油壓式閘門 檢查結果			
項目	No.		停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
2-2.第一閘室閘閥#1									
#1 排砂閘	1	檢查外部是否破裂等異常情形。	●			◎		4	0
	2	檢查法蘭接合處及閘蓋是否漏水。	●			◎		12	0
	3	排砂測試。	●			◎		4	0
	4	檢查閘柄螺紋是否正常。	●			◎		4	0
	5	閘柄潤滑。	●			◎		4	0
#1 旁通閘	1	檢查電動針閘及手動閘閘蓋是否漏水。	●			◎		12	0
	2	檢查電動針閘及手動閘法蘭接合處是否漏水。	●			◎		12	0
	3	手動測試。	●			◎		4	0
	4	檢查閘柄螺紋是否正常。	●			◎		4	0
	5	閘柄潤滑。	●			◎		4	0
#1 旁操通作閘檢·查	1	是否有不正常的異音及振動聲。		●		◎		4	0
	2	閘柄潤滑。	●			◎		4	0
	3	檢查開度指示表。		●		◎		4	0
	4	檢查各項電源接頭是否鬆脫。	●			◎		4	0
	5	檢查測試極限開關。		●			◎	1	0
#1 噴外流部式檢閘查門·	1	檢查閘體是否破裂等異常情形。	●			◎		4	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	●			◎		12	0
	4	檢查潤滑油是否漏出。	●			◎		12	0
	5	檢查液壓油是否漏出。	●			◎		12	0
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	●			◎		12	0
	7	閘門及銅水封檢查。	●			◎		4	0
#1 噴操流作式檢閘查門·	1	操作時是否異常振動及噪音。		●		◎		4	0
	2	閘在全閉或全開位置是否有偏差。		●		◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●		◎		4	0
	4	填加潤滑油。	●			◎		12	0
	5	調整開度指示表。	●			◎		4	0
	6	排氣閘維護。	●			◎		4	0
#1 空氣閘	1	排氣口是否漏水。	●				◎	1	0
	2	檢查接合處是否漏水。	●			◎		12	0
	3	檢查浮球動作是否正常。		●		◎		4	0
	4	清通排氣孔。	●			◎		12	0
	5	手動閘是否漏水。	●			◎		12	0
	6	手動閘操作測試。	●			◎		4	0
#1 環閘	1	檢查潤滑油值。	●			◎		12	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	●			◎		12	0
	4	檢查潤滑油是否漏出。	●			◎		12	0
	5	檢查液壓油是否漏出。	●			◎		12	0
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	●			◎		12	0
#1 環閘操作檢查	1	操作時是否異常振動及異音。		●		◎		4	0
	2	閘在全閉或全開位置是否有偏差。		●		◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●		◎		4	0
	4	填加潤滑油。	●			◎		12	0
	5	檢查開度指示表。		●		◎		4	0
	6	水壓平衡表測試。		●		◎		4	0
	7	排氣閘維護。	●			◎		4	0

鯉魚潭水庫-第一出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設備名稱		點檢		檢查週期			形式·型式油壓式閘門		
2-3.第一閘室閘閥#2				(季：3.6.9.12)			檢查結果		
項目	No.	檢查項目	停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
#2 排砂閘	1	檢查外部是否破裂等異常情形。	●			◎		4	0
	2	檢查法蘭接合處及閘蓋是否漏水。	●		◎			12	0
	3	排砂測試。	●			◎		4	0
	4	檢查閘柄螺紋是否正常。	●			◎		4	0
	5	閘柄潤滑。	●			◎		4	0
#2 旁通閘	1	檢查電動針閘及手動閘閘蓋是否漏水。	●		◎			12	0
	2	檢查電動針閘及手動閘法蘭接合處是否漏水。	●		◎			12	0
	3	手動測試。	●			◎		4	0
	4	檢查閘柄螺紋是否正常。	●			◎		4	0
	5	閘柄潤滑。	●			◎		4	0
#2 旁操通作閘檢·查	1	是否有不正常的異音及振動聲。		●		◎		4	0
	2	閘柄潤滑。	●			◎		4	0
	3	檢查開度指示表。		●		◎		4	0
	4	檢查各項電源接頭是否鬆脫。	●			◎		4	0
	5	檢查測試極限開關。		●			◎	1	0
#2 噴外流部式閘閥·	1	檢查閘體是否破裂等異常情形。	●			◎		4	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	●		◎			12	0
	4	檢查潤滑油是否漏出。	●		◎			12	0
	5	檢查液壓油是否漏出。	●		◎			12	0
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	●		◎			12	0
	7	閘門及銅水封檢查。	●			◎		4	0
#2 噴操流作式閘閥·	1	操作時是否異常振動及噪音。		●		◎		4	0
	2	閘閥在全閉或全開位置是否有偏差。		●		◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●		◎		4	0
	4	填加潤滑油。	●		◎			12	0
	5	檢查開度指示表。		●		◎		4	0
	6	排氣閘維護。	●			◎		4	0
#2 空氣閘	1	排氣口是否漏水。	●				◎	1	0
	2	檢查接合處是否漏水。	●			◎		12	0
	3	檢查浮球動作是否正常。		●		◎		4	0
	4	清通排氣孔。	●			◎		12	0
	5	手動閘是否漏水。	●			◎		12	0
	6	手動閘操作測試。	●			◎		4	0
#2 環閘閥	1	檢查潤滑油值。	●			◎		12	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	●			◎		12	0
	4	檢查潤滑油是否漏出。	●			◎		12	0
	5	檢查液壓油是否漏出。	●			◎		12	0
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	●			◎		12	0
#2 環閘閥 操作檢查	1	操作時是否異常振動及異音。		●		◎		4	0
	2	閘閥在全閉或全開位置是否有偏差。		●		◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●		◎		4	0
	4	填加潤滑油。	●			◎		12	0
	5	檢查開度指示表。	●			◎		4	0
	6	水壓平衡表測試。		●		◎		4	0
	7	排氣閘維護。	●			◎		4	0

鯉魚潭水庫-第一出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形式・型式	175KW發電機	
2-4.第一開閥室發電機			停止中	運轉中	(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果
項目	No.	檢 查 項 目			月	季	年	正常次數
發 電 機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時：92 h) /每200小時更換	●		◎		4	0
	2	機油檢查。(前次更換日期：109.08) (容值：13公升) SAE40柴油引擎機油 2年更換	●		◎		12	0
	3	機油蕊檢查。 (前次更換積時：141h) /每200小時更換	●		◎		4	0
	4	柴油檢查。(存量80%以上)	●		◎		12	0
	5	柴油蕊檢查。 (前次更換積時：141h) /每200小時更換	●		◎		4	0
	6	冷卻水檢查。(水箱精添加日期：109.08) 1年更換	●		◎		12	0
	7	標準值，電壓：380 V 頻率：60 Hz 轉速：1800 rpm		●	◎		12	0
	8	發電機啟動是否正常。		●	◎		12	0
	9	外部清潔保養。	●		◎		12	0
	10	累積使用時數：148.8h / 啟動次數：302		●	◎		12	0
	11	電瓶液比重值。標準值：1.225以上	●		◎		12	0
	12	電瓶電壓DC12V。(前次更換日期：109.08) 2年更換	●		◎		12	0
	13	充電機是否正常。	●		◎		12	0
	14	ATS自動交換開關(模擬測試)	●			◎	1	0
	15	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●			◎	1	0
	16	冷啟動值檢查。標準60%以上	●			1/2	2	0

鯉魚潭水庫-第一出水工蝶閥室及流值計機房
設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形 式 · 型 式	電 動 蝶 閥	
2-5.公共給水第一蝶閥			停止中	運轉中	(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果
項 目	No.	檢 查 項 目			月	季	年	正 常 次 數
#1 蝶 閥 閥 體 外 部 檢 查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。	●		◎		4	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●		◎		4	0
	3	檢查潤滑油是否漏出。	●		◎		12	0
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	●		◎		12	0
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	●		◎		12	0
#1 蝶 閥 閥 體 操 作 檢 查	1	操作時是否異常振動及噪音。		●	◎		4	0
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。		●	◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●	◎		4	0
	4	檢查開度指示表。	●		◎		4	0
	5	排氣閥維護。	●		◎		4	0
	6	檢查各項電源接頭是否鬆脫。	●		◎		4	0
	7	三相電源電壓。標準值：380V±10%	●		◎		12	0
	8	試運轉及測試調整。蝶閥電流標準值：9.5A		●	◎		12	0
	9	檢查測試極限開關。		●		◎	1	0
第一 源水 管曝 露段 及排 泥閥	1	檢查曝露段是否銹蝕。	●		◎		12	0
	2	檢查排泥閥部份是否漏水。	●		◎		12	0
流及 量抽 計水 室泵	1	檢查是否正常抽水。	●		◎		12	0
	2	抽水泵運轉測試。		●	◎		12	0
	3	現場控制箱清潔。	●		◎		12	0
	4	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上	●		◎		4	0

鯉魚潭水庫-第二出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢		檢 查 週 期			形 式 · 型 式	油 壓 式 閘 門	
3-1.第二閘室				(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果		
項 目	No.	檢 查 項 目	停 止 中	運 轉 中	月	季	年	正 常 次 數	異 常 次 數
現 場 控 制 箱	1	各項保護功能檢查。	●		◎			12	0
	2	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上	●			◎		4	0
	3	箱內灰塵清除。	●		◎			12	0
	4	試運轉及測試調整。1號泵額定電流標準值：34.5A		●	◎			12	0
	5	2號泵額定電流標準值：34.5A		●	◎			12	0
	5	三相電源電壓。標準值：380V±10%	●		◎			12	0
油 壓 單 元	1	檢查液壓油值是否足夠，是否透明無變色。(驗收時間：102/7)	●		◎			12	0
	2	檢查過濾器是否正常。	●			◎		4	0
	3	檢查油壓泵是否異常噪音。		●	◎			12	0
	4	檢查油溫度是否正常。		●		◎		4	0
	5	檢查油壓力是否正常。		●		◎		4	0
	6	檢查是否有漏油情形。	●		◎			12	0
	7	檢查油槽通氣口是否正常。	●			◎		4	0
	8	各項功能測試。		●		◎		4	0
	9	檢查接合處螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	10	檢查電路接頭是否鬆動。	●			◎		4	0
	11	測試手動泵浦是否正常動作。	●				◎	1	0
	12	檢查油壓管路是否腐蝕。	●				◎	1	0
旁 通 閘	1	檢查電動閘閥及手動閘閥蓋是否漏水。	●		◎			12	0
	2	檢查電動閘閥及手動閘法蘭接合處是否漏水。	●		◎			12	0
	3	手動測試。	●			◎		4	0
	4	檢查閘柄螺紋是否正常。	●			◎		4	0
	5	閘柄潤滑。	●			◎		4	0
旁 操 通 作 閘 檢 · 查	1	是否有不正常的異音及振動聲。		●		◎		4	0
	2	閘柄潤滑。	●			◎		4	0
	3	檢查開度指示表。		●		◎		4	0
	4	檢查各項電源接頭是否鬆脫。	●			◎		4	0
	5	檢查測試極限開關。		●			◎	1	0
高 壓 滑 動 閘	1	檢查潤滑油值。	●		◎			12	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	●		◎			12	0
	4	檢查潤滑油是否漏出。	●		◎			12	0
	5	檢查液壓油是否漏出。	●		◎			12	0
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	●		◎			12	0
高 壓 滑 動 閘 操 作 檢 查	1	操作時是否異常振動及異音。		●		◎		4	0
	2	閘在全閉或全開位置是否有偏差。		●		◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●		◎		4	0
	4	填加潤滑油。	●		◎			12	0
	5	檢查開度指示表。		●		◎		4	0
	6	水壓平衡表測試。		●		◎		4	0

鯉魚潭水庫-第二出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形式・型式	油壓式閘門		
3-1.第二閘閥室			(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果			
項目	No.	檢 查 項 目	停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
噴外流部式檢閘查門・	1	檢查閘體是否破裂等異常情形。	●			◎		4	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	3	檢查閘蓋是否變形及漏水。	●		◎			12	0
	4	檢查潤滑油是否漏出。	●		◎			12	0
	5	檢查液壓油是否漏出。	●		◎			12	0
	6	檢查法蘭部份是否漏水。	●		◎			12	0
	7	閘門及水封檢查。	●			◎		4	0
噴操作式檢閘查門・	1	操作時是否異常振動及噪音。		●		◎		4	0
	2	閘閥在全閉或全開位置是否有偏差。		●		◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●		◎		4	0
	4	填加潤滑油。	●		◎			12	0
	5	檢查開度計是否正常。		●			◎	1	0
通氣閘	1	排氣口是否漏水。	●				◎	1	0
	2	檢查接合處是否漏水。	●		◎			12	0
	3	檢查浮球動作是否正常。		●		◎		4	0
	4	清通排氣孔。	●		◎			12	0
	5	手動閘是否漏水。	●		◎			12	0
	6	手動閘操作測試。	●			◎		4	0
	16	冷啟動值檢查。標準60%以上	●					2	0

鯉魚潭水庫-第一出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形式・型式	80KW發電機		
3-2.第二閘室發電機			停止中	運轉中	月	季	年	檢 查 結 果	
項目	No.	檢 查 項 目						●	◎
發 電 機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時：38 h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	2	機油檢查。(前次更換日期：109.08)。 (容值：14 公升) SAE40柴油引擎機油。2年更換	●		◎			12	0
	3	機油蕊檢查。 (前次更換積時：142h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	4	柴油檢查。(存量80%以上)	●		◎			12	0
	5	柴油蕊檢查。 (前次更換積時：142h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	6	冷卻水檢查。(前次更換日期：109.08)	●		◎			12	0
	7	標準值，電壓：380 V 頻率：60 Hz 轉速：1800 rpm		●	◎			12	0
	8	發電機啟動是否正常。		●	◎			12	0
	9	外部清潔保養。	●		◎			12	0
	10	累積使用時數：150.0h / 啟動次數：289		●	◎			12	0
	11	電瓶液比重值。標準值：1.225以上	●		◎			12	0
	12	電瓶電壓DC12V。(前次更換日期：109.08) 2年更換	●		◎			12	0
	13	充電機是否正常。	●		◎			12	0
	14	ATS自動交換開關(模擬測試)	●				◎	1	0
	15	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
	16	冷啟動值檢查。標準60%以上	●				1/2	2	0

鯉魚潭水庫-第二出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形式・型式	電動蝶閥		
3-3.公共給水蝶閥#2			(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果			
項目	No.	檢 查 項 目	停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
抽水 泵	1	檢查是否正常抽水	●		◎			12	0
	2	抽水機運轉測試。標準值: 3.5A		●	◎			12	0
蝶外 閥部 閥檢 體查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。	●		◎			4	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●		◎			4	0
	3	檢查潤滑油是否漏出。	●		◎			12	0
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	●		◎			12	0
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	●		◎			12	0
蝶操 閥作 閥檢 體查	1	操作時是否異常振動及噪音。		●	◎			4	0
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。		●	◎			4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●	◎			4	0
	4	檢查開度指示表。	●		◎			4	0
	5	檢查各項電源接頭是否鬆脫。	●		◎			4	0
	6	檢查極限開關。	●				◎	1	0
	7	手動閥檢查。	●				◎	1	0
副外 閥部 閥檢 體查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。	●		◎			4	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●		◎			4	0
	3	檢查潤滑油是否漏出。	●		◎			12	0
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	●		◎			12	0
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	●		◎			12	0
副操 閥作 閥檢 體查	1	操作時是否異常振動及噪音。		●	◎			4	0
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。		●	◎			4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●	◎			4	0
	4	檢查開度指示表。	●		◎			4	0
	5	檢查各項電源接頭是否鬆脫。	●		◎			4	0
	6	檢查極限開關。	●				◎	1	0
	7	手動閥檢查。	●				◎	1	0
現 場 控 制 箱	1	各項保護功能檢查。	●		◎			12	0
	2	箱內灰塵清除。	●		◎			12	0
	3	試運轉及測試調整。蝶閥電流標準值：9A		●	◎			12	0
		副閥電流標準值：3A		●	◎			12	0
	4	三相電源電壓。標準值：380V±10%	●		◎			12	0

鯉魚潭水庫-第二出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形式・型式	電動蝶閥	
3-4.公共給水蝶閥#3			停止中	運轉中	(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果
項目	No.	檢 查 項 目			月	季	年	正常次數
#3 抽 水 泵	1	檢查是否正常抽水	●		◎		12	0
	2	抽水機運轉測試。標準值:3.5A		●	◎		12	0
#3 蝶 外 閥 部 閥 檢 體 查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。	●		◎		4	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●		◎		4	0
	3	檢查潤滑油是否漏出。	●		◎		12	0
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	●		◎		12	0
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	●		◎		12	0
#3 蝶 操 閥 作 閥 檢 體 查	1	操作時是否異常振動及噪音。		●	◎		4	0
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。		●	◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●	◎		4	0
	4	檢查開度指示表。	●		◎		4	0
	5	檢查各項電源接頭是否鬆脫。	●		◎		4	0
	6	檢查極限開關。	●			◎	1	0
	7	手動閥檢查。	●			◎	1	0
#3 副 外 閥 部 閥 檢 體 查	1	檢查閥體是否破裂等異常情形。	●		◎		4	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●		◎		4	0
	3	檢查潤滑油是否漏出。	●		◎		12	0
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	●		◎		12	0
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	●		◎		12	0
#3 副 操 閥 作 閥 檢 體 查	1	操作時是否異常振動及噪音。		●	◎		4	0
	2	閥在全閉或全開位置是否有偏差。		●	◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●	◎		4	0
	4	檢查開度指示表。	●		◎		4	0
	5	排氣閥維護。	●		◎		4	0
	6	檢查各項電源接頭是否鬆脫。	●		◎		4	0
	7	手動閥檢查。	●			◎	1	0
現 場 控 制 箱	1	各項保護功能檢查。	●		◎		12	0
	2	箱內灰塵清除。	●		◎		12	0
	3	試運轉及測試調整。蝶閥電流標準值：9 A		●	◎		12	0
		副閥電流標準值：3 A		●	◎		12	0
	4	三相電源電壓。標準值：380V±10%	●		◎		12	0

鯉魚潭水庫-第二出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形 式 · 型 式			
3-5.備援壓力鋼管排泥閘			(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果			
項 目	No.	檢 查 項 目	停止中	運轉中	月	季	年	正 常 次 數	異 常 次 數
排泥閘外部檢查	1	檢查閘體是否破裂等異常情形。	●			◎		4	0
	2	檢查螺栓是否鬆動。	●			◎		4	0
	3	檢查潤滑油是否漏出。	●		◎			12	0
	4	檢查法蘭部份是否漏水。	●		◎			12	0
	5	檢查蝸齒箱是否破裂。	●		◎			12	0
排泥閘操作檢查	1	操作時是否異常振動及噪音。		●		◎		4	0
	2	閘在全閉或全開位置是否有偏差。		●		◎		4	0
	3	檢查是否有漏油情形。		●		◎		4	0
	4	檢查開度指示表。	●			◎		4	0
	5	檢查各項電源接頭是否鬆脫。	●			◎		4	0
	6	三相電源電壓。標準值：380V±10%	●		◎			12	0
	7	檢查測試極限開關。		●			◎	1	0
	8	運轉測試。標準值：2.19A	●		◎			11	1

鯉魚潭水庫-第二出水工設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形 式 · 型 式			
3-6.備援壓力鋼管隧道			(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果			
項 目	No.	檢 查 項 目	停 止 中	運 轉 中	月	季	年	正 常 次 數	異 常 次 數
輸 送 風 機	1	各項保護功能檢查。	●		◎			12	0
	2	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上	●			◎		4	0
	3	箱內灰塵清除。	●		◎			12	0
	4	三相電源電壓。標準值：380V±10% 10A/台 共5台	●		◎			12	0
	5	測試運轉是否正常。		●	◎			12	0
S.F 超流 音值 波計	1	儀表灰塵清除。		●	◎			12	0
	2	ø3000mm連結處是否漏水、儀錶是否正常		●	◎			12	0
輸 送 管 通 氣 閥	1	排氣口是否漏水。	●				◎	1	0
	2	檢查接合處是否漏水。	●		◎			12	0
	3	檢查浮球動作是否正常。		●		◎		4	0
	4	清通排氣孔。	●		◎			12	0
	5	手動閥是否漏水。	●		◎			12	0
	6	手動閥操作測試。	●			◎		4	0
隧 道 照 明	1	檢查照明、開關是否正常。(右一) D4L		●	◎			12	0
	2	檢查照明、開關是否正常。(右二) D5L		●	◎			12	0
	3	檢查照明、開關是否正常。(右三) D6L		●	◎			12	0
	4	檢查照明、開關是否正常。(左一) D3L		●	◎			12	0
	5	檢查照明、開關是否正常。(左二) D2L		●	◎			12	0
	6	檢查照明、開關是否正常。(左三) D1L		●	◎			12	0

鯉魚潭水庫-後池堰設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形式·型式	鋼索式弧形閘門		
4-1.後池堰弧型閘門吊門機			停止中	運轉中	(季：3.6.9.12)	檢 查 結 果			
項目	No.	檢 查 項 目			月	季	年	正常次數	異常次數
鋼索	1	檢查索股外圍除銹潤滑。(每年6月及12月)	●				◎	1	0
	2	檢查鋼索外徑是否磨耗<7%。標準值：42mm±10%	●				◎	4	0
	3	檢查鋼索鋼索斷絲在容許內。標準值：斷絲1/10以內。	●				◎	4	0
	4	檢查兩側鋼索拉力是否平均。	●			◎		12	0
	5	檢查鋼索鎖固螺絲是否鬆脫。	●				◎	4	0
開放型齒輪	1	檢查輪齒是否因嚙來異物造成齒面嚴重磨損。	●				◎	12	0
	2	檢查輪齒接觸面是否嚙合均勻。		●			◎	4	0
	3	檢查兩齒輪中心位置是否偏移。		●			◎	4	0
	4	檢查小齒輪軸承座螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	5	檢查小齒輪軸承潤滑油是否充足。	●			◎		12	0
	6	檢查大、小齒輪是否過度磨損。	●				◎	1	0
	7	檢查環型齒輪與鼓輪之結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	8	檢查環型齒輪與鼓輪之潤滑油是否充足。	●			◎		12	0
減速機	1	檢查箱體結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	2	檢查潤滑油之油位是否在規定值內。 (前次換油日期：101.09.20)3年更換	●				◎	12	0
	3	檢查固定螺栓是否鬆動，箱體是否移位。	●				◎	4	0
	4	震動及異音。		●			◎	12	0
齒連輪軸·器	1	檢查結合螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	2	檢查聯軸器與各傳動軸是否結合良好。	●				◎	12	0
吊門機基座	1	檢查是否銹蝕。	●				◎	1	0
	2	檢查基礎螺栓是否鬆動、銹蝕。	●				◎	4	0
	3	檢查各鋼構件是否扭曲、變形。	●				◎	1	0
	4	推力剎車動作。		●			◎	12	0
	5	馬達轉動是否順暢。		●			◎	12	0
	6	推力剎車來令片厚度。每年12月(應大於6mm)	●				◎	1	0
極與限開度開關計	1	檢查傳動鍊條之鬆緊度是否適中及潤滑。	●				◎	4	0
	2	檢查各處固定螺栓是否鬆動。	●				◎	4	0
	3	以潔淨抹布擦拭開度計表蓋，唯不可沾用任何化學溶劑，以免錶蓋變質、變形。	●				◎	12	0
	4	極限開關設定是否正確。		●			◎	4	0
門門樞樞座臂及·	1	檢查是否有異常損傷。					◎	1	0
	2	檢查是否有其他雜物。					◎	12	0
現場控制箱	1	各項保護功能檢查。	●				◎	12	0
	2	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上	●				◎	4	0
	3	箱內灰塵清除。	●				◎	12	0
	4	試運轉及測試調整。馬達額定電流：31.5A		●			◎	12	0
	5	三相電源電壓。AC220V±10%	●				◎	12	0
	6	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
閘閘門體	1	檢查閘、閘門體是否變形。	●				◎	4	0
	2	閘閘門體檢查及銹蝕補塗油漆。	●				◎	1	0
	3	主輪、滑輪及側導輪潤滑。	●				◎	4	0
	4	主輪或連接機構之螺栓是否脫落。	●				◎	12	0

鯉魚潭水庫-滲漏室設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形式・型式	100KW發電機		
5-1.滲漏室發電機			停止中	運轉中	月	季	年	檢 查 結 果	
項目	No.	檢 查 項 目						正常次數	異常次數
發 電 機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時：343 h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	2	機油檢查。(前次更換日期：109.12) (容值：12公升)SAE40柴油引擎機油 2年更換	●		◎			12	0
	3	機油蕊檢查。 (前次更換積時：583h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	4	柴油檢查。(存量80%以上)	●		◎			12	0
	5	柴油蕊檢查。 (前次更換積時：583h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	6	冷卻水檢查。	●		◎			12	0
	7	標準值，電壓：220 V 頻率：60 Hz		●	◎			12	0
	8	發電機啟動是否正常。		●	◎			12	0
	9	外部清潔保養。	●		◎			12	0
	10	累積使用時數：24 h / 啟動次數：49		●	◎			12	0
	11	電瓶液比重值。標準值：1.225以上	●		◎			12	0
	12	電瓶電壓DC12V。(前次更換日期：109.12) 2年更換	●		◎			12	0
	13	充電機是否正常。	●		◎			12	0
	14	ATS自動交換開關(模擬測試)	●				◎	1	0
	15	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
	16	冷啟動值檢查。標準60%以上	●				1/2	2	0
抽 水 泵	1	檢查是否正常抽水	●		◎			12	0
	2	測試水位開關是否正常		●	◎			12	0
	3	控制箱檢查測試	●		◎			12	0
	4	抽水機運轉測試。額定電流：45A		●	◎			12	0
	5	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上		●		◎		4	0

鯉魚潭水庫-左廊道設施定期檢查、維護、保養統計表

日期：111年12月 30日

設 備 名 稱		點 檢		檢查週期			形式・型式	40KW發電機	
6-1.左廊道發電機				(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果		
項目	No.	檢 查 項 目	停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
發 電 機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時：123 h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	2	機油檢查。(前次更換日期：109.08)。 (容值：6.5公升)SAE40柴油引擎機油 2年更換	●		◎			12	0
	3	機油蕊檢查。 (前次更換積時：202h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	4	柴油檢查。(存量80%以上)	●		◎			12	0
	5	柴油蕊檢查。 (前次更換積時：202h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	6	冷卻水檢查。(水箱精添加日期：109.08) 1年更換	●		◎			12	0
	7	標準值，電壓：220 V 頻率：60 Hz 轉速：1800 rpm		●	◎			12	0
	8	發電機啟動是否正常。		●	◎			12	0
	9	外部清潔保養。	●		◎			12	0
	10	累積使用時數：209.8h / 啟動次數：234		●	◎			12	0
	11	電瓶液比重值。標準值：1.225以上			◎			12	0
	12	電瓶電壓DC12V。(前次更換日期：109.08) 2年更換	●		◎			12	0
	13	充電機是否正常。	●		◎			12	0
	14	ATS自動交換開關(模擬測試)	●				◎	1	0
	15	接地電阻檢查。標準值：50Ω以下	●				◎	1	0
	16	冷啟動值檢查。標準60%以上	●				1/2	2	0
抽 水 泵	1	檢查是否正常抽水	●		◎			12	0
	2	測試水位開關是否正常		●	◎			12	0
	3	控制箱檢查測試	●		◎			12	0
	4	抽水泵運轉測試		●	◎			12	0
	5	馬達絕緣測試。標準值：1MΩ以上		●		◎		4	0

鯉魚潭水庫-防音型汽、柴油引擎電焊發電機設施

日期：111年12月 30日

定期檢查、維護、保養統計表

設 備 名 稱		點 檢	檢 查 週 期			形式・型式	5.5KVA及2.5KW		
7-1防音型汽、柴油引擎電焊發電機			(季：3.6.9.12)			檢 查 結 果			
項目	No.	檢 查 項 目	停止中	運轉中	月	季	年	正常次數	異常次數
柴油引擎電焊發電機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時：55h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	2	機油檢查。(前次更換日期：109.08.14) SAE40柴油引擎機油 2年更換	●		◎			12	0
	3	柴油檢查。(存量80%以上)	●		◎			12	0
	4	柴油蕊檢查。 (前次更換積時：79h) /每200小時更換	●		◎			12	0
	5	冷卻水檢查。(前次更換日期：109.08)	●		◎			12	0
	6	電壓是否正常。標準值：110V		●	◎			12	0
	7	發電機啟動是否正常。		●	◎			12	0
	8	外部清潔保養。	●		◎			12	0
	9	累積使用時數：80.0 h		●	◎			12	0
	10	電瓶液比重值。免加水電池			◎			12	0
	11	電瓶電壓DC12V。(前次更換日期：109.08) 2年更換	●		◎			12	0
	12	冷啟動值檢查。標準60%以上	●					1/2	2
汽油引擎電焊發電機	1	空氣濾清器檢查。 (前次更換積時：140h) /每200小時更換	●			◎		4	0
	2	機油檢查。(前次更換日期：109.08.14) 2年更換	●		◎			12	0
	3	汽油檢查。	●		◎			12	0
	4	電壓是否正常。標準值：100V		●	◎			12	0
	5	發電機啟動是否正常。		●	◎			12	0
	6	外部清潔保養。	●		◎			12	0
	7	累積使用時數：261.7h		●	◎			12	0
	8	電瓶液比重值。免加水電池			◎			12	0
	9	電瓶電壓DC12V。(前次更換日期：109.08) 2年更換	●		◎			12	0
	10	冷啟動值檢查。標準60%以上	●					1/2	2



經濟部水利署中區水資源局

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

附件 C

95~111 年異常故障及建議事項彙整表

主辦單位：經濟部水利署中區水資源局

承包廠商：三源興股份有限公司

鯉魚潭水庫開門機電

C-95~111年度異常故障及建議事項彙整表

取水工進水口上層阻水閘門

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
100.07	總電源及馬達NFB漏電斷路器，經測試，無作動保護功能，建議更新。	因常年使用造成零件老化屬正常損壞。	100.09.07更新完成。
100.07	3E保護電驛，經測試，無作動保護功能，建議更新。	因常年使用造成零件老化屬正常損壞。	100.09.07更新完成。
104.11	上層阻水閘門現場控制箱，現場控制箱儀控廠商增裝之端子台掉落成，建議原廠商以螺絲固定。	儀控廠商增裝之端子台因沒固定掉落。	104.12.17完成。
106.04	上層阻水閘門側導輪輪心損壞。	因常年使用造成零件老化屬正常損壞。	106.05.23改善完成。

取水工進水口下層阻水閘門

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
97.01	下層阻水閘門開關箱把手更換及蜂鳴器更換。	因常年使用造成零件老化屬正常損壞。	97.01.18更換完成。
100.07	總電源及馬達NFB漏電斷路器，經測試，無作動保護功能，建議更新。	因常年使用造成零件老化屬正常損壞。	100.09.07更新完成。
101.09	減速機潤滑油已達更換周期，建議更換。	減速機潤滑油已屆滿進行更換。	101.09.20更新完成。

取水工第一檔水閘門

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
	無		

取水工第二檔水閘門

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
103.02	第二檔水閘門，全開鎖定功能異常。	辦理保固檢修中，請廠商瞭解實際情形。	已改善完成。
105.06	第二檔水閘門油壓單元壓力表滲油。	設備元件壓力表因常期使用造成劣化。	於105.12.14日更換完成。
110.02	第二檔水閘門-維修用支撐樑操作時油壓缸會漏油。	檢查為油封老化破裂所導致。	110.03.10安裝測試正常。

取水工發電機

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
95.11	取水工發電機時數表損壞無動作及建議更換。	因常年使用造成零件老化屬正常損壞。	95.12完成。
95.11	取水工發電機控制系統總成電磁閥損壞建議更換。	因常年使用造成零件老化屬正常損壞。	95.11已修復完成

鯉魚潭水庫閘門機電

C-95~111年度異常故障及建議事項彙整表

取水工發電機

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
98.11	取水工發電機運轉轉速不穩定(忽高忽低)，煩請專業廠商協處理。	可能造成原因有很多種情形，由專業廠商協處理。	已改善完成。
100.11	取水工發電機軸封老化，造成輕微漏水。	因常年使用造成零件老化屬正常損壞。	101.01.13更換完成。
101.12	取水工發電機，充電機充電電壓達 27.8V (無電壓調整)電壓過高致使電瓶液位下降，比重值大於1.3，建議更換充電機。	電壓過高充電可能不轉燈，長時間容易對電池損壞。	102.1.18更換完成。
103.08	取水工發電機電瓶充電器充電異常，建議更換電瓶充電器。	為不造成電瓶損耗，如充電器異常要儘快更新。	103.08改善完成。

第一出水工

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
95.01	第一出水工2號自動排氣閥小排氣口漏水，建議零件更換。	因常年使用造成橡膠老化有漏水現象先行調整止漏。	96.05.30更換完畢。
97.12	第一出水工排放閥環閘閘排砂磨損造成漏水，建議更換新品。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	100.10.13更新完成。
99.03	第一出水工液壓裝置第二放水閥用油壓壓力表指針故障，無法正確指示工作壓力，建議更換新品。	設備元件壓力表因常期使用造成劣化。	99.07已更新完成。
100.08	第一出水工空氣閥漏水，更換備品。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	100.08更換完成。
101.02	第一出水工油壓單元液壓油，建議更換。	油壓單元液壓油已屆滿進行更換。	101.12.27更換完成。
102.11	第一出水工機房油壓單元手動泵浦故障，建議拆卸維修。	油壓單元手動泵浦維修完成，動作正常無漏油。	102.12.12檢修完成。
105.02	第一出水工#2空氣閥延遲作用	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	109.11.16更換完成
107.08	第一出水工#1噴流閘門油壓缸頭漏油	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	108.11.29檢修驗收完成。
110.1	第一出水工油壓異常	油壓單元壓力錶故障。	110.03.10更換安裝測試正常。

鯉魚潭水庫開門機電

C-95~111年度異常故障及建議事項彙整表

第一出水工蝶閥室

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
99.05	蝶閥室之蝶閥開度、流量訊號異常，導致顯示不正常，經查係訊號線迴路斷線，建議由原廠進行迴路檢查、維修。	原設備異常，由保固廠商處理。	99.07蝶閥開度指示訊號已修護完畢，正常運作。蝶閥室流量訊號線於100.04.15修復完成。

第一出水工發電機

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
102.04	出水工緊急柴油發電機有漏水情形，建議立即進行檢修。檢修完成前設於手動模式，避免自動啟動水箱持續漏水。	緊急柴油發電機因水箱老舊，又長時間運轉，發現有漏水之情形，	102.05.14水箱檢修完成。
102.10	出水工發電機充電機故障，電瓶電壓12.2v，建議更換新的充電機。	電壓過高充電可能不轉燈，長時間容易對電池損壞。	102.10充電機更換完成

第二出水工

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
102.08	第二出水工開門現場控制箱燈號指示有誤	原設備系統產生異常，由保固廠商處理。	待原廠商保固期限後，再評估改善方案。
103.02	第二出水工輸水管路隧道，D2L PANEL照明故障，建議請原廠商保固。	照明燈處潮溼環境易造成故障。	103.04改善完成。
103.02	第二出水工排砂閘閘井照明故障。	照明燈處潮溼環境易造成故障。	103.03.11檢修完成。
103.08	第二出水工第三蝶閥閘體指針剝落，建議原廠商檢修。	原設備損壞，由保固廠商處理。	103.08原保固廠商改善完成。
103.08	第二出水工第三蝶閥馬達配管固定架脫落，建議原廠商檢修。	原設備損壞，由保固廠商處理。	建議原保固廠商改善
103.12	第二出水工輸水管路隧道段輸水鋼管部分油漆剝落，由原廠商保固補漆。	原設備品質不良，由保固廠商處理。	建議原保固廠商改善

鯉魚潭水庫開門機電

C-95~111年度異常故障及建議事項彙整表

第二出木工

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
104.02	第二出木工排泥閘閘井照明故障,建議原廠商保固維修並增設防潮電熱器。	無通風設備造成潮濕易使設備損壞。	待原廠商保固期限後,再評估改善方案。
104.03	第二出木工#2、#3蝶閘室因空間潮溼無通風設備,建議增設通風設備以免潮濕造成設備損壞。	無通風設備造成潮濕易使設備損壞。	
104.03	第二出木工輸水管路隧道因輸水鋼管1-10柱油漆施工不良,建議由原廠商保固補漆。	原設備品質不良,由保固廠商處理。	
104.05	第二出木工輸水管路隧道2號軸流送風機上方投光燈故障,建議原保固廠商檢修投光燈。	地處潮溼易使投光燈故障,由保固廠商處理。	
104.05	第二出木工#2蝶閘漏油,建議由原保固廠商檢修。	原設備異常,由保固廠商處理。	於104.06.04由原保固廠商檢修完成。
104.05	第二出木工機房環閘閘油壓缸管路漏油,建議由原保固廠商檢修。	原設備異常,由保固廠商處理。	於104.07.29由原保固廠商檢修完成。
104.05	第二出木工機房噴流閘油壓缸管路漏油,建議由原保固廠商檢修。	原設備異常,由保固廠商處理。	於104.07.29由原保固廠商檢修完成。
104.07	第二出木工開門現場控制箱,泵浦1電流選擇開關單一相接觸不良,建議原保固廠商更換電流開關。	原設備異常,由保固廠商處理。	待原廠商保固期限後,再評估改善方案。
104.07	第二出木工#2、#3蝶閘現場控制箱,現場控制箱箱門及箱體需氣密,通風口需加裝鋼格網防止昆蟲壁虎侵入影響內部電氣回路異常,建議原保固廠商改善箱體密封性。	保固廠商已於104.10月份箱門黏貼海綿及通風處以厚不織布阻擋,但仍有昆蟲壁虎侵入影響內部電氣回路異常,但情況已改善。	待原廠商保固期限後,再評估改善方案。
104.08	第二出木工噴流閘開門閘門關閉時,閘門全閉極限開關無法接觸,請原保固廠商重新調整極限開關位置,並確認噴流閘閘門門框無異物堵塞。	原設備異常,由保固廠商處理。	於104.09.18由原保固廠商檢修完成。

鯉魚潭水庫開門機電

C-95~111年度異常故障及建議事項彙整表

第二出水管

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
104.08	第二出水管柴油發電機 柴油發電機機油蕊座漏油，建議由原保固廠商保固。	原設備異常，由保固廠商處理。	於104.10.28由原保固廠商檢修完成。
104.09	第二出水管#3蝶閥現場控制箱 制水副閥現場控制箱開啟故障，建議由原保固廠商保固。	原設備異常，由保固廠商處理。	於104.10.28由原保固廠商檢修完成。
104.10	第二出水管 現場控制箱人機介面顯示 sensor異常，指示燈亂跳，建議由原保固廠商整體盤檢修。	原設備異常，由保固廠商處理。	待原廠商保固期限後，再評估改善方案。
104.10	第二出水管 輸水管路隧道 隧道內投射燈有十盞故障，建議由原保固廠商檢修。	原設備異常，由保固廠商處理。	改善追蹤中
104.12	第二出水管滑動閘關於開啟至全開時無法鎖定，人機介面內燈號不亮，建議由原保固廠商檢修。	原設備異常，由保固廠商處理。	待原廠商保固期限後，再評估改善方案。
105.01	第二出水管現場控制箱 1.人機介面顯示sensor異常、按鈕指示燈不亮及旁通閘動作異常。 2.現場控制箱泵浦1電流選擇開關單一相接觸不良。 3.現場控制箱滑動閘關於開啟至全開時無法鎖定，人機介面內燈號不亮 4.#2、#3蝶閥現場控制箱現場控制箱箱門及箱體需氣密，保固廠商已於箱門黏貼海綿及通風處以厚不織布阻擋，但仍有昆蟲壁虎侵入影響內部電氣回路異常。 5.輸水管路隧道隧道內投射燈有12盞故障。	原設備異常，由保固廠商處理。	各項已於105年度陸續修復完成
105.02	第二出水管機房高壓滑動閘閘油壓缸油壓管路漏油	原設備異常，持續追蹤。	持續追蹤
105.05	第二出水管 1.噴流式開門極限開關位置異常。 2.#3蝶閥控制箱壓力表副閘壓力 7.4屬正常，主閘壓力 6.8屬有偏差。	原設備異常，由保固廠商處理。	已修復完成。
106.01	第二出水管輸水管路S.F超音波流量計電源開關損壞。	原承商施工使用所致，已通知管理中心更換。	已於日更換完成。

鯉魚潭水庫開門機電

C-95~111年度異常故障及建議事項彙整表

第二出水管

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
106.01	第二出水管輸水管路S.F超音波流量計電源開關損壞。	原廠商施工使用所致，已通知管理中心更換。	已於日更換完成。
106.06	第二出水管蝶閥#2副閥故障無法動作。	經原廠檢查原因為電動操作機全套型端子台故障。	於106.09.29日檢修完成。
	第二出水管蝶閥#3控制箱主閥開度計故障，開度計到60%後無法正常顯示。	經原廠檢查為訊號輸出模組故障。	於106.09.29日檢修完成。
106.07	第二出水管緊急發電機停電運轉一段時間後異常停止，引擎無法正常發動，顯示低轉速異常，重新啟動失敗。	檢查發現柴油噴射泵供油異常，屬設備老化屬正常損壞。	於106.09.18日檢修完成。
107.09	第二出水管蝶閥#2抽水泵故障，造成積水。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	於107.09.18日更換完成。
107.09	第二出水管ATS盤電容器損壞燒毀。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	於107.10.12更換完成。
107.12	第2、第3蝶閥排氣閥位置太高，檢查、操作不便利。	降低排氣閥高度，以便日後檢查維護。	由管理中心辦理計畫改善。
107.12	第2、第3蝶閥陰井內平台鋪設不完整，有安全疑慮。	鋪設可拆式蓋板，以便日後檢查維護。	於108/4/19日請廠商改善完成。
108.6	第二出水管噴流閘門全閉盲區之誤差改善。	原設計造成全閉盲區之誤差應安裝開度尺及分配器。	於108/6/30日改善完成。
109.05	第二出水管高壓滑動閘門之開度訊號異常，建議更換。	檢查發現為訊號傳送器故障，導致開度訊號異常。	於109/7/2更換新品後介面開度正常，閘門動態測試開度正常。
110.11	第二原水管排泥閥控制箱操作沒反應。	檢查為控制器電路板燒毀損壞，已通知鯉管中心，請廠商拆回檢修並報價。	110.12.15安裝測試正常。

鯉魚潭水庫閘門機電

C-95~111年度異常故障及建議事項彙整表

第二出水管

111.01	第2蝶閥副閥控制箱操作不過電	副閥控制器無反應無電源，請廠商檢修。 (1/11)廠商檢修結果為： 1.馬達損壞。 2.控制模組變壓器損壞。 控制模組回廠檢修，其餘零件報價備料後到場維修。	不影響水庫運轉，必要時可手動操作。 於3/25副閥維修完畢，功能測試正常。
111.01	第3蝶閥副閥控制箱操作可開啟無法關閉。	副閥操作面板操作正常，請廠商檢修。 (1/11)廠商檢修結果為： 1.端子台傳訊功能故障 回廠報價後至現場更換。	不影響水庫運轉，必要時可手動操作。 於3/25副閥維修完畢，功能測試正常。
111.03	第3蝶閥主閥的數位開度計在閘門開啟時數值顯示異常。。	檢查機械式開度計，功能正常，只有數位式開度計顯示有問題。閘門全開、全關及閘門關閉時數值都正常，只有閘門開啟時數值有異常。 量測接收的訊號電流已有異常。聯絡蝶閥廠商並告知檢查結果，訊問可能原因，方便後續檢修。	不影響水庫運轉。 於4/27廠商更換開度計內部轉換數位信號的可變電阻，更換後測試正常後續繼續觀察。

後池堰

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
99.05	後池堰弧形閘門現場控制箱開度訊號異常及指示器故障，導致開度指示不正常。	現場控制箱控制元件亦有劣化或老化之情形，於六月份現控箱更新完成後，開度指示恢復正常指示。	99.07現場控制箱更新完成後，開度指示恢復正常指示。
104.02	後池堰弧形閘門底部生鏽，因長時間處於室外潮濕及高熱環境導致氧化，建議除鏽油漆。	委託服務工作項目	已除鏽油漆完成。
104.03	後池堰現場控制箱，因長時間處於室外潮濕及高熱環境導致3E電驛故障，建議更	委託服務工作項目	104.07.14更新完成

滲漏室

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
99.05	滲漏室抽水機#1維修中。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	99.06.18更新完成。
101.02	滲漏室發電機無法啟動。	發電機室內部濕氣過重有結露及水滴之情形。排除內部濕氣並進行發電機檢修。	101.03改善完成。

鯉魚潭水庫閘門機電

C-95~111年度異常故障及建議事項彙整表

滲漏室

104.04	滲漏室窗戶通風扇故障。	通風扇因長期使用造成故障，建議更新窗戶通風扇避免設備因潮溼故障。	104.04更新完成。
105.01	抽水機2號泵故障。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	於105.5.11日由原保固廠商檢修完成。
106.03	滲漏室抽水機1號抽水機及3號抽水機絕緣不良。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	106.5.20改善完成。
108.05	滲漏室發電機油位感應器異常。	因油箱內部鏽蝕、油漆脫落導致油位感應器異常。	108.05.14更換油箱完成。

左廊道

時間	異常原因、故障情形	原因分析	改善追蹤情形
97.07	左廊道發電機遭雷擊無法啟動，建議檢修。	已通知管理中心，請發電機廠商檢修。	97.08檢修完成。
100.06	左廊道發電機燃油管老化(硬化)無法正常啟動，建議更換燃油管。	左廊道發電機燃油管老化(硬化)，造成空氣進入燃油管，導致發電機無法正常啟動，建議更換燃油管。	100.08左廊道發電機燃油管更換完成。
101.12	左廊道發電機電控盤故障，建議更新。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	101.12更新完成。
103.07	左廊道發電機電瓶充電器未正常充電，建議更換電瓶充電器。	因常時間充電造成設備正常損壞。	103.07更換完成。
105.01	左廊道發電機柴油儲槽底部建議使用膨脹螺栓固定以免因地震翻覆管線斷裂漏油	原設備異常，由保固廠商處理。	於105.01.27日由原保固廠商檢修完成
105.05	送風機馬達故障。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	於105.07.17日更換完成
105.06	左廊道抽水機絕緣值過低。	因常年使用造成設備老化屬正常損壞。	於105.07.17日更換完成
106.08	左廊道發電機電壓偏低。	因電瓶使用期限已到，續電力不佳。	於106.10.02日更換完成
106.12	左廊道抽水機2號馬達絕緣不良。	至現場拆開接線端量測馬達絕緣正常，研判是控制箱動力線至馬達接線端絕緣不良所導致，建議更換控制箱至馬達接線箱之動力線。	於109/2/5日再度檢查為隧道內季節環境溼度下降，絕緣獲得改善，持續追蹤檢查，目前不影響整體水庫運轉。



經濟部水利署中區水資源局

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

附件 D

111 年度設施維護、保養照片

主辦單位：經濟部水利署中區水資源局
承包廠商：三源興股份有限公司

111 年相關檢修照片

位 置：	公共給水第二碟閥	
		說 明： 更換馬達及控制模組(前)。
位 置：	公共給水第二碟閥	
		說 明： 更換馬達及控制模組(中)。
位 置：	公共給水第二碟閥	
		說 明： 更換電磁開關(後)。 運轉測試。

111 年相關檢修照片

位 置：	公共給水第三碟閥	
		說 明： 更換端子台(前)。
位 置：	公共給水第三碟閥	
		說 明： 更換端子台(中)。
位 置：	公共給水第三碟閥	
		說 明： 更換端子台(後)。 運轉測試。

111 年相關技術支援照片

<p>位 置：</p>	<p>管理中心</p>	
 <p>電焊機操作</p>		<p>說 明：</p> <p>汛期演練。</p>
<p>位 置：</p>	<p>第一出水工</p>	
 <p>緊急放流</p> <p>閘門啟動操作實員演練</p> <p>鯉魚潭水庫</p>		<p>說 明：</p> <p>汛期演練。</p>
<p>位 置：</p>		
 <p>111.04.15</p>		<p>說 明：</p> <p>汛期演練。</p>

111 年相關改善照片

位 置：	第一閘閥室 分電盤	
		<p style="text-align: center;">說 明：</p> <p>分電盤安裝(前)。 施作前電源關閉並放置警告標示。</p>
位 置：	第一閘閥室 分電盤	
		<p style="text-align: center;">說 明：</p> <p>分電盤安裝(中)。</p>
位 置：	第一閘閥室 分電盤	
		<p style="text-align: center;">說 明：</p> <p>分電盤功能測試。</p>

111 年相關改善照片 第一閘閥室導流槽補塗環氧樹脂柏油漆施作照片

位 置：	第一出水工導流槽
	<p>說 明：</p> <p>導流槽清潔中</p>
位 置：	第一出水工導流槽
	<p>說 明：</p> <p>使用高壓水槍清潔中</p>
位 置：	第一出水工導流槽
	<p>說 明：</p> <p>導流槽底漆施作中</p>

111 年相關改善照片 第一出水工導流槽補塗環氧樹脂柏油漆施作照片

位 置：	第一出水工導流槽
	<p>說 明：</p> <p>導流槽塗裝中</p>
位 置：	第一出水工導流槽
	<p>說 明：</p> <p>導流槽施作完成</p>
位 置：	第一出水工導流槽
	<p>說 明：</p> <p>導流槽厚度檢測中</p>


111 年相關改善照片 取水塔第二擋水閘門液壓油更換

位 置：	取水塔第二擋水閘門	
	說 明：	
	抽油前油量位置標記。	
位 置：	取水塔第二擋水閘門	
	說 明：	
	油料規格確認(R68)	
位 置：	取水塔第二擋水閘門	
	說 明：	
	舊油抽出	

111 年相關改善照片 取水塔第二擋水閘門液壓油更換

位 置：	取水塔第二擋水閘門	
	說 明：	
	新油注入(5 桶)	
位 置：	取水塔第二擋水閘門	
	說 明：	
	新油注入完成	
位 置：	取水塔第二擋水閘門	
	說 明：	
	油壓系統測試	

111 年相關改善照片 第一開閥室液壓油更換
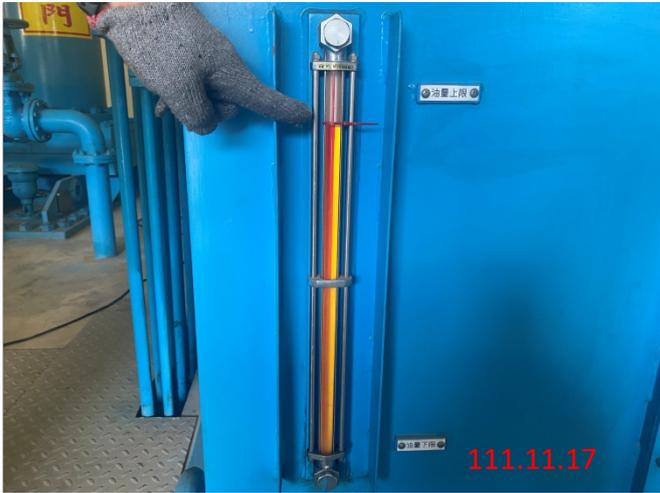
<p>位 置：</p>	<p>第一開閥室</p>
	<p>說 明：</p> <p>抽油前油量位置標記。</p>
<p>位 置：</p>	<p>第一開閥室</p>
	<p>說 明：</p> <p>油料規格確認(R68)</p>
<p>位 置：</p>	<p>第一開閥室</p>
	<p>說 明：</p> <p>舊油抽出</p>

111 年相關改善照片 第一閘閥室液壓油更換

<p>位 置：</p>	<p>第一閘閥室</p>	
		<p>說 明：</p> <p>新油注入(8 桶)</p>
<p>位 置：</p>	<p>第一閘閥室</p>	
		<p>說 明：</p> <p>新油注入完成</p>
<p>位 置：</p>	<p>第一閘閥室</p>	
		<p>說 明：</p> <p>油壓系統測試</p>

111 年相關改善照片 第二閘閥室液壓油更換

<p>位 置：</p>	<p>第二閘閥室</p>
	<p>說 明：</p> <p>抽油前油量位置標記。</p>
<p>位 置：</p>	<p>第二閘閥室</p>
	<p>說 明：</p> <p>油料規格確認(32AWS)</p>
<p>位 置：</p>	<p>第二閘閥室</p>
	<p>說 明：</p> <p>舊油抽出</p>

111 年相關改善照片 第二閘閥室液壓油更換

<p>位 置：</p>	<p>第二閘閥室</p>	
		<p>說 明：</p> <p>新油注入(7 桶)</p>
<p>位 置：</p>	<p>第二閘閥室</p>	
		<p>說 明：</p> <p>新油注入完成</p>
<p>位 置：</p>	<p>第二閘閥室</p>	
		<p>說 明：</p> <p>油壓系統測試</p>

111 年相關改善照片 液壓油更換

位 置：	管理中心 倉庫	
	說 明：	
	廢油放置指定位置(20 桶)	
位 置：		
	說 明：	
位 置：		
	說 明：	

111 年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(1 月)

位 置：	取水塔機房 上層阻水閘門	
		<p>說 明：</p> <p>主輪軸承潤滑。</p>
位 置：	取水塔機房 上層阻水閘門	
		<p>說 明：</p> <p>檢查運轉電流值。</p>
位 置：	取水塔機房 下層阻水閘門	
		<p>說 明：</p> <p>檢查減速機機油。</p>

111年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(2月)

位 置：	取水塔機房 下層阻水閘門 現場控制箱	
		<p>說 明：</p> <p>元件功能測試。</p>
位 置：	取水塔機房 第一擋水閘門吊門機	
		<p>說 明：</p> <p>檢查開度計。</p>
位 置：	取水塔機房 第一擋水閘門吊門機	
		<p>說 明：</p> <p>鼓輪軸承潤滑。</p>

111年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(3月)

<p>位 置：</p>	<p>取水塔機房 第二擋水閘門吊門機</p>	
		<p>說 明：</p> <p>檢查馬達運轉電流值。</p>
<p>位 置：</p>	<p>取水塔機房 第二擋水閘門吊門機</p>	
		<p>說 明：</p> <p>檢查油管接頭。</p>
<p>位 置：</p>	<p>取水塔機房第二擋水閘門吊門機</p>	
		<p>說 明：</p> <p>檢查支撐架</p>

111 年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(4 月)

位 置：	第一出水工 噴流閘門	
		<p>說 明：</p> <p>側導軌潤滑。</p>
位 置：	第一出水工 現場控制箱	
		<p>說 明：</p> <p>三相電源電壓量測。</p>
位 置：	第一出水工 現場控制箱	
		<p>說 明：</p> <p>檢查運轉電流值。</p>

111年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(5月)

位 置：	第二出水工機房 油壓單元	
		<p>說 明：</p> <p>檢查液壓油油量。</p>
位 置：	第二出水工機房 旁通閥	
		<p>說 明：</p> <p>手動操作測試。</p>
位 置：	第二出水工機房 排氣閥	
		<p>說 明：</p> <p>手動操作測試。</p>

111 年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(6 月)

位 置：	第二出水工 #2 蝶閥	
		<p>說 明：</p> <p>控制箱內灰塵清除。</p>
位 置：	第二出水工 #2 蝶閥	
		<p>說 明：</p> <p>檢查法蘭螺栓。</p>
位 置：	第二出水工 #3 蝶閥	
		<p>說 明：</p> <p>檢查抽水機運轉電流值。</p>

111年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(7月)

<p>位 置：</p>	<p>後池堰 弧形閘門吊門機</p>	
		<p>說 明：</p> <p>盤體清潔。</p>
<p>位 置：</p>	<p>後池堰 弧形閘門吊門機</p>	
		<p>說 明：</p> <p>軸承潤滑。</p>
<p>位 置：</p>	<p>後池堰 弧形閘門吊門機</p>	
		<p>說 明：</p> <p>檢查運轉電流值。</p>

111 年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(8 月)

位 置：	第二出水工 輸水管路 排泥閥	
	<p>說 明：</p> <p>檢查三相電源電壓。</p>	
位 置：	第二出水工 輸水管路 排泥閥	
	<p>說 明：</p> <p>盤體清潔。</p>	
位 置：	第二出水工 輸水管路 超音波流量計	
	<p>說 明：</p> <p>儀表數值檢查。</p>	

111 年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(9 月)

<p>位 置：</p>	<p>管理中心-倉庫 防音型柴油引擎電焊發電機</p>
	<p>說 明：</p> <p>檢查機油。</p>
<p>位 置：</p>	<p>管理中心-倉庫 防音型柴油引擎電焊發電機</p>
	<p>說 明：</p> <p>檢查電瓶電壓。</p>
<p>位 置：</p>	<p>管理中心-倉庫 防音型汽油引擎電焊發電機</p>
	<p>說 明：</p> <p>檢查輸出電壓。</p>

111 年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(10 月)

位 置：	第二出水工機房 油壓單元
	<p style="text-align: center;">說 明：</p> <p>檢查液壓油油量。</p>
位 置：	第二出水工機房 旁通閥
	<p style="text-align: center;">說 明：</p> <p>手動操作測試。</p>
位 置：	第二出水工機房 排氣閥
	<p style="text-align: center;">說 明：</p> <p>手動操作測試。</p>

111年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(11月)

位 置：	取水工機房 固定式起重機	
	說 明：	
	吊鉤潤滑。	
位 置：	取水工機房 發電機	
	說 明：	
	電瓶電壓檢查。	
位 置：	取水工機房 發電機	
	說 明：	
	檢查機油。	

111 年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(12 月)

<p>位 置：</p>	<p>取水工機房 第一擋水閘門</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="233 338 933 824">  <p style="text-align: right; color: red;">111.12.08</p> </div> <div data-bbox="1023 315 1444 842"> <p>說 明：</p> <p>接地電阻檢查。</p> </div> </div>	
<p>位 置：</p>	<p>取水工機房 第一擋水閘門</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="233 936 933 1429">  <p style="text-align: right; color: red;">111.12.08</p> </div> <div data-bbox="1023 920 1444 1447"> <p>說 明：</p> <p>檢查閘、閘門體。</p> </div> </div>	
<p>位 置：</p>	<p>取水工機房 第一擋水閘門</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="233 1529 933 2049">  <p style="text-align: right; color: red;">111.12.08</p> </div> <div data-bbox="1023 1525 1444 2078"> <p>說 明：</p> <p>馬達絕緣測試。</p> </div> </div>	

111 年鯉魚潭水庫定期檢查、維護、保養照片(12 月)

位 置：	第一輸水隧道鋼管裸露段含排泥閥	
		說 明：
		目視檢查排泥閥是否漏水。
位 置：	第一輸水隧道鋼管裸露段含排泥閥	
		說 明：
		目視檢查鋼管狀況。
位 置：		
		說 明：



經濟部水利署中區水資源局

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

附件 E

111 年度常駐操作人員簽到紀錄

主辦單位：經濟部水利署中區水資源局

承包廠商：三源興股份有限公司



經濟部水利署中區水資源局

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

附件 F

111 年度大事記

主辦單位：經濟部水利署中區水資源局
承包廠商：三源興股份有限公司

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施 維護保養 大事記

年份	月 日	大事摘要	備考
設備更新			
103	12/16	取水工上層阻水閘門開關箱更新完成	
104	10/21	取水工下層阻水閘門開關箱更新完成	
105	8/16	取水工下層阻水閘門鋼索更新完成	
105	10/27	取水工第一檔水閘門控制箱更新完成	
106	12/18	取水工第二檔水閘門控制箱更新完成	
107	12/11	滲漏室 ATS 分電盤與抽水泵複合盤開關箱拆開更新完成	
110	12/21	取水工分電盤更新完成	
111	12/9	第一出水工 ATS&分電盤更新完成	
設備改善			
108	11/29	第二檔水閘門及第一出水工油壓設備檢修改善	
109	11/16	第一出水工空氣閥更新完成	
109	12/30	取水工固定式起重機維修平台改善完成	



經濟部水利署中區水資源局

111 年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

附件 G

審查意見回覆表

主辦單位：經濟部水利署中區水資源局

承包廠商：三源興股份有限公司

111 年執行成果總報告審查意見回覆表

依 貴局 112 年 1 月 17 日審查會辦理修正	
審 查 意 見	回 覆 內 容
一、本局主任工程司室黃簡任正工程司信元	
(一) 摘要內容對於本委託服務案描述不夠詳細，細節部分太過於簡略，請依服務案性質補充內容。	遵照辦理，請詳摘要。
(二) 有關建議部分，其改善事項欄位內容之敘述須以建議方式填寫。	已經修正，請詳建議第 P.i。
(三) 簡報 3-6 頁關於法蘭螺栓檢查照片部分呈現鏽蝕情形，請在確認現場設施之實際狀況。	人員已經現場檢查，因環境潮濕造成油漆脫落，會安排時間除銹補漆。
(四) 簡報 3-4 頁關於第一出水工導流槽之環氧樹脂柏油漆補塗工作之安全措施如有不足，請建議改善內容及方式。	會再要求現場施作人員，佩戴防護具，並於開口出加裝安全繩索。
(五) 妥善率為 100%，惟於 3-2 頁有部分設備損壞情形，請再確認妥善率之合理性。	妥善率的判斷是依據是否影響到庫區營運的情形下，而報告所說的異常情形屬現場手動操作皆可運作，故不列入妥善率內。
(六) 有關 2-12 頁之人員姓名部分，請依個資法進行部分遮蔽。	已經修改，請詳第 2-36。
(七) 駐點人員工作內容及成果未附？P.2-8 亦無工作職掌。	1.駐點人員成果，詳附件 E。 2.工作職掌，請詳 P.2-34。
(八) 報告附件 A 每月綜合報告表格內容應詳盡填寫。	遵照辦理，將於 112 年度月報中修正。
二、本局石管中心王工程員俊凱	
(一) 首頁技師簽證的地方年度誤植為 110 年度，請修正。	誤植已修正，請詳簽證首頁。
(二) P3-2，請補充歷年妥善率，並分析今年設備損壞相較其他年度關係。	已經補充歷年妥善率資料，請詳第 3-7 頁
(三) P3-14，現場控制盤泵絕緣檢查，為何 3 及 9 月值皆超過 200，6 及 12 月值皆小於 30，請說明造成絕緣電阻值測量變化量甚大的原因。	因庫區環境較潮濕，如遇雨季更明顯，水氣越高絕緣值越低，反之水氣越低絕緣值越高。

(四) P3-22~35，現場控制箱電壓建議改為 380±10%方式撰寫，後面量測結果才可表示容許範圍都為正常值。	遵照辦理，將於 112 年度月報中修正。
三、本局鯉管中心鍾主任清源(書面意見)	
(一) 結論與建議之建議改善事項，第 1 項改善優先次序建議改為 2，第 2 項改善優先次序為 1，備註之次序 1 建議改為計畫改善。	已經修正，請詳建議第 P.i。
(二) 結論與建議之三及四建議移至報告第三章之執行成果章節內。	內容已經做調整，請詳 P.3-1
(三) 第三章執行成果，3.1 及 3.2 應補充文字說明表中成果，而非直接用表呈現。另 3.3 保養檢查方法等應非成果，建議檢討調整至合適章節。	內容章節已經做調整，請詳 P.2-9~2-32、3-1~3-47
四、本局鯉管中心林工程員鈺凱	
(一) 首頁承包廠商之用印應為最新資訊。	已經更換最新資料，請詳首頁。
(二) P.i 請再檢討結論與建議第三段是否合適，另建議內容部份應以現場狀況提供實際改善建議，以利機關辦理改善事宜。	已補充，請詳結論與建議。
(三) P.3-1 表 3-1 之各項目(異常故障原因、故障率、整體妥善率等)應於備註說明其意義及納入或計算方式，以符合實際應用。	妥善率的判斷是依據是否影響到庫區營運的情形下，而報告所說的異常情形屬現場手動操作皆可運作，故不列入妥善率內。年度異常事項已經納入內容中，請詳 P.3-5
(四) P.3-38 建議 3.3 節內容移至適當位置。。	內容章節已經做調整，請詳 P.2-9~2-32、3-1~3-47。
(五) 報告內所述檢查標準項目內容應與檢查表格相對應，請檢視及修正相關內容	遵照辦理，將於 112 年度月報中修正。
(六) 報告內容不可於不同位置重複出現，各章節所撰寫內容應有其呈現邏輯及意義，建議先撰寫契約所訂內容及維護方式後，再進行實際執行之部份。	報告內容已經調整。

拾貳、綜合決議：	
一、本成果總報告書依契約規定應於 112 年 1 月 31 日前送達，三源興股份有限公司於 111 年 12 月 30 日送達本局，符合契約規定。	遵照辦理。
二、本成果總報告書原則認可，請依各與會單位意見修正相關內容，並於 112 年 2 月 8 日前將修正報告送達本局憑辦。	遵照辦理。

經濟部水利署中區水資源局出版品版權頁資料
111年度鯉魚潭水庫閘門機電設施維護保養

出版機關： 經濟部水利署中區水資源局
地址： 413210臺中市霧峰區峰堤路195號
電話： (04) 2332-0579
傳真： (04) 2332-0318
網址： <https://www.wracb.gov.tw>

編著者： 三源興股份有限公司

出版年月： 112年02月

版次： 初版

定價： 新臺幣1000元

EBN： 10112T0025

著作權利管理資訊： 經濟部水利署中區水資源局保有所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，本書全部或部分內容者，需徵求經濟部水利署中區水資源局同意或書面授權

電子出版： 本書製有光碟片

聯絡資訊： 經濟部水利署中區水資源局

電話： (04) 2332-0579



廉潔、效能、便民



經濟部水利署中區水資源局

地址：台中市霧峰區峰堤路 195 號

總機：(04)23320579

傳真：(04)23320484

EBN：10112T0025

定價：新台幣 1000 元