

水利統計簡訊

STA. 171

95年8月24日 星期四

民國 93 年臺灣本島及澎湖地區自來水用水每人每日生活配水量為 441 公升，民國 83 年每人每日生活配水量為 387 公升，較 10 年前成長了 13.95%；各直轄市、縣市以基隆市較 10 年前每人每日生活配水量成長最多，高達 89.62%，其次依序為花蓮縣及新竹縣，分別為 65.67% 及 55.34%；此外高雄市、新竹市、嘉義市相較 10 年前呈現負成長情形，每人每日配水量成長率分別為 -2.18%、-7.42% 及 -15.80%。

臺灣本島及澎湖地區近十年(83年至93年)每人每日自來水生活配水量概況

單位：公升


年別	83		84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		近10年(83年至93年)成長率	
	排序	排序										排序	排序		
台北市	627	1	636	635	648	649	694	771	771	680	670	680	2	8.45	19
台北縣	436	3	390	473	465	430	443	542	545	497	504	479	6	9.86	17
基隆市	366	7	402	403	398	403	408	586	670	676	676	694	1	89.62	1
桃園縣	317	11	313	310	305	300	347	370	397	379	381	351	16	10.73	15
新竹市	364	4	377	340	342	363	409	393	424	276	336	337	17	-7.42	22
新竹縣	253	13	247	241	238	266	293	360	338	414	391	393	9	55.34	3
宜蘭縣	333	9	327	324	274	317	313	335	341	353	361	365	11	9.61	18
苗栗縣	272	17	282	268	267	283	289	345	366	360	344	353	14	29.78	6
台中市	516	2	506	498	489	465	469	560	536	507	536	567	3	9.88	16
台中縣	371	5	351	341	350	351	367	477	470	465	488	510	4	37.47	4
南投縣	346	12	328	342	351	318	302	358	374	362	377	399	8	15.32	14
彰化縣	244	22	239	239	246	249	258	269	282	287	288	284	23	16.39	12
雲林縣	264	18	268	267	266	293	304	325	342	339	351	353	14	33.71	5
嘉義市	386	8	390	388	391	364	347	316	326	331	334	325	19	-15.80	23
嘉義縣	258	21	264	259	259	270	281	317	329	313	318	311	21	20.54	11
台南市	322	10	276	297	295	323	366	324	348	322	327	326	20	1.24	20
台南縣	275	20	243	260	269	267	291	308	348	324	330	333	18	21.09	10
高雄市	367	6	376	375	387	380	381	403	397	387	381	359	12	-2.18	21
高雄縣	294	19	291	284	312	321	353	394	390	409	399	373	10	26.87	7
屏東縣	289	14	268	274	281	281	299	413	403	393	380	355	13	22.84	8
澎湖縣	235	23	246	264	264	292	292	310	327	331	298	285	22	21.28	9
花蓮縣	300	15	308	303	297	317	326	416	458	465	478	497	5	65.67	2
台東縣	368	16	271	271	269	285	278	379	447	432	428	425	7	15.49	13
台灣本島及澎湖地區	387	-	374	386	388	385	405	461	470	443	446	441	-	13.95	-

資料來源：

編製單位：經濟部水利署會計室

附註：本簡訊中所指之生活用水，係由自來水總用水量(出、配水量)中扣除供工業用水後之其他各項用水，即包括普通、商業、機關...等各項用水量；其中臺北自來水事業處無工業用水量分析，則全數視為生活用水量。

臺灣本島及澎湖地區近十年每人每日自來水生活配水量成長率概況

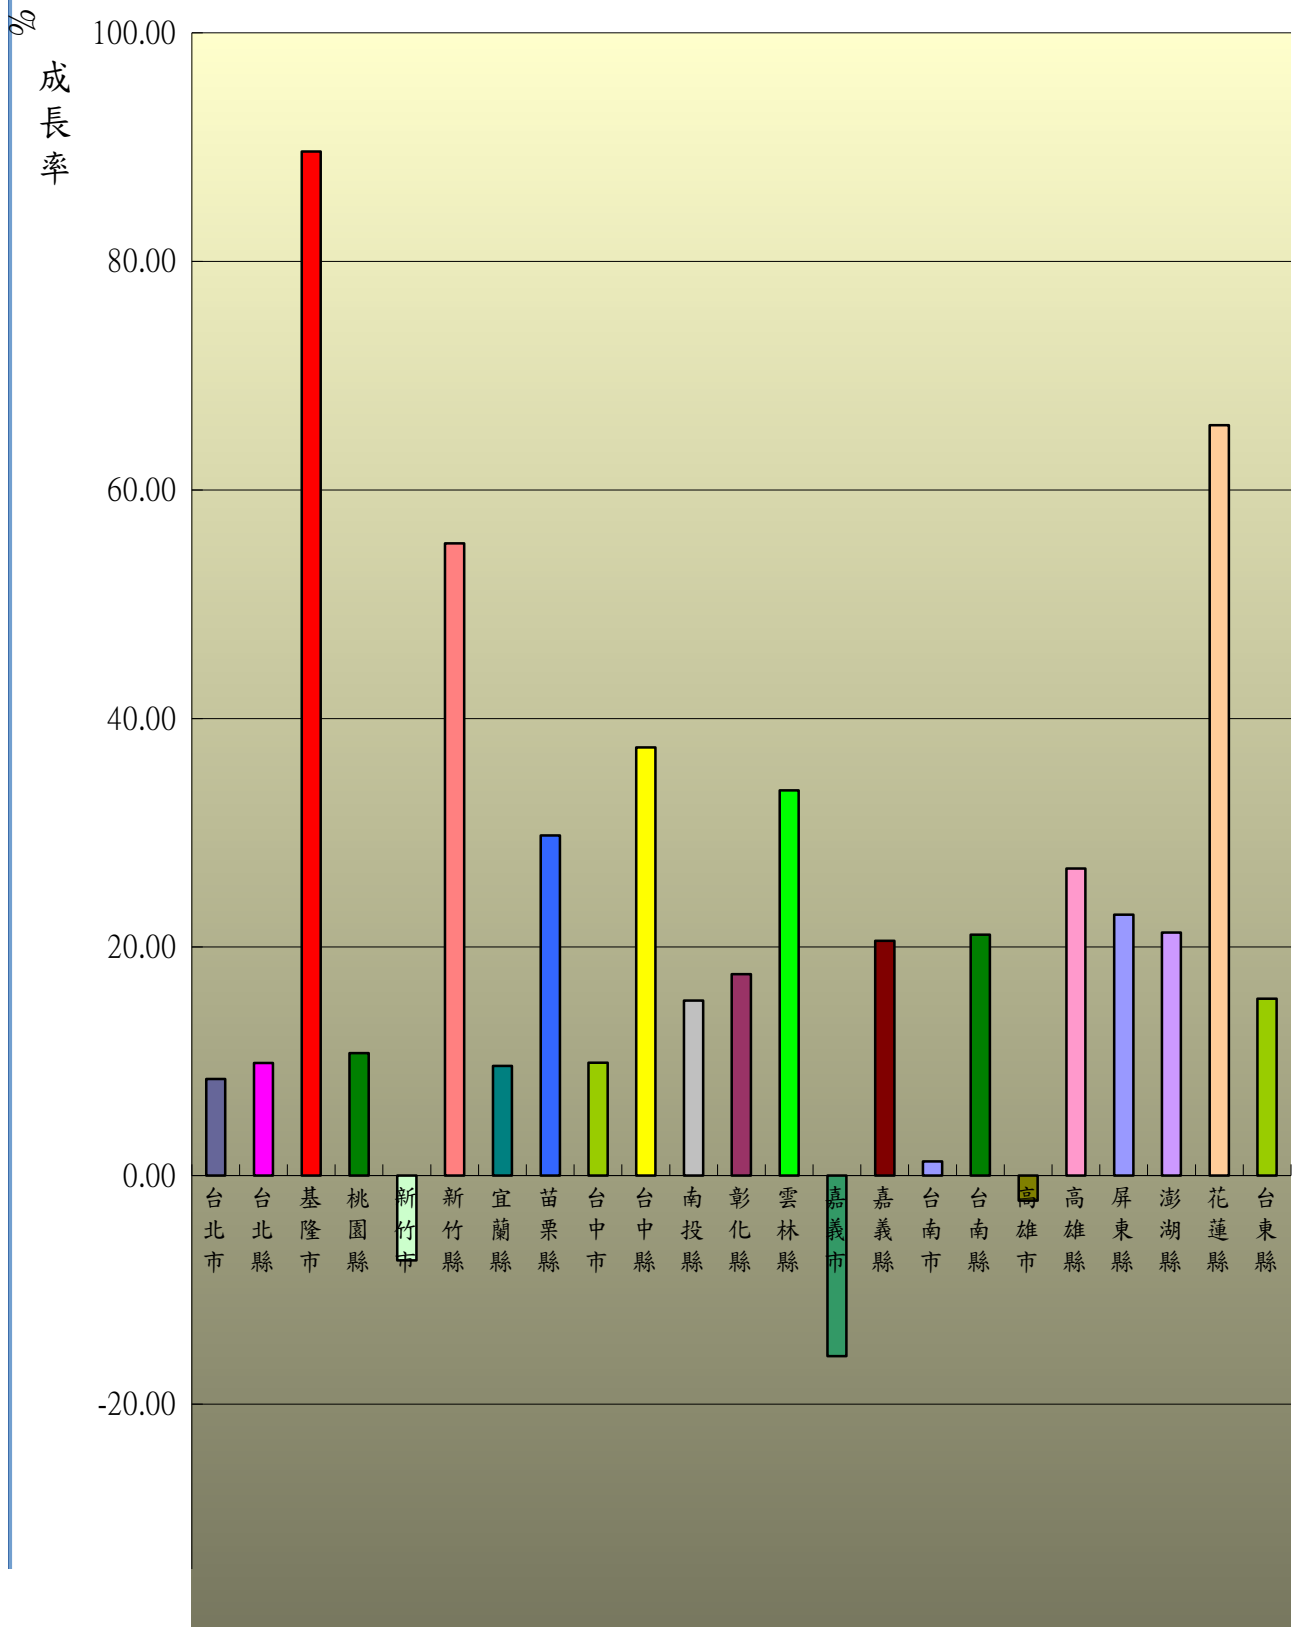

-40.00

